


放射線量マップ【高柳中学校】

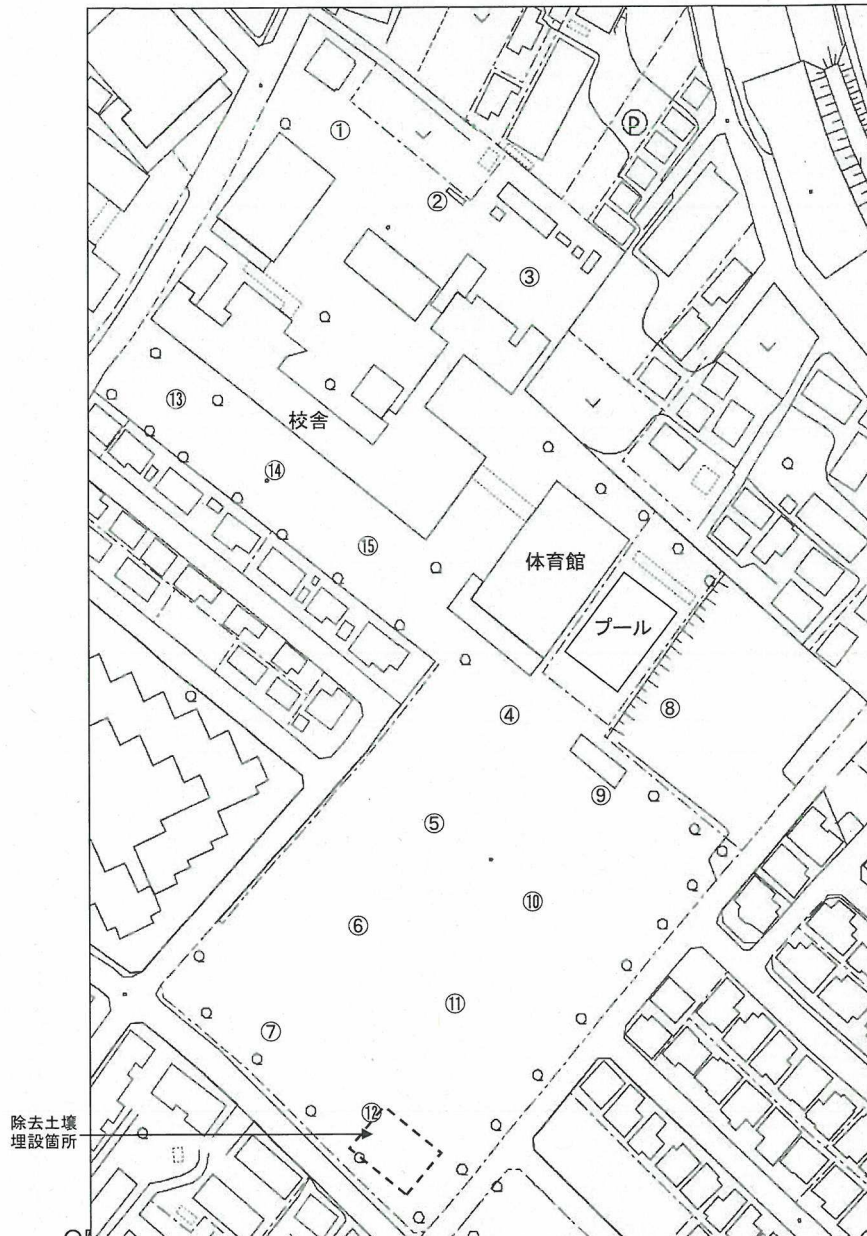

○測定日:平成26年2月12日(前回:平成25年11月11日)(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準		※2柏市目標			
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	通路	舗装	0.066	0.073	0.060	0.078	0.070	0.068
②	通路	舗装	0.044	0.068	0.062	0.086	0.074	0.090
③	通路	舗装	0.061	0.078	0.057	0.081	0.074	0.080
④	グラウンド	土	0.043	0.066	0.040	0.062	0.037	0.047
⑤	グラウンド	土	0.058	0.062	0.038	0.063	0.054	0.064
⑥	グラウンド	土	0.050	0.064	0.040	0.079	0.042	0.063
⑦	グラウンド	土	0.049	0.061	0.060	0.078	0.055	0.058
⑧	グラウンド	土	0.065	0.081	0.062	0.082	0.064	0.071
⑨	グラウンド	土	0.050	0.070	0.058	0.102	0.068	0.084
⑩	グラウンド	土	0.029	0.094	0.051	0.143	0.052	0.140
⑪	グラウンド	土	0.027	0.066	0.041	0.063	0.061	0.060
⑫	グラウンド	土	0.044	0.069	0.048	0.065	0.038	0.061
⑬	通路	舗装	0.060	0.078	0.050	0.069	0.067	0.081
⑭	通路	舗装	0.072	0.071	0.067	0.083	0.057	0.073
⑮	通路	舗装	0.068	0.075	0.058	0.072	0.053	0.051
平均			0.052	0.072	0.053	0.080	0.058	0.073

※1 環境省基準:地表高1mにおいて毎時0. 23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高50cmにおいて毎時0. 23マイクロシーベルト未満