


除染後放射線量マップ【旭小学校】

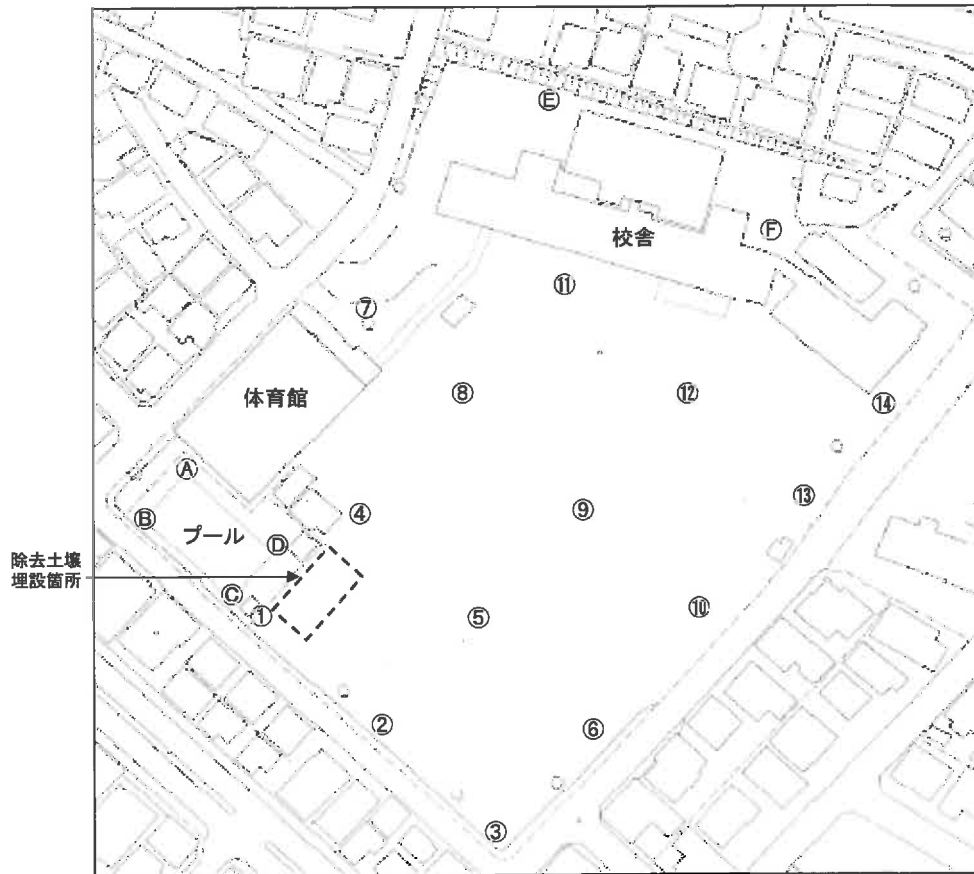

○除染前測定日：平成24年3月28日

○除染後測定日：平成24年8月1日

(単位：マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
①	プール横	樋	0.142	0.139	0.105	0.167	0.081	0.197
②	グラウンド	土	0.214	0.115	0.234	0.140	0.293	0.145
③	グラウンド	アスファルト	0.154	0.087	0.173	0.097	0.132	0.092
④	グラウンド	土	0.193	0.059	0.195	0.056	0.168	0.059
⑤	グラウンド	土	0.237	0.053	0.258	0.063	0.274	0.049
⑥	グラウンド	土	0.253	0.057	0.268	0.062	0.274	0.048
⑦	グラウンド	アスファルト	0.227	0.114	0.251	0.091	0.268	0.090
⑧	グラウンド	土	0.251	0.038	0.256	0.059	0.226	0.066
⑨	グラウンド	土	0.244	0.055	0.278	0.044	0.259	0.047
⑩	グラウンド	土	0.258	0.060	0.256	0.070	0.279	0.057
⑪	グラウンド	土	0.203	0.053	0.192	0.043	0.173	0.055
⑫	グラウンド	土	0.271	0.048	0.298	0.037	0.324	0.040
⑬	グラウンド	土	0.225	0.063	0.208	0.041	0.218	0.061
⑭	校舎横	側溝	0.187	0.124	0.233	0.124	0.254	0.146
平均			0.219	0.076	0.229	0.078	0.230	0.082

局所的な柏市の目標値超過箇所

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
A	プールサイド	コンクリート	-	0.138	-	0.179	-	0.256
B	プールサイド	コンクリート	-	0.176	-	0.194	-	0.264
C	プールサイド	コンクリート	-	0.172	-	0.226	-	0.287
D	プールサイド	コンクリート	-	0.144	-	0.215	-	0.312

※1 環境省基準：地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標：地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満