


除染後放射線量マップ【柏第一小学校】

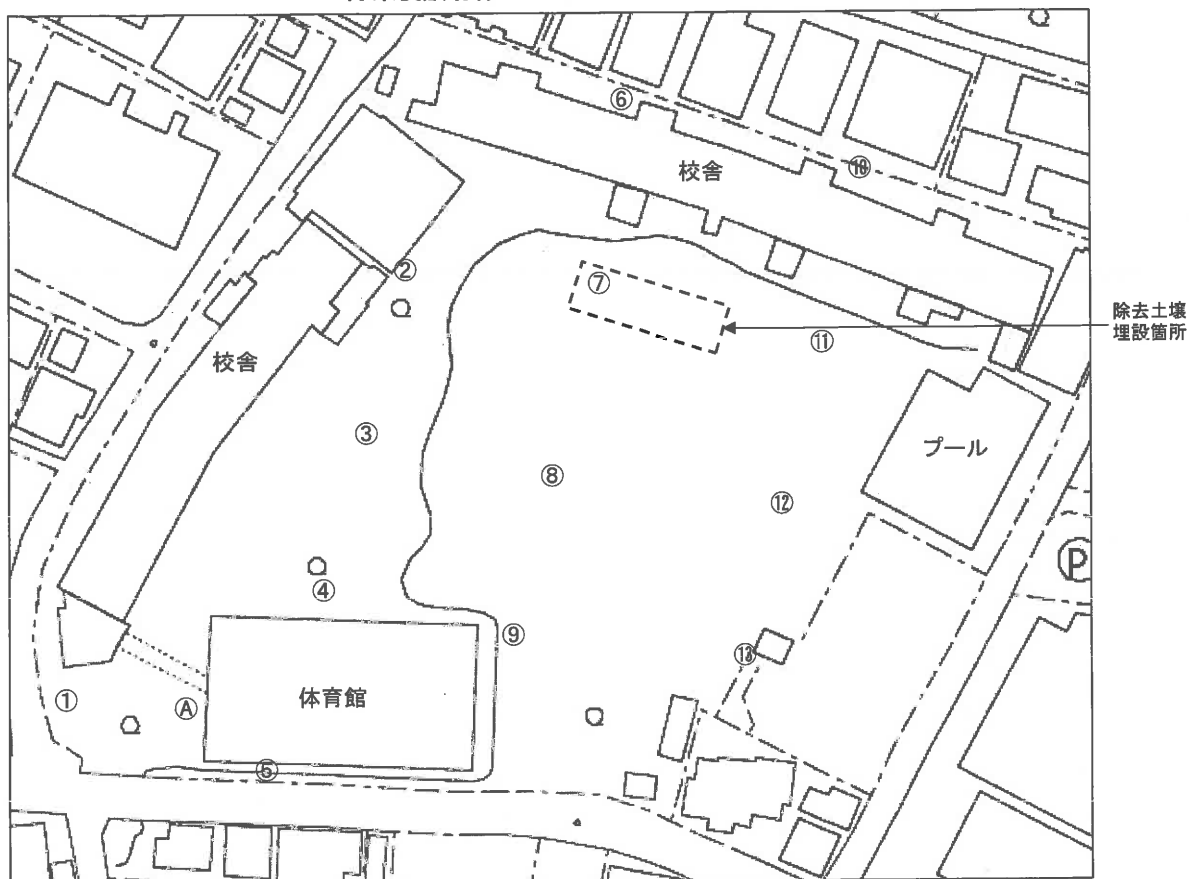

○除染前測定日:平成24年5月23日

○除染後測定日:平成24年11月28日

(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
①	校舎横	土	0.162	0.110	0.162	0.103	0.180	0.089
②	グラウンド	土	0.227	0.096	0.205	0.090	0.224	0.071
③	グラウンド	土	0.183	0.078	0.186	0.084	0.191	0.114
④	グラウンド	土	0.128	0.073	0.184	0.069	0.208	0.068
⑤	体育館裏	土	0.200	0.121	0.260	0.116	0.382	0.110
⑥	校舎裏	土	0.280	0.099	0.343	0.107	0.470	0.119
⑦	グラウンド	土	0.193	0.063	0.232	0.054	0.221	0.061
⑧	グラウンド	土	0.211	0.076	0.219	0.076	0.220	0.085
⑨	グラウンド	土	0.167	0.083	0.182	0.068	0.180	0.062
⑩	校舎裏	土	0.252	0.095	0.303	0.099	0.426	0.076
⑪	グラウンド	土	0.148	0.070	0.154	0.053	0.175	0.049
⑫	グラウンド	土	0.170	0.074	0.202	0.076	0.229	0.050
⑬	グラウンド	土	0.242	0.106	0.273	0.102	0.349	0.124
平均			0.197	0.088	0.223	0.084	0.266	0.083

局所的な柏市の目標値超過箇所

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
①	体育館	昇降口樹	0.196	0.140	0.310	0.170	0.676	0.280

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満