


除染後放射線量マップ【柏第四小学校】

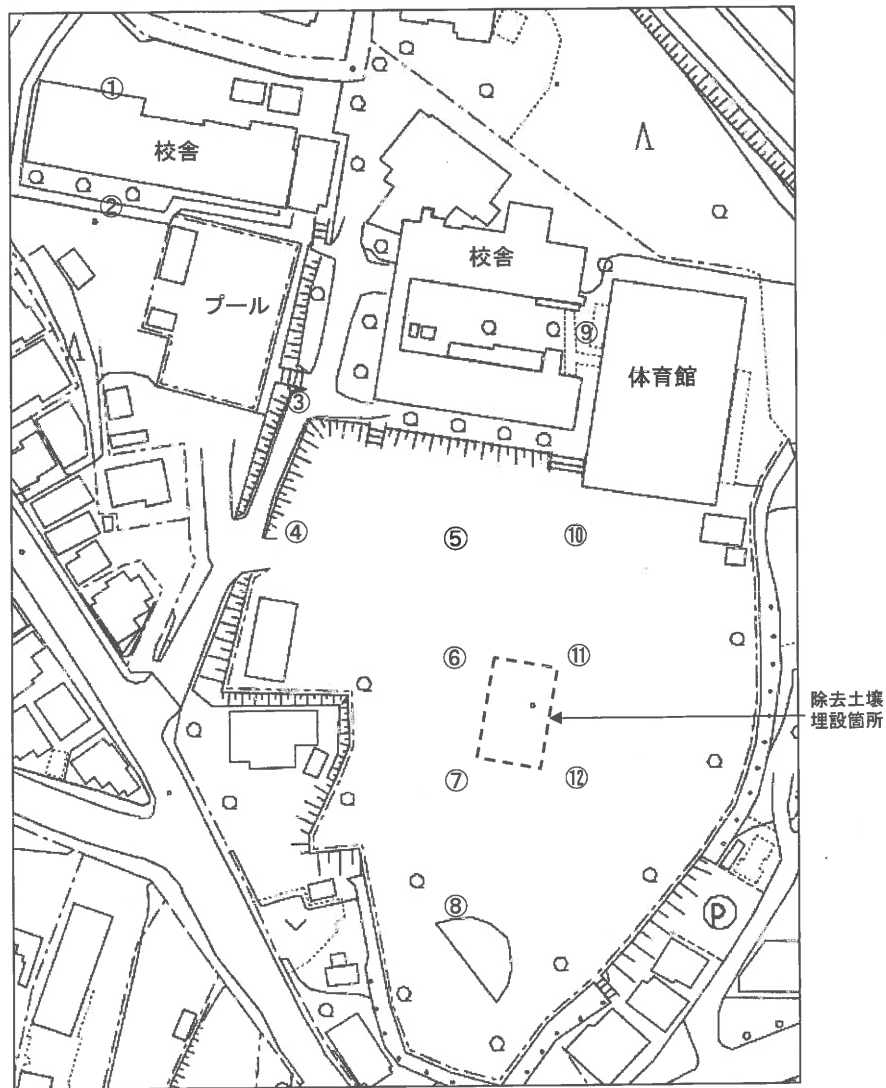

○除染前測定日:平成24年5月21日

○除染後測定日:平成24年12月3日

(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
①	校舎裏	土	0.251	0.107	0.258	0.096	0.341	0.103
②	校舎前	土	0.243	0.126	0.271	0.141	0.417	0.183
③	プール横	土	0.167	0.100	0.189	0.092	0.234	0.092
④	グラウンド	土	0.116	0.054	0.140	0.060	0.136	0.047
⑤	グラウンド	土	0.137	0.046	0.153	0.044	0.146	0.052
⑥	グラウンド	土	0.202	0.047	0.222	0.062	0.269	0.042
⑦	グラウンド	土	0.132	0.048	0.147	0.050	0.124	0.045
⑧	グラウンド	土	0.165	0.091	0.181	0.095	0.245	0.128
⑨	体育館横	土	0.193	0.067	0.217	0.062	0.273	0.066
⑩	グラウンド	土	0.124	0.060	0.123	0.046	0.162	0.046
⑪	グラウンド	土	0.193	0.052	0.195	0.037	0.222	0.042
⑫	グラウンド	土	0.133	0.043	0.121	0.039	0.109	0.047
平均			0.171	0.070	0.185	0.069	0.223	0.074

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満