


除染後放射線量マップ【柏第八小学校】

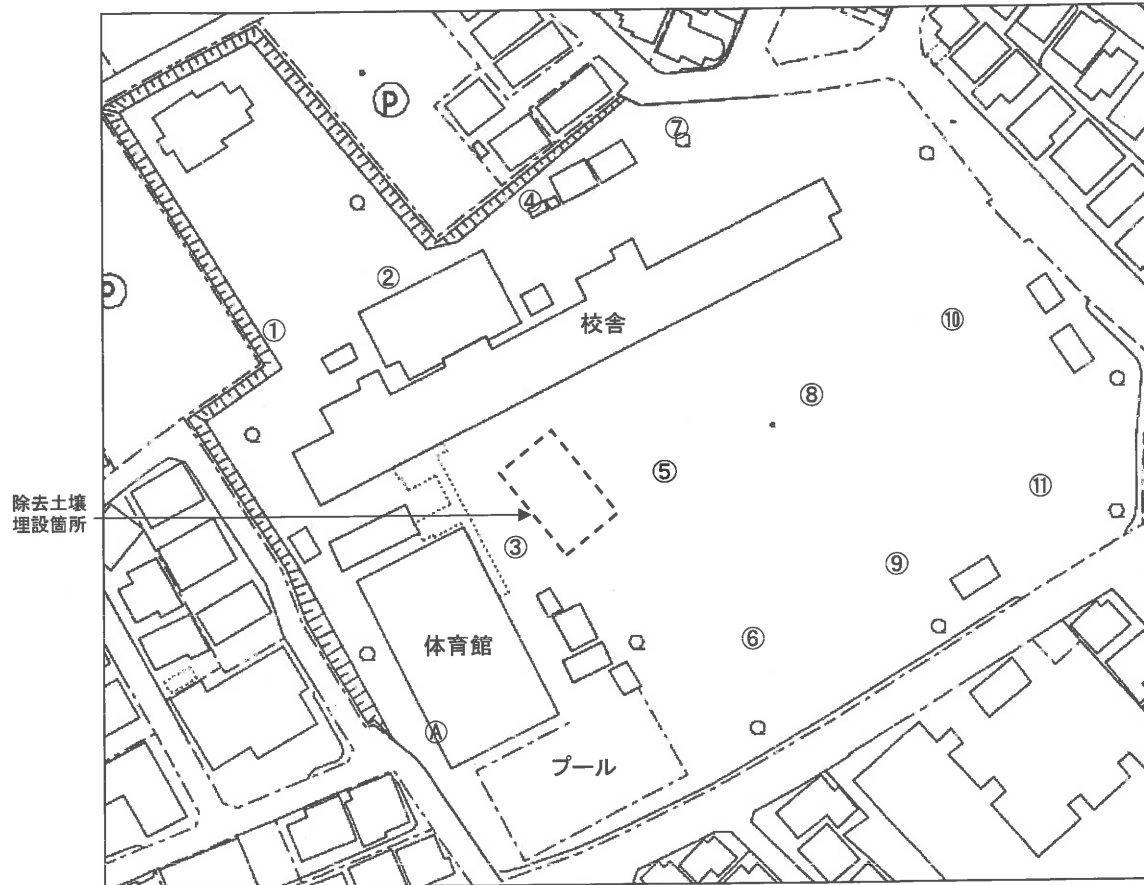

○除染前測定日:平成24年7月10日

○除染後測定日:平成24年11月30日

(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
①	校舎裏	土	0.158	0.110	0.181	0.108	0.204	0.113
②	校舎裏	土	0.199	0.089	0.214	0.089	0.288	0.094
③	グラウンド	土	0.160	0.060	0.169	0.063	0.160	0.070
④	校舎裏	土	0.261	0.100	0.312	0.100	0.412	0.098
⑤	グラウンド	土	0.115	0.040	0.126	0.051	0.127	0.059
⑥	グラウンド	土	0.149	0.052	0.157	0.054	0.181	0.073
⑦	校舎裏	土	0.198	0.059	0.217	0.060	0.222	0.074
⑧	グラウンド	土	0.119	0.070	0.125	0.074	0.090	0.083
⑨	グラウンド	土	0.126	0.061	0.141	0.068	0.147	0.079
⑩	グラウンド	土	0.165	0.058	0.182	0.064	0.190	0.078
⑪	グラウンド	土	0.112	0.053	0.119	0.054	0.120	0.070
平均			0.160	0.068	0.177	0.071	0.195	0.081

局所的な柏市の目標値超過箇所

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
①	体育館	集水桝	0.192	0.134	0.267	0.184	0.552	0.375

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満