


除染後放射線量マップ【中原小学校】

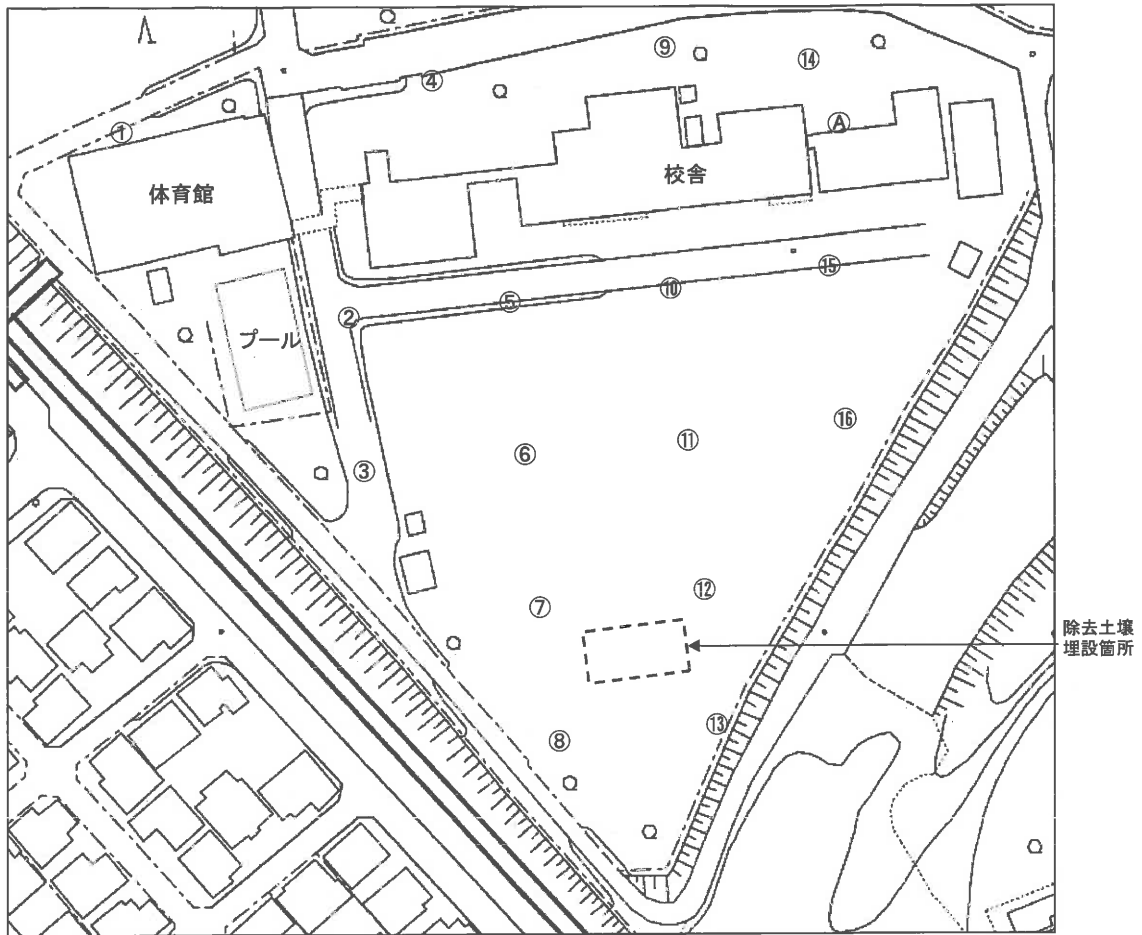

○除染前測定日:平成24年3月23日

○除染後測定日:平成24年11月30日

(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
①	プール前	土	0.245	0.085	0.258	0.089	0.290	0.088
②	グラウンド	土	0.212	0.075	0.224	0.079	0.255	0.080
③	グラウンド	土	0.162	0.060	0.184	0.064	0.217	0.074
④	校舎裏	土	0.609	0.052	0.895	0.058	1.320	0.069
⑤	校舎前	土	0.178	0.060	0.201	0.063	0.199	0.070
⑥	グラウンド	土	0.164	0.064	0.174	0.064	0.190	0.072
⑦	グラウンド	土	0.186	0.054	0.200	0.059	0.191	0.071
⑧	校舎裏	土	0.185	0.042	0.201	0.049	0.214	0.054
⑨	校舎前	土	0.221	0.049	0.243	0.053	0.210	0.063
⑩	グラウンド	土	0.178	0.056	0.186	0.052	0.199	0.069
⑪	グラウンド	土	0.149	0.049	0.160	0.060	0.159	0.074
⑫	校舎裏	土	0.183	0.062	0.210	0.062	0.223	0.074
⑬	校舎前	土	0.221	0.075	0.227	0.074	0.210	0.081
⑭	グラウンド	土	0.184	0.054	0.200	0.052	0.163	0.062
⑮	校舎裏	土	0.192	0.050	0.231	0.059	0.305	0.064
⑯	校舎裏	土	0.192	0.063	0.196	0.064	0.204	0.075
平均			0.216	0.059	0.249	0.063	0.284	0.071

局所的な柏市の目標値超過箇所

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
Ⓐ	校舎裏	雨樋下	0.255	0.130	0.416	0.192	0.716	0.402

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満