


除染後放射線量マップ【高田小学校】

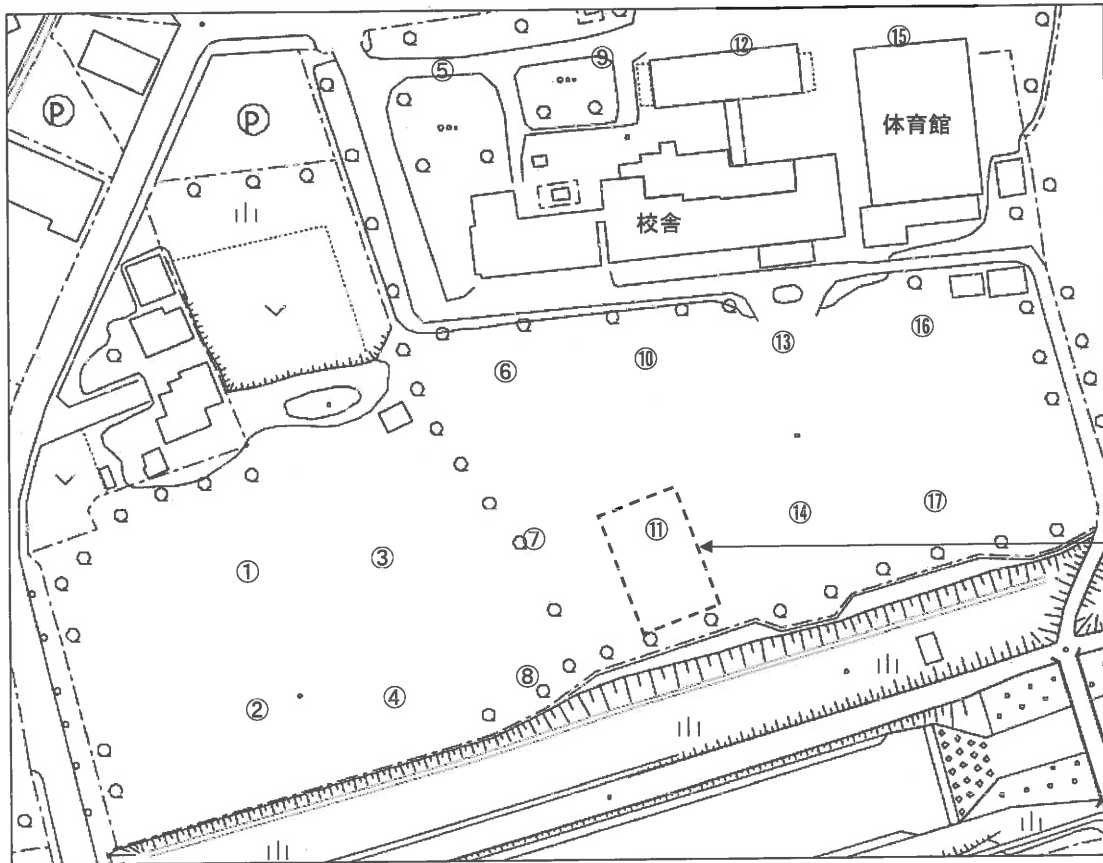

○除染前測定日:平成24年3月28日

○除染後測定日:平成24年11月29日

(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
①	グラウンド	土	0.319	0.094	0.317	0.080	0.319	0.096
②	グラウンド	土	0.285	0.102	0.305	0.107	0.334	0.106
③	グラウンド	土	0.262	0.092	0.231	0.083	0.228	0.065
④	グラウンド	土	0.274	0.089	0.341	0.095	0.401	0.103
⑤	校舎裏	土	0.297	0.113	0.365	0.111	0.356	0.111
⑥	グラウンド	土	0.248	0.069	0.303	0.060	0.363	0.070
⑦	グラウンド	土	0.377	0.096	0.450	0.107	0.516	0.126
⑧	グラウンド	土	0.230	0.120	0.236	0.091	0.209	0.071
⑨	校舎裏	土	0.235	0.079	0.257	0.084	0.242	0.068
⑩	グラウンド	土	0.270	0.062	0.284	0.067	0.292	0.045
⑪	グラウンド	土	0.301	0.053	0.311	0.060	0.309	0.035
⑫	校舎裏	土	0.147	0.072	0.164	0.075	0.135	0.065
⑬	グラウンド	土	0.165	0.064	0.194	0.052	0.205	0.054
⑭	グラウンド	土	0.167	0.043	0.182	0.045	0.204	0.053
⑮	体育館裏	土	0.194	0.051	0.195	0.060	0.220	0.044
⑯	グラウンド	土	0.256	0.059	0.283	0.077	0.344	0.101
⑰	グラウンド	土	0.291	0.079	0.277	0.098	0.295	0.111
平均			0.254	0.079	0.276	0.080	0.292	0.078

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満