


除染後放射線量マップ【逆井小学校】

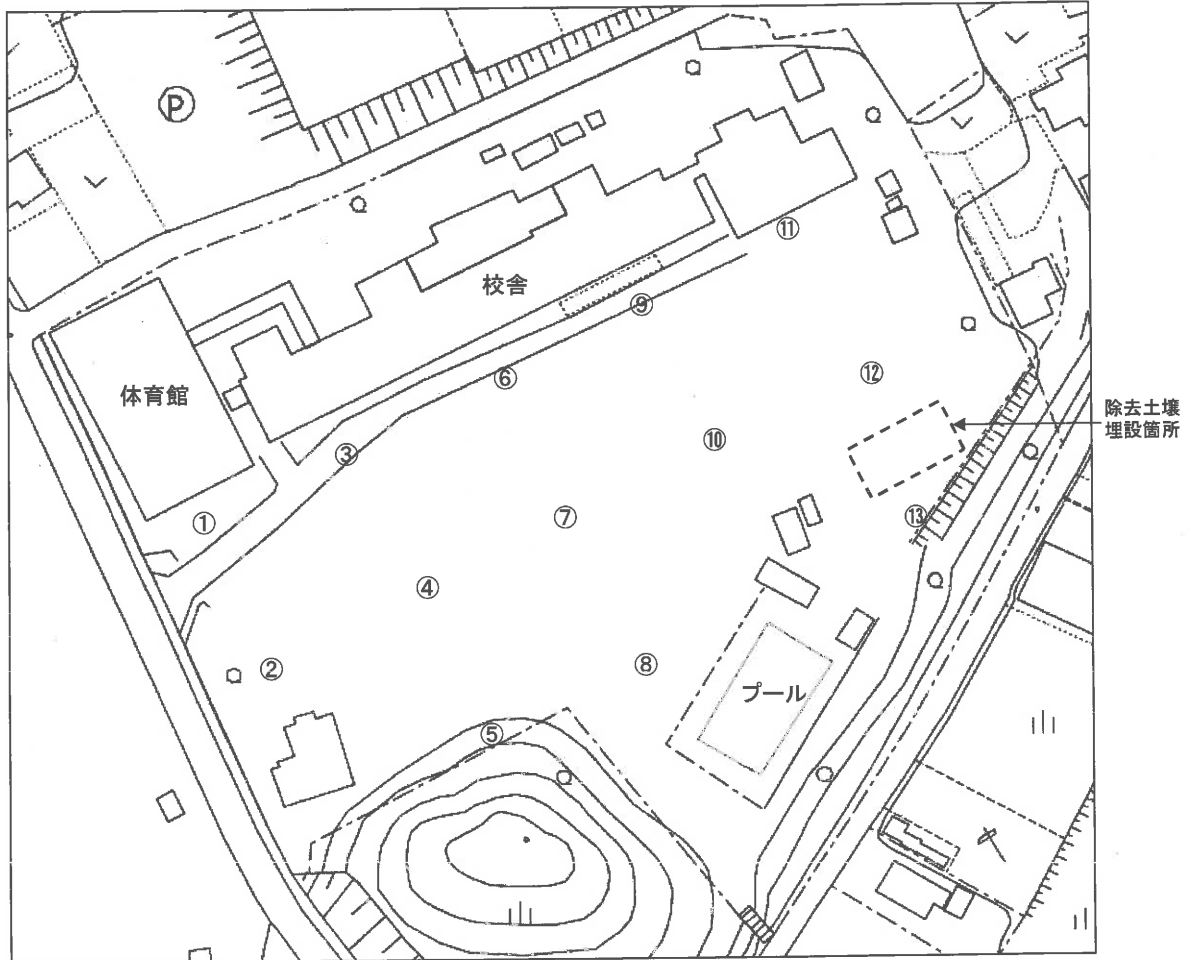

○除染前測定日:平成24年7月3日

○除染後測定日:平成24年12月5日

(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
①	グラウンド	土	0.128	0.124	0.153	0.130	0.167	0.148
②	グラウンド	土	0.167	0.108	0.170	0.122	0.141	0.133
③	グラウンド	舗装	0.099	0.058	0.104	0.055	0.114	0.073
④	グラウンド	土	0.162	0.048	0.166	0.048	0.164	0.059
⑤	グラウンド	土	0.178	0.098	0.178	0.087	0.190	0.099
⑥	グラウンド	舗装	0.097	0.064	0.078	0.075	0.080	0.079
⑦	グラウンド	土	0.121	0.055	0.139	0.049	0.110	0.067
⑧	グラウンド	土	0.248	0.110	0.290	0.107	0.396	0.132
⑨	グラウンド	舗装	0.094	0.047	0.089	0.055	0.084	0.174
⑩	グラウンド	土	0.122	0.053	0.135	0.049	0.156	0.075
⑪	グラウンド	舗装	0.109	0.048	0.113	0.048	0.097	0.067
⑫	グラウンド	土	0.143	0.059	0.160	0.048	0.157	0.077
⑬	グラウンド	土	0.180	0.108	0.201	0.105	0.235	0.114
平均			0.142	0.075	0.152	0.075	0.161	0.100

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満