


除染後放射線量マップ【松葉第二小学校】

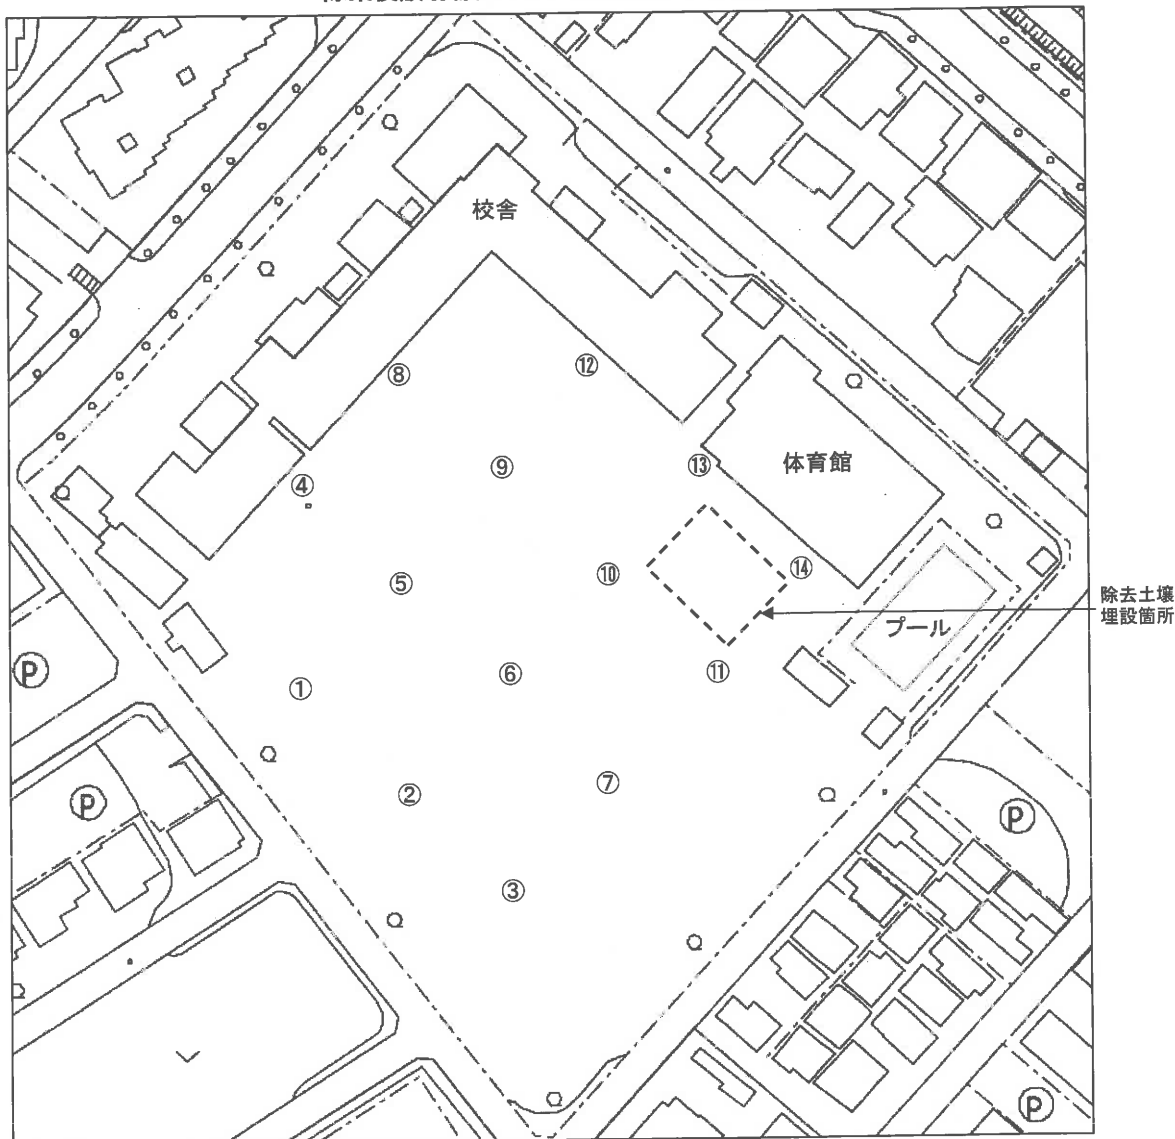

○除染前測定日:平成24年7月6日

○除染後測定日:平成24年12月3日

(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
①	グラウンド	舗装	0.151	0.061	0.163	0.071	0.205	0.054
②	グラウンド	土	0.174	0.052	0.184	0.076	0.221	0.053
③	グラウンド	土	0.136	0.088	0.167	0.094	0.161	0.098
④	グラウンド	土	0.198	0.120	0.208	0.116	0.184	0.087
⑤	グラウンド	土	0.117	0.072	0.114	0.078	0.119	0.082
⑥	グラウンド	土	0.098	0.051	0.114	0.060	0.113	0.051
⑦	グラウンド	土	0.112	0.093	0.131	0.064	0.147	0.060
⑧	グラウンド	土	0.233	0.072	0.215	0.073	0.246	0.074
⑨	グラウンド	土	0.112	0.069	0.132	0.062	0.118	0.067
⑩	グラウンド	土	0.124	0.069	0.117	0.071	0.102	0.069
⑪	グラウンド	土	0.153	0.103	0.169	0.103	0.190	0.112
⑫	グラウンド	土	0.255	0.088	0.321	0.101	0.233	0.085
⑬	グラウンド	土	0.163	0.088	0.164	0.095	0.153	0.089
⑭	グラウンド	土	0.224	0.082	0.212	0.073	0.195	0.090
平均			0.161	0.079	0.172	0.081	0.171	0.077

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満