


放射線量マップ【光ヶ丘小学校】

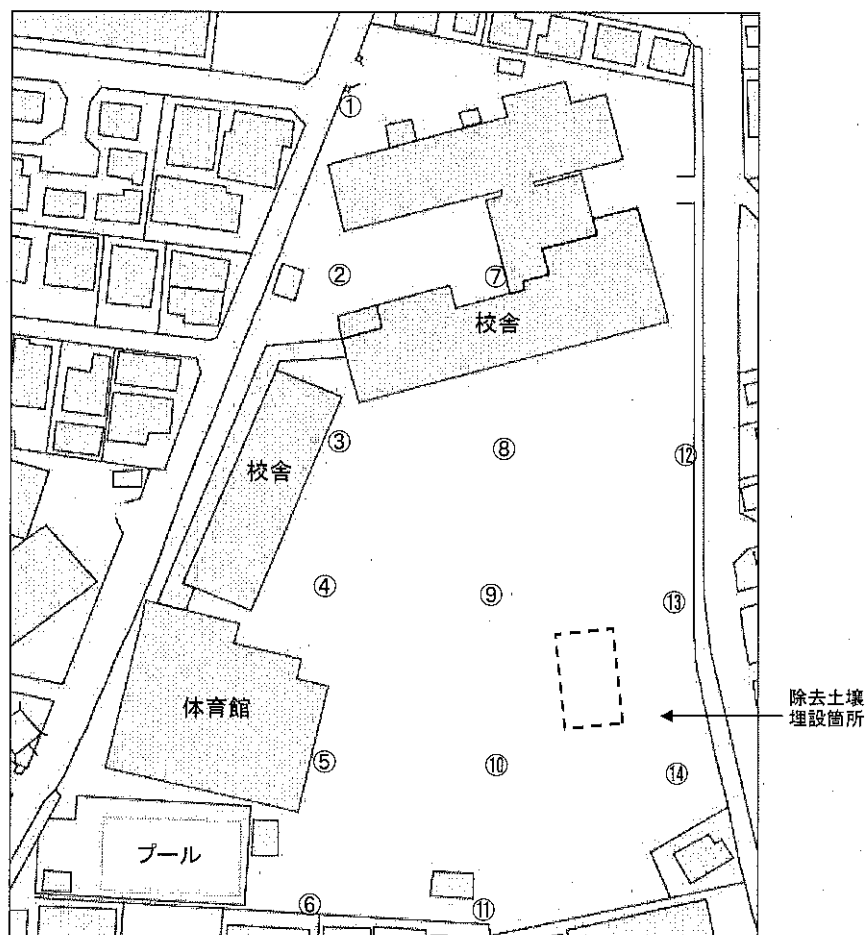

○除染完了日:平成24年7月12日

○測定日:平成26年5月14日(前回:平成26年2月3日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	校舎裏	舗装	0.065	0.081	0.076	0.076	0.075	0.070
②	グラウンド	土	0.074	0.058	0.118	0.059	0.103	0.061
③	グラウンド	土	0.089	0.050	0.105	0.057	0.104	0.051
④	グラウンド	土	0.093	0.079	0.082	0.073	0.103	0.071
⑤	グラウンド	土	0.076	0.054	0.074	0.051	0.091	0.044
⑥	グラウンド	土	0.086	0.076	0.083	0.084	0.114	0.073
⑦	校舎裏	土	0.076	0.084	0.093	0.079	0.093	0.082
⑧	グラウンド	土	0.025	0.047	0.047	0.042	0.036	0.035
⑨	グラウンド	土	0.033	0.039	0.057	0.042	0.028	0.042
⑩	グラウンド	土	0.039	0.037	0.042	0.045	0.047	0.039
⑪	グラウンド	土	0.077	0.066	0.064	0.072	0.096	0.058
⑫	グラウンド	土	0.065	0.059	0.071	0.071	0.069	0.072
⑬	グラウンド	土	0.064	0.060	0.088	0.061	0.067	0.057
⑭	グラウンド	土	0.054	0.053	0.050	0.077	0.072	0.062
平均			0.065	0.060	0.075	0.064	0.078	0.058

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満