


放射線量マップ【旭小学校】

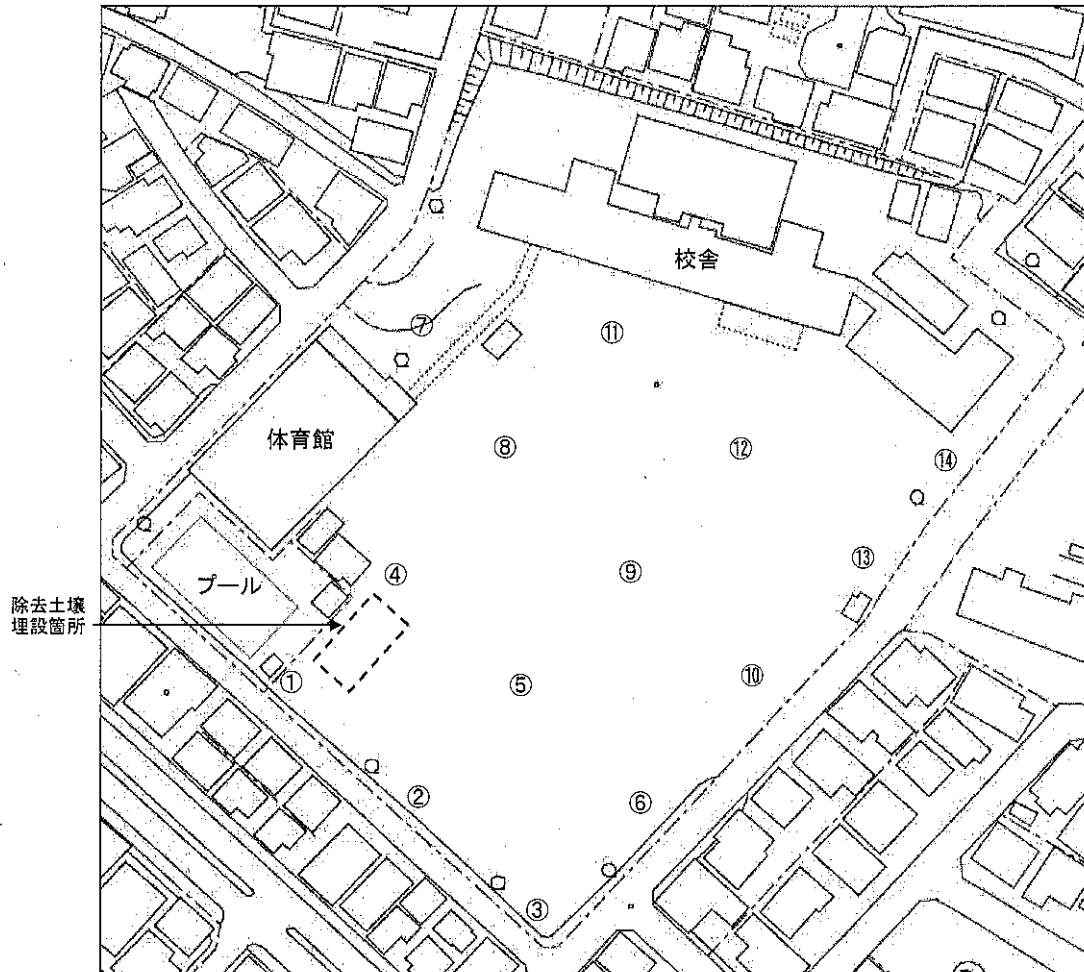

○除染完了日:平成24年5月9日

○測定日:平成26年5月2日(前回:平成26年2月5日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	プール横	樁	0.079	0.094	0.059	0.103	0.089	0.095
②	グラウンド	土	0.086	0.084	0.069	0.086	0.083	0.085
③	グラウンド	土	0.077	0.057	0.066	0.072	0.107	0.041
④	グラウンド	土	0.051	0.038	0.043	0.031	0.042	0.032
⑤	グラウンド	土	0.039	0.033	0.031	0.035	0.039	0.024
⑥	グラウンド	土	0.048	0.045	0.041	0.045	0.046	0.041
⑦	グラウンド	アスファルト	0.076	0.033	0.061	0.068	0.071	0.065
⑧	グラウンド	土	0.045	0.039	0.031	0.052	0.051	0.040
⑨	グラウンド	土	0.039	0.022	0.034	0.031	0.055	0.027
⑩	グラウンド	土	0.049	0.042	0.042	0.038	0.037	0.050
⑪	グラウンド	土	0.036	0.032	0.036	0.045	0.044	0.028
⑫	グラウンド	土	0.043	0.034	0.049	0.030	0.056	0.030
⑬	グラウンド	土	0.046	0.046	0.049	0.036	0.044	0.047
⑭	校舎横	側溝	0.079	0.073	0.049	0.062	0.063	0.093
平均			0.057	0.048	0.047	0.052	0.059	0.050

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0. 23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0. 23マイクロシーベルト未満