


放射線量マップ【松葉第二小学校】

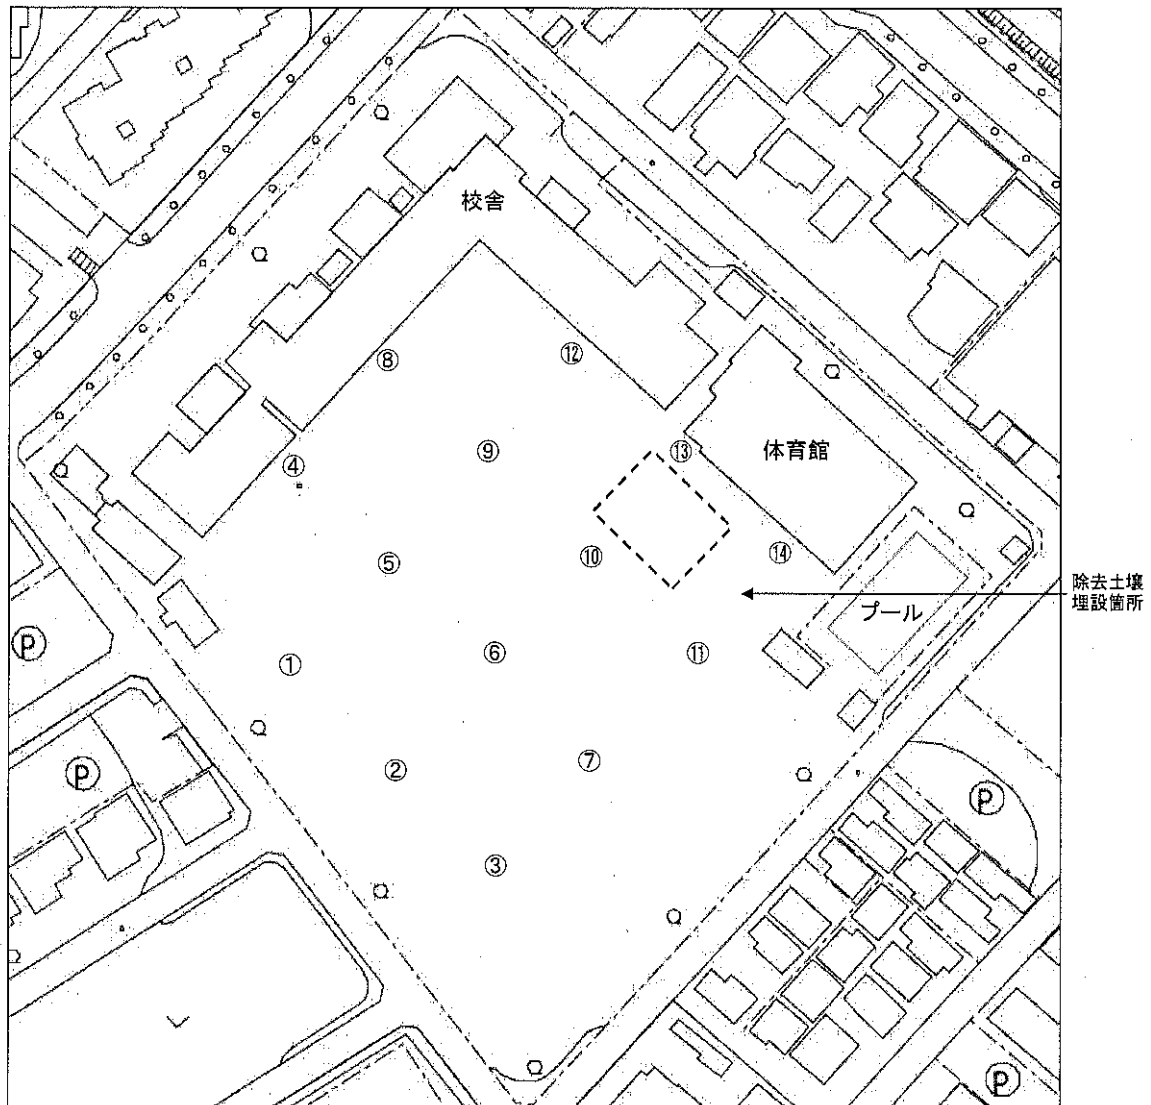

○除染完了日:平成24年8月30日

○測定日:平成26年5月7日(前回:平成26年2月3日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

| 測定箇所 |       |    | ※1環境省基準 |       |       |       | ※2柏市目標 |       |
|------|-------|----|---------|-------|-------|-------|--------|-------|
|      |       |    | 100cm   |       | 50cm  |       | 5cm    |       |
|      |       |    | 今回      | 前回    | 今回    | 前回    | 今回     | 前回    |
| ①    | グラウンド | 舗装 | 0.050   | 0.068 | 0.062 | 0.037 | 0.074  | 0.038 |
| ②    | グラウンド | 土  | 0.042   | 0.052 | 0.051 | 0.043 | 0.058  | 0.050 |
| ③    | グラウンド | 土  | 0.053   | 0.061 | 0.056 | 0.068 | 0.051  | 0.084 |
| ④    | グラウンド | 土  | 0.072   | 0.078 | 0.090 | 0.073 | 0.082  | 0.081 |
| ⑤    | グラウンド | 土  | 0.064   | 0.051 | 0.070 | 0.060 | 0.071  | 0.049 |
| ⑥    | グラウンド | 土  | 0.056   | 0.048 | 0.058 | 0.040 | 0.056  | 0.056 |
| ⑦    | グラウンド | 土  | 0.048   | 0.052 | 0.066 | 0.039 | 0.050  | 0.052 |
| ⑧    | グラウンド | 土  | 0.076   | 0.067 | 0.092 | 0.066 | 0.097  | 0.065 |
| ⑨    | グラウンド | 土  | 0.068   | 0.055 | 0.064 | 0.036 | 0.070  | 0.049 |
| ⑩    | グラウンド | 土  | 0.060   | 0.099 | 0.053 | 0.087 | 0.076  | 0.055 |
| ⑪    | グラウンド | 土  | 0.087   | 0.064 | 0.090 | 0.061 | 0.089  | 0.062 |
| ⑫    | グラウンド | 土  | 0.070   | 0.096 | 0.102 | 0.101 | 0.077  | 0.117 |
| ⑬    | グラウンド | 土  | 0.061   | 0.070 | 0.067 | 0.061 | 0.051  | 0.075 |
| ⑭    | グラウンド | 土  | 0.085   | 0.077 | 0.108 | 0.069 | 0.094  | 0.068 |
| 平均   |       |    | 0.064   | 0.067 | 0.074 | 0.060 | 0.071  | 0.064 |

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満