


放射線量マップ【富勢西小学校】

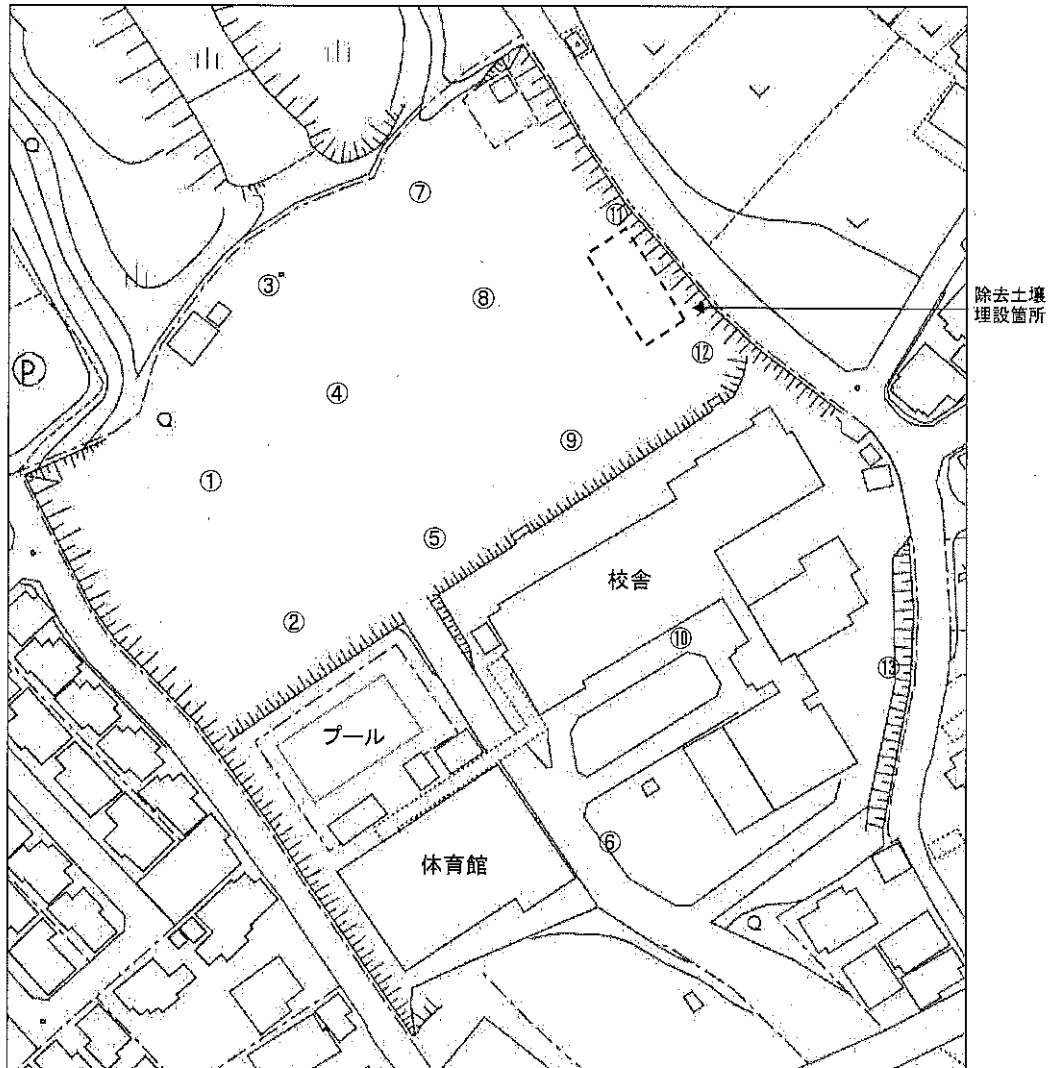

○除染完了日:平成24年4月9日

○測定日:平成26年5月7日(前回:平成26年2月3日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	土	0.069	0.062	0.059	0.084	0.080	0.085
②	グラウンド	土	0.057	0.056	0.059	0.067	0.063	0.059
③	グラウンド	土	0.111	0.075	0.104	0.066	0.105	0.057
④	グラウンド	土	0.080	0.053	0.077	0.058	0.068	0.073
⑤	グラウンド	土	0.073	0.091	0.062	0.093	0.072	0.091
⑥	通路端	土	0.110	0.081	0.151	0.087	0.185	0.069
⑦	グラウンド	土	0.066	0.080	0.061	0.078	0.081	0.083
⑧	グラウンド	土	0.082	0.071	0.048	0.060	0.075	0.064
⑨	グラウンド	土	0.073	0.075	0.068	0.055	0.084	0.056
⑩	校舎前	土	0.088	0.065	0.085	0.077	0.067	0.091
⑪	グラウンド	土	0.116	0.078	0.114	0.082	0.120	0.060
⑫	校舎前	土	0.078	0.085	0.072	0.079	0.103	0.078
⑬	校舎横	土	0.131	0.105	0.115	0.089	0.149	0.070
平均			0.087	0.075	0.083	0.075	0.096	0.072

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満