


放射線量マップ【風早南部小学校】

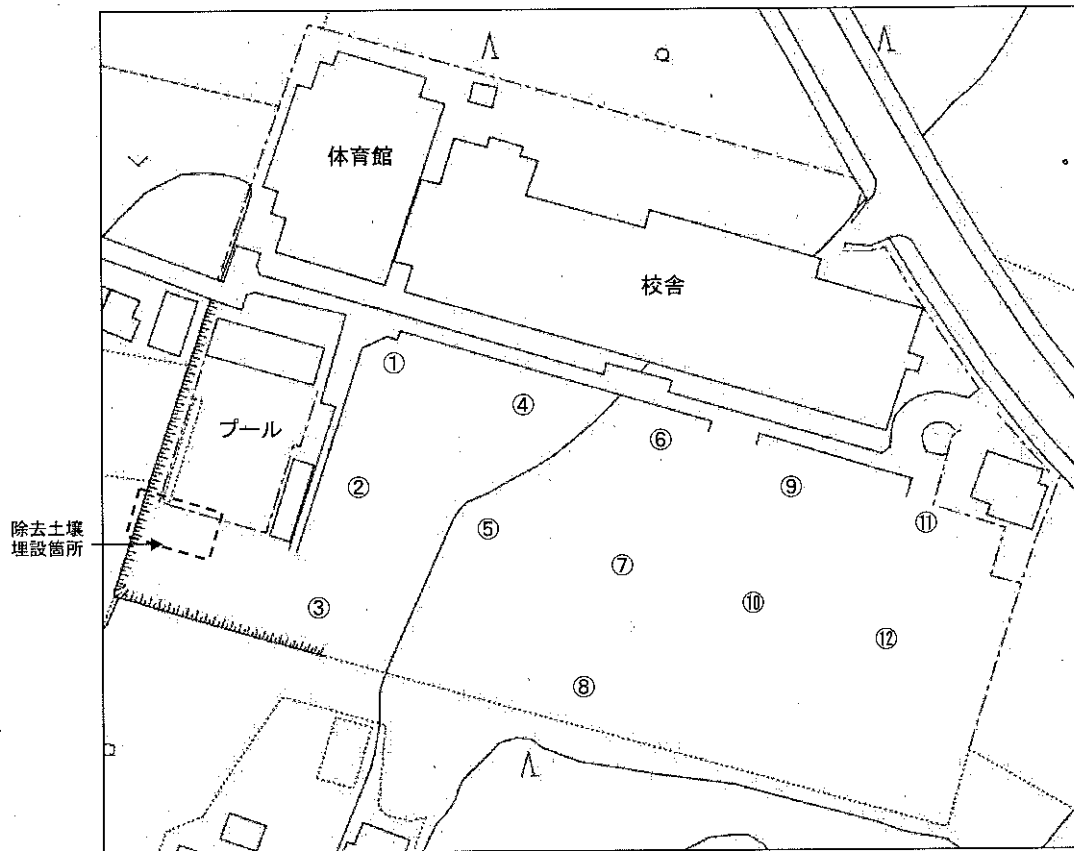

○除染完了日:平成24年7月12日

○測定日:平成26年5月1日(前回:平成26年2月19日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	側溝	0.096	0.101	0.094	0.082	0.075	0.088
②	グラウンド	側溝	0.059	0.059	0.074	0.071	0.066	0.065
③	グラウンド	側溝	0.048	0.056	0.074	0.064	0.050	0.056
④	グラウンド	土	0.056	0.064	0.066	0.061	0.037	0.048
⑤	グラウンド	土	0.081	0.068	0.100	0.065	0.101	0.079
⑥	グラウンド	土	0.057	0.072	0.049	0.042	0.044	0.051
⑦	グラウンド	土	0.045	0.051	0.073	0.056	0.045	0.046
⑧	グラウンド	側溝	0.063	0.051	0.097	0.058	0.057	0.051
⑨	グラウンド	土	0.040	0.054	0.063	0.056	0.050	0.056
⑩	グラウンド	土	0.054	0.061	0.044	0.085	0.033	0.061
⑪	グラウンド	土	0.055	0.065	0.062	0.050	0.043	0.048
⑫	グラウンド	土	0.027	0.054	0.041	0.046	0.043	0.043
平均			0.057	0.063	0.070	0.061	0.054	0.058

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満