


放射線量マップ【大津ヶ丘第一小学校】

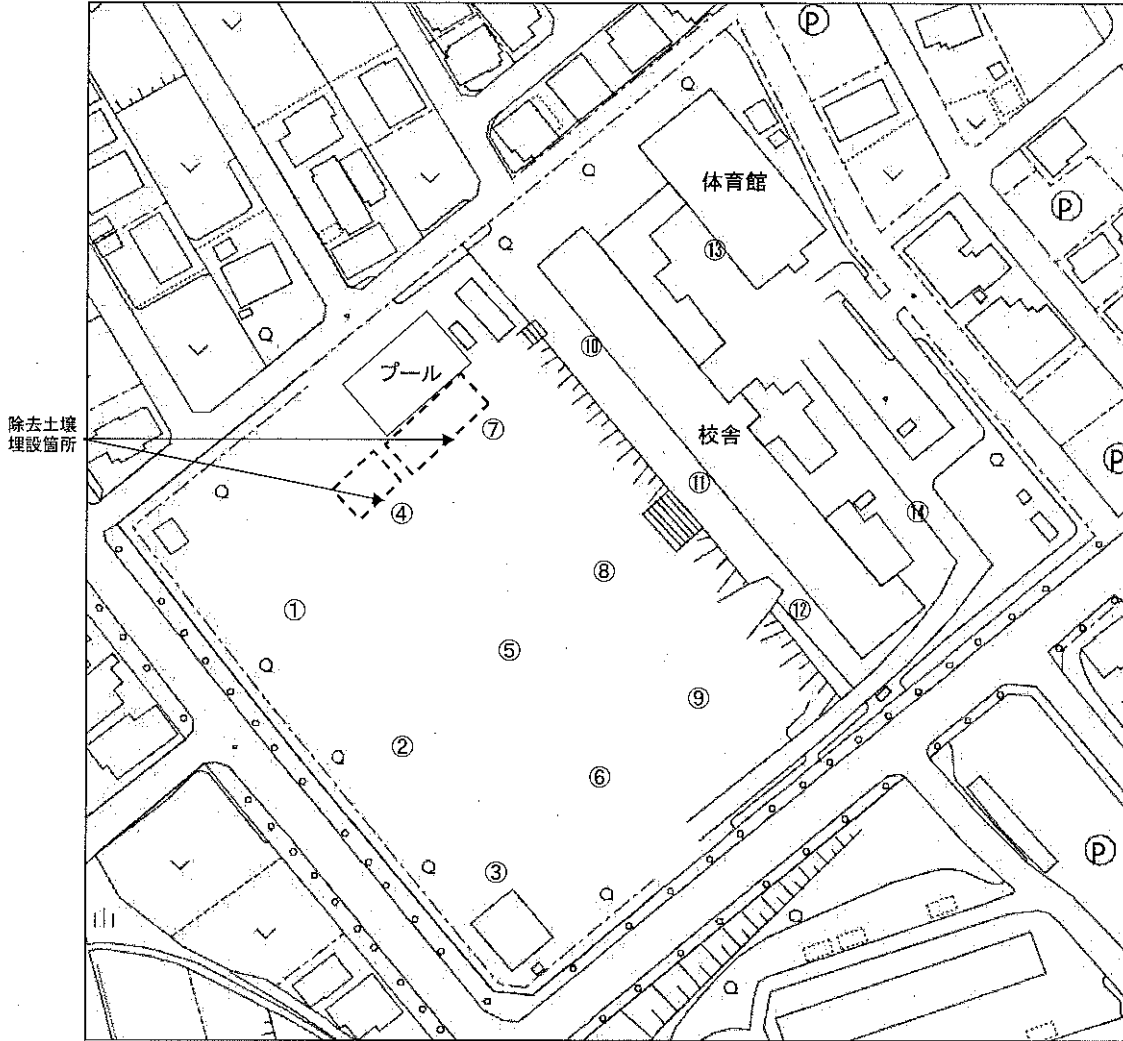

○除染完了日:平成24年4月9日

○測定日:平成26年5月2日(前回:平成26年2月6日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	土	0.039	0.056	0.044	0.050	0.065	0.049
②	グラウンド	土	0.039	0.040	0.043	0.046	0.044	0.046
③	グラウンド	土	0.045	0.047	0.052	0.077	0.061	0.052
④	グラウンド	土	0.055	0.068	0.038	0.071	0.050	0.058
⑤	グラウンド	土	0.036	0.040	0.044	0.043	0.047	0.051
⑥	グラウンド	土	0.038	0.050	0.037	0.040	0.054	0.051
⑦	グラウンド	土	0.089	0.061	0.103	0.073	0.220	0.075
⑧	グラウンド	土	0.038	0.044	0.035	0.049	0.036	0.050
⑨	グラウンド	土	0.045	0.042	0.046	0.054	0.049	0.051
⑩	校舎前	土	0.066	0.054	0.068	0.074	0.069	0.067
⑪	校舎前	土	0.063	0.074	0.064	0.082	0.096	0.074
⑫	校舎前	土	0.053	0.054	0.058	0.049	0.073	0.051
⑬	通路	舗装	0.074	0.111	0.066	0.110	0.089	0.157
⑭	通路	舗装	0.096	0.075	0.104	0.104	0.127	0.098
平均			0.055	0.058	0.057	0.066	0.077	0.066

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満