


放射線量マップ【大津ヶ丘第二小学校】

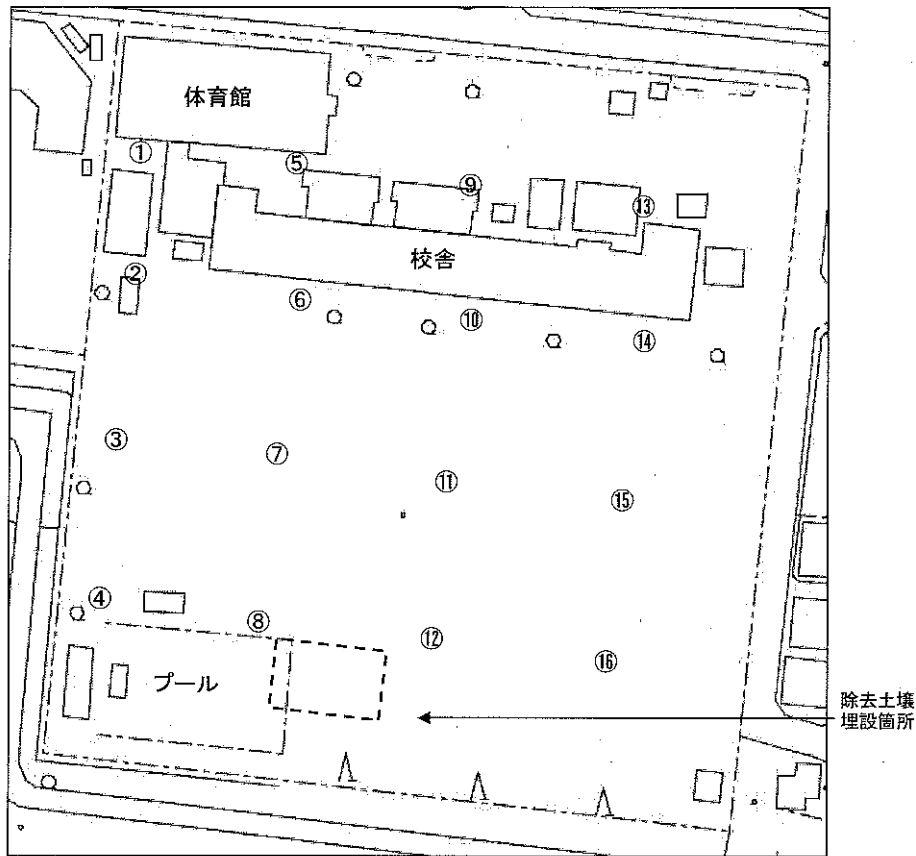

○除染完了日:平成24年7月12日

○測定日:平成26年5月2日(前回:平成26年2月6日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	校舎裏	土	0.084	0.074	0.069	0.084	0.106	0.077
②	グラウンド	土	0.064	0.033	0.079	0.044	0.084	0.044
③	グラウンド	土	0.057	0.059	0.051	0.054	0.065	0.059
④	グラウンド	土	0.066	0.060	0.066	0.068	0.083	0.061
⑤	校舎裏	舗装	0.084	0.070	0.082	0.081	0.097	0.078
⑥	グラウンド	土	0.053	0.031	0.052	0.054	0.060	0.050
⑦	グラウンド	土	0.028	0.028	0.044	0.039	0.049	0.040
⑧	グラウンド	土	0.053	0.049	0.057	0.033	0.079	0.042
⑨	校舎裏	舗装	0.087	0.077	0.105	0.120	0.115	0.149
⑩	グラウンド	土	0.042	0.048	0.061	0.042	0.060	0.059
⑪	グラウンド	土	0.039	0.046	0.045	0.042	0.055	0.045
⑫	グラウンド	土	0.045	0.043	0.038	0.047	0.063	0.051
⑬	校舎裏	土	0.060	0.078	0.081	0.098	0.099	0.091
⑭	グラウンド	土	0.041	0.045	0.051	0.055	0.042	0.050
⑮	グラウンド	土	0.056	0.061	0.069	0.050	0.115	0.060
⑯	グラウンド	土	0.040	0.068	0.045	0.079	0.044	0.058
平均			0.056	0.054	0.062	0.062	0.076	0.063

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満