


放射線量マップ【逆井中学校】

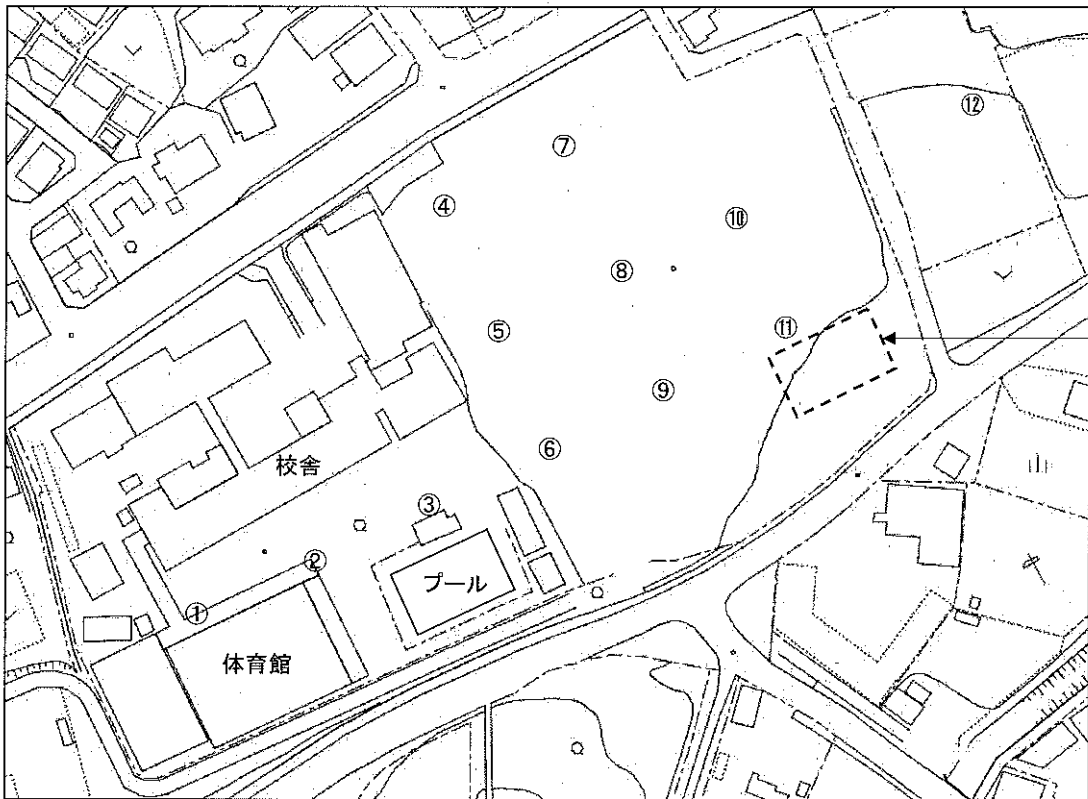

除去土壤埋設箇所

○除染完了日:平成25年1月15日

○測定日:平成26年5月7日(前回:平成26年2月19日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準		※2柏市目標			
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	体育館前	土	0.097	0.091	0.134	0.074	0.112	0.110
②	体育館前	舗装	0.094	0.053	0.054	0.048	0.090	0.060
③	プール前	土	0.155	0.090	0.141	0.070	0.161	0.059
④	グラウンド	土	0.084	0.095	0.094	0.069	0.091	0.083
⑤	グラウンド	土	0.086	0.097	0.071	0.080	0.083	0.092
⑥	グラウンド	土	0.088	0.105	0.086	0.091	0.070	0.107
⑦	グラウンド	土	0.086	0.075	0.069	0.084	0.066	0.082
⑧	グラウンド	土	0.090	0.075	0.084	0.083	0.080	0.079
⑨	グラウンド	土	0.083	0.058	0.072	0.092	0.075	0.079
⑩	グラウンド	土	0.073	0.062	0.064	0.066	0.064	0.079
⑪	グラウンド	土	0.102	0.054	0.072	0.067	0.070	0.078
⑫	テニスコート	土	0.071	0.053	0.062	0.063	0.063	0.052
平均			0.092	0.076	0.084	0.074	0.085	0.080

※1 環境省基準:地表高1mにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満