


放射線量マップ【高柳中学校】

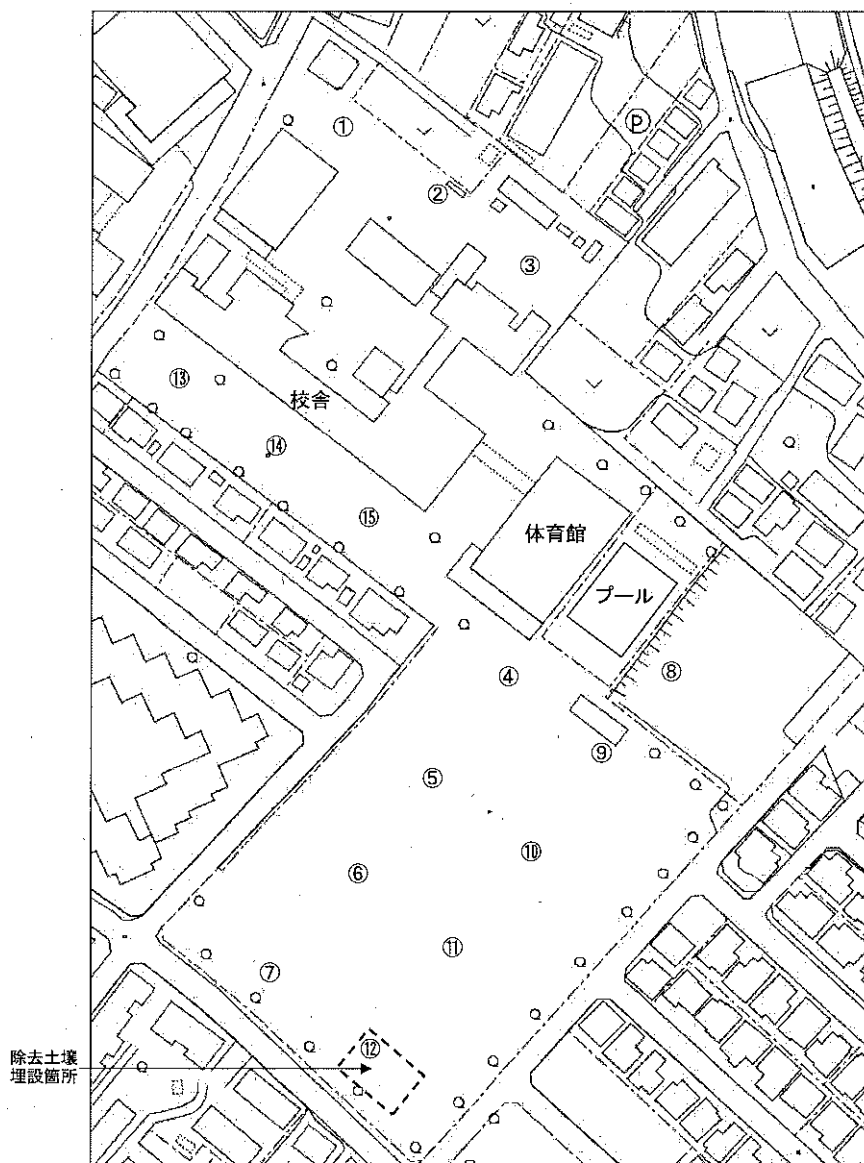

○除染完了日:平成25年1月15日

○測定日:平成26年5月2日(前回:平成26年2月12日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準		※2柏市目標			
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	通路	舗装	0.070	0.066	0.062	0.060	0.054	0.070
②	通路	舗装	0.077	0.044	0.054	0.062	0.056	0.074
③	通路	舗装	0.073	0.061	0.059	0.057	0.075	0.074
④	グラウンド	土	0.075	0.043	0.070	0.040	0.058	0.037
⑤	グラウンド	土	0.063	0.058	0.053	0.038	0.074	0.054
⑥	グラウンド	土	0.069	0.050	0.049	0.040	0.044	0.042
⑦	グラウンド	土	0.077	0.049	0.060	0.060	0.073	0.055
⑧	グラウンド	土	0.088	0.065	0.052	0.062	0.060	0.064
⑨	グラウンド	土	0.086	0.050	0.055	0.058	0.058	0.068
⑩	グラウンド	土	0.087	0.029	0.058	0.051	0.062	0.052
⑪	グラウンド	土	0.067	0.027	0.061	0.041	0.070	0.061
⑫	グラウンド	土	0.067	0.044	0.065	0.048	0.069	0.038
⑬	通路	舗装	0.108	0.060	0.072	0.050	0.056	0.067
⑭	通路	舗装	0.090	0.072	0.074	0.067	0.075	0.057
⑮	通路	舗装	0.087	0.068	0.047	0.058	0.052	0.053
平均			0.079	0.052	0.059	0.053	0.062	0.058

※1 環境省基準:地表高1mにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満