


放射線量マップ【柏第一小学校】

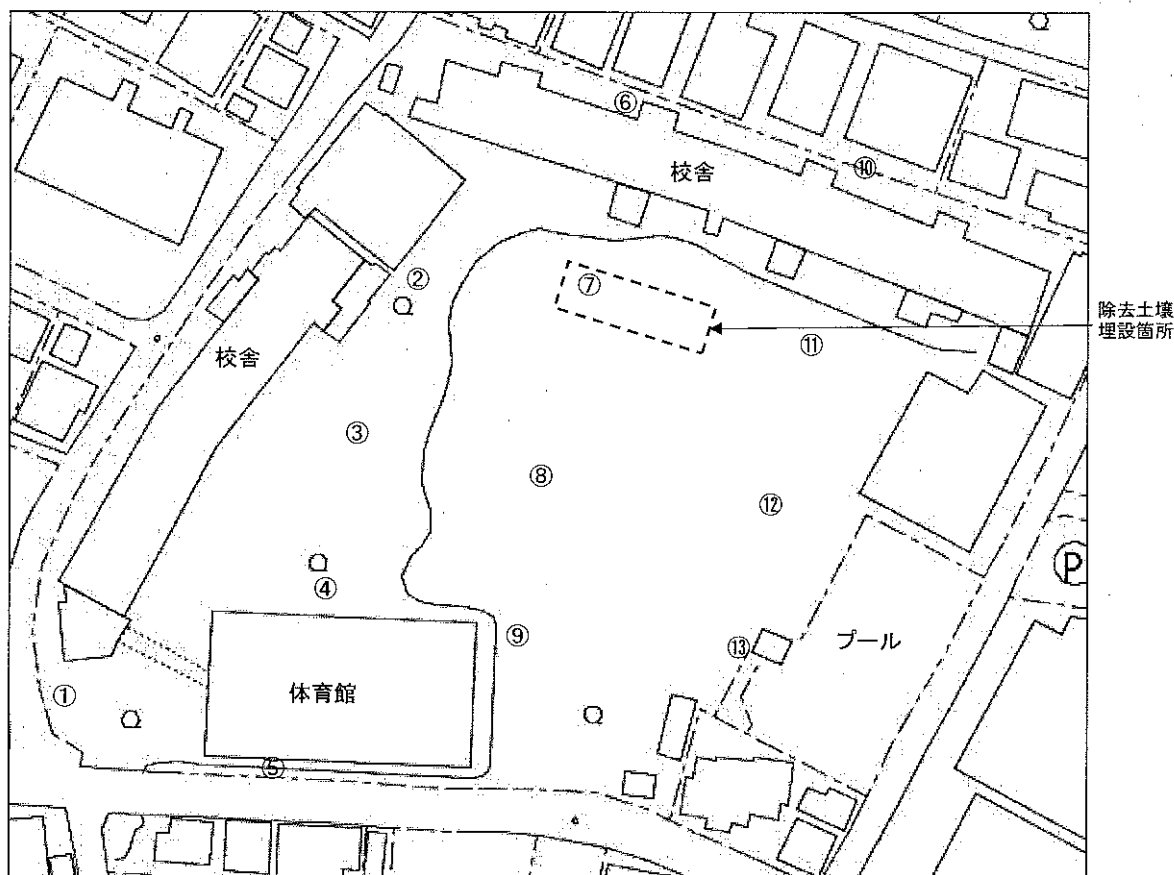

○除染完了日:平成24年6月28日

○測定日:平成26年11月7日(前回:平成26年5月2日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	校舎横	土	0.074	0.082	0.079	0.071	0.051	0.063
②	グラウンド	土	0.090	0.065	0.085	0.081	0.073	0.066
③	グラウンド	土	0.041	0.037	0.046	0.054	0.058	0.058
④	グラウンド	土	0.063	0.070	0.063	0.071	0.047	0.094
⑤	体育館裏	土	0.086	0.112	0.103	0.096	0.097	0.096
⑥	校舎裏	土	0.075	0.082	0.087	0.095	0.086	0.071
⑦	グラウンド	土	0.043	0.046	0.052	0.037	0.038	0.035
⑧	グラウンド	土	0.032	0.050	0.040	0.047	0.055	0.045
⑨	グラウンド	土	0.056	0.077	0.056	0.053	0.043	0.062
⑩	校舎裏	土	0.071	0.082	0.079	0.081	0.085	0.075
⑪	グラウンド	土	0.041	0.072	0.043	0.058	0.060	0.075
⑫	グラウンド	土	0.051	0.061	0.040	0.051	0.044	0.048
⑬	グラウンド	土	0.081	0.070	0.074	0.071	0.072	0.071
平均			0.062	0.070	0.065	0.067	0.062	0.066

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満