


放射線量マップ【柏第四小学校】

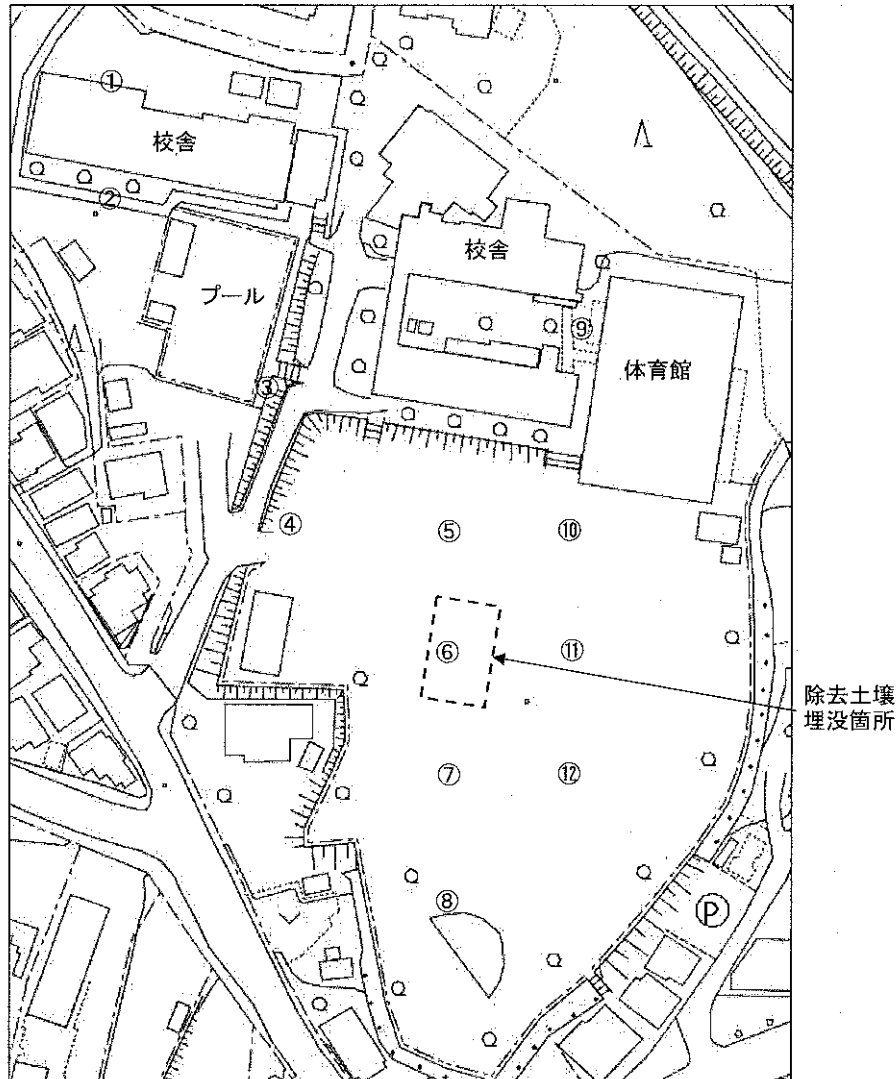

○除染完了日:平成24年6月28日

○測定日:平成26年11月10日(前回:平成26年5月14日)(単位:マイクロシーベルト/毎時)

| 測定箇所 |       |   | ※1環境省基準 |       |       |       | ※2柏市目標 |       |
|------|-------|---|---------|-------|-------|-------|--------|-------|
|      |       |   | 100cm   |       | 50cm  |       | 5cm    |       |
|      |       |   | 今回      | 前回    | 今回    | 前回    | 今回     | 前回    |
| ①    | 校舎裏   | 土 | 0.063   | 0.079 | 0.064 | 0.091 | 0.069  | 0.082 |
| ②    | 校舎前   | 土 | 0.105   | 0.111 | 0.093 | 0.117 | 0.118  | 0.115 |
| ③    | プール横  | 土 | 0.057   | 0.080 | 0.058 | 0.078 | 0.054  | 0.069 |
| ④    | グラウンド | 土 | 0.042   | 0.056 | 0.028 | 0.049 | 0.054  | 0.033 |
| ⑤    | グラウンド | 土 | 0.036   | 0.045 | 0.039 | 0.040 | 0.028  | 0.044 |
| ⑥    | グラウンド | 土 | 0.034   | 0.045 | 0.032 | 0.035 | 0.053  | 0.035 |
| ⑦    | グラウンド | 土 | 0.036   | 0.040 | 0.037 | 0.048 | 0.036  | 0.031 |
| ⑧    | グラウンド | 土 | 0.054   | 0.065 | 0.055 | 0.061 | 0.055  | 0.042 |
| ⑨    | 体育館横  | 土 | 0.054   | 0.089 | 0.066 | 0.073 | 0.068  | 0.065 |
| ⑩    | グラウンド | 土 | 0.033   | 0.042 | 0.037 | 0.030 | 0.027  | 0.047 |
| ⑪    | グラウンド | 土 | 0.042   | 0.059 | 0.028 | 0.051 | 0.048  | 0.051 |
| ⑫    | グラウンド | 土 | 0.041   | 0.039 | 0.024 | 0.040 | 0.046  | 0.046 |
| 平均   |       |   | 0.050   | 0.063 | 0.047 | 0.059 | 0.055  | 0.055 |

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満