


放射線量マップ【柏第六小学校】

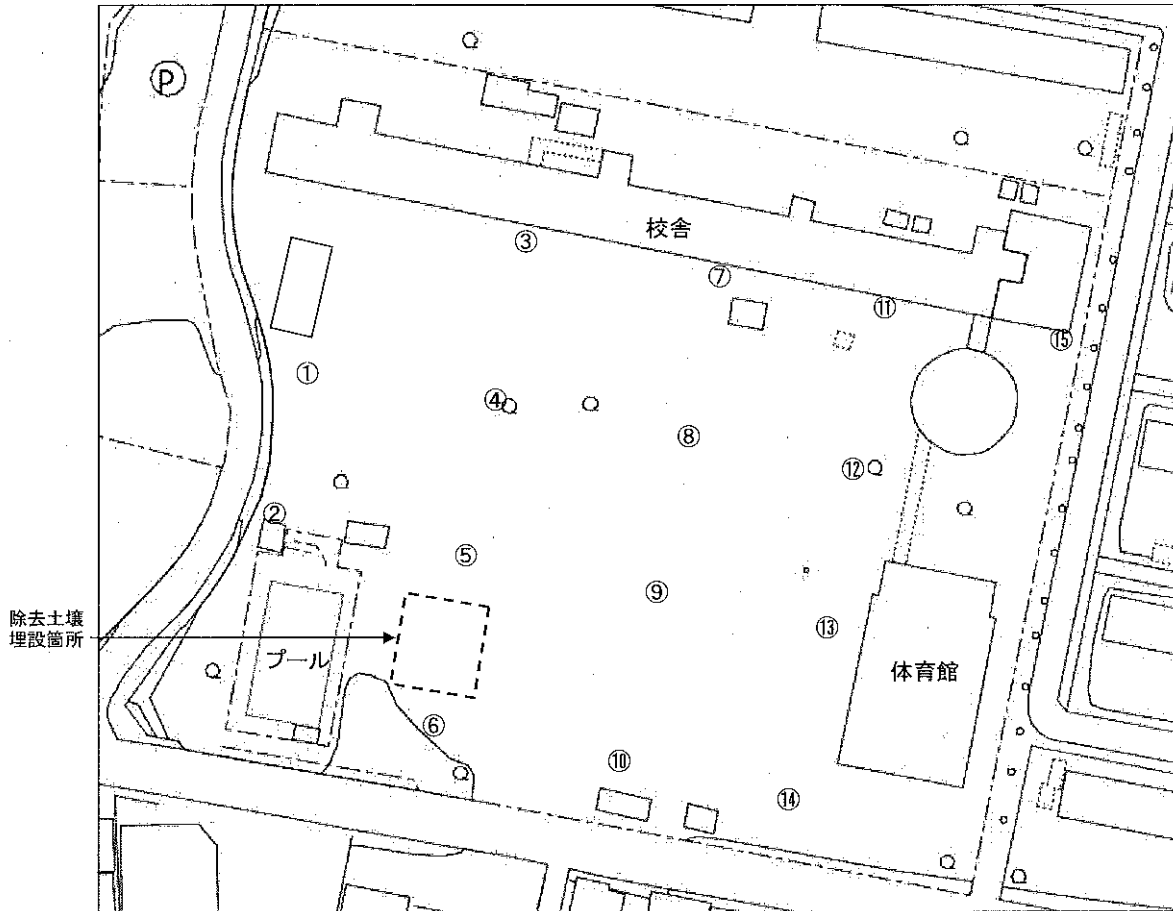

○除染完了日:平成24年5月9日

○測定日:平成26年11月7日(前回:平成26年5月14日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	こどもルーム前	土	0.062	0.066	0.082	0.078	0.052	0.074
②	プール横	土	0.075	0.100	0.100	0.101	0.119	0.081
③	校舎前	土	0.061	0.074	0.072	0.082	0.073	0.076
④	グラウンド	土	0.093	0.088	0.097	0.099	0.070	0.073
⑤	グラウンド	土	0.033	0.041	0.035	0.046	0.041	0.037
⑥	グラウンド	土	0.036	0.059	0.033	0.058	0.031	0.053
⑦	校舎前	土	0.054	0.065	0.070	0.073	0.047	0.057
⑧	グラウンド	土	0.095	0.071	0.098	0.063	0.090	0.046
⑨	グラウンド	土	0.041	0.052	0.033	0.035	0.025	0.047
⑩	グラウンド	土	0.044	0.051	0.049	0.040	0.042	0.043
⑪	校舎前	アスファルト	0.089	0.085	0.070	0.076	0.081	0.060
⑫	グラウンド	土	0.070	0.077	0.085	0.072	0.092	0.111
⑬	グラウンド	土	0.054	0.061	0.056	0.070	0.078	0.057
⑭	グラウンド	土	0.061	0.068	0.066	0.080	0.061	0.100
⑮	校舎前	アスファルト	0.106	0.117	0.109	0.107	0.097	0.137
平均			0.065	0.072	0.070	0.072	0.067	0.070

※1 環境省基準: 地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標: 地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満