


放射線量マップ【光ヶ丘小学校】

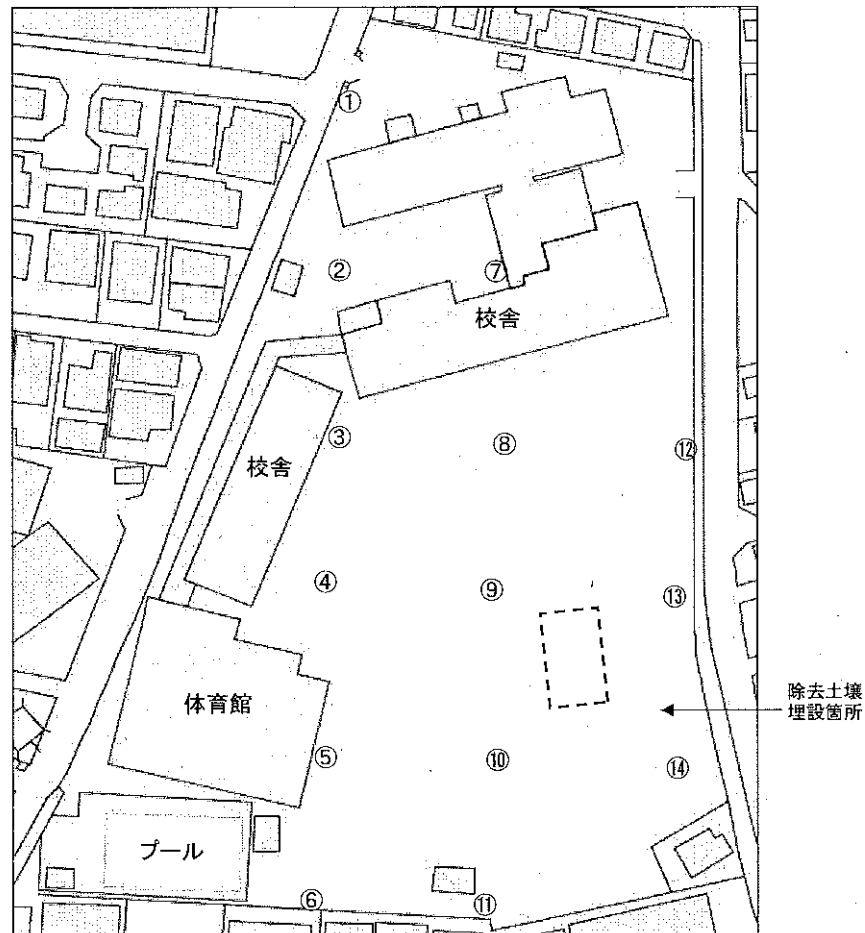

○除染完了日:平成24年7月12日

○測定日:平成26年11月11日(前回:平成26年5月14日)(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	校舎裏	舗装	0.038	0.065	0.044	0.076	0.053	0.075
②	グラウンド	土	0.060	0.074	0.051	0.118	0.051	0.103
③	グラウンド	土	0.065	0.089	0.094	0.105	0.113	0.104
④	グラウンド	土	0.069	0.093	0.069	0.082	0.107	0.103
⑤	グラウンド	土	0.073	0.076	0.065	0.074	0.089	0.091
⑥	グラウンド	土	0.083	0.086	0.070	0.083	0.074	0.114
⑦	校舎裏	土	0.087	0.076	0.068	0.093	0.080	0.093
⑧	グラウンド	土	0.034	0.025	0.031	0.047	0.036	0.036
⑨	グラウンド	土	0.048	0.033	0.025	0.057	0.040	0.028
⑩	グラウンド	土	0.040	0.039	0.046	0.042	0.041	0.047
⑪	グラウンド	土	0.066	0.077	0.039	0.064	0.056	0.096
⑫	グラウンド	土	0.047	0.065	0.046	0.071	0.061	0.069
⑬	グラウンド	土	0.048	0.064	0.055	0.088	0.083	0.067
⑭	グラウンド	土	0.059	0.054	0.040	0.050	0.053	0.072
平均			0.058	0.065	0.053	0.075	0.067	0.078

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満