


# 放射線量マップ【富勢小学校】

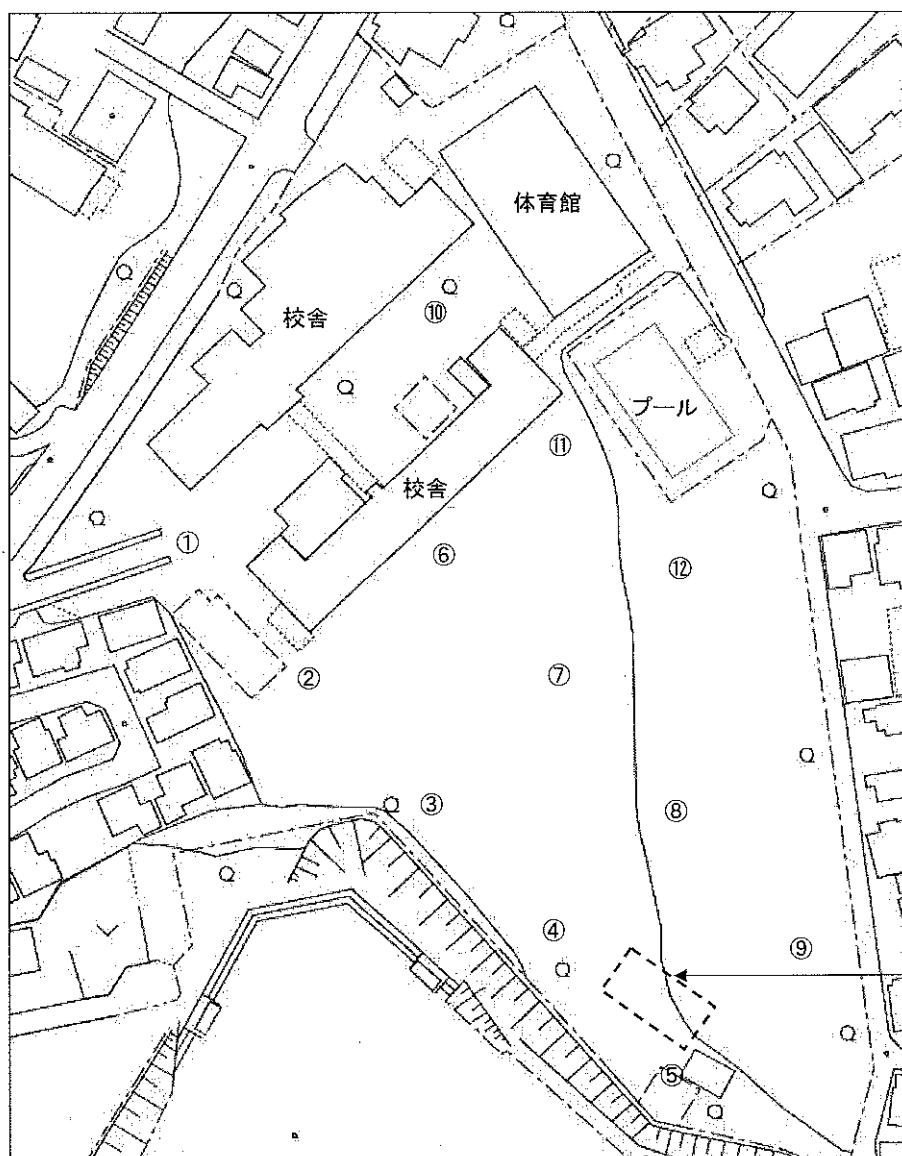

除去土壌  
埋設箇所

○除染完了日:平成24年8月30日

○測定日:平成26年11月7日(前回:平成26年5月7日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

| 測定箇所 |       |    | ※1環境省基準 |       |       |       | ※2柏市目標 |       |
|------|-------|----|---------|-------|-------|-------|--------|-------|
|      |       |    | 100cm   |       | 50cm  |       | 5cm    |       |
|      |       |    | 今回      | 前回    | 今回    | 前回    | 今回     | 前回    |
| ①    | 校舎裏   | 舗装 | 0.081   | 0.062 | 0.065 | 0.074 | 0.049  | 0.077 |
| ②    | グラウンド | 土  | 0.047   | 0.042 | 0.052 | 0.037 | 0.032  | 0.044 |
| ③    | グラウンド | 土  | 0.041   | 0.058 | 0.042 | 0.055 | 0.053  | 0.050 |
| ④    | グラウンド | 土  | 0.034   | 0.056 | 0.032 | 0.053 | 0.057  | 0.047 |
| ⑤    | グラウンド | 土  | 0.051   | 0.084 | 0.043 | 0.057 | 0.039  | 0.061 |
| ⑥    | グラウンド | 土  | 0.046   | 0.057 | 0.059 | 0.044 | 0.043  | 0.049 |
| ⑦    | グラウンド | 土  | 0.035   | 0.061 | 0.050 | 0.061 | 0.043  | 0.060 |
| ⑧    | グラウンド | 土  | 0.028   | 0.053 | 0.032 | 0.051 | 0.028  | 0.043 |
| ⑨    | グラウンド | 土  | 0.048   | 0.056 | 0.054 | 0.052 | 0.049  | 0.052 |
| ⑩    | 校舎裏   | 舗装 | 0.080   | 0.065 | 0.080 | 0.058 | 0.042  | 0.087 |
| ⑪    | グラウンド | 土  | 0.083   | 0.044 | 0.092 | 0.046 | 0.078  | 0.056 |
| ⑫    | グラウンド | 土  | 0.058   | 0.043 | 0.066 | 0.043 | 0.074  | 0.051 |
| 平均   |       |    | 0.053   | 0.057 | 0.056 | 0.053 | 0.049  | 0.056 |

※1 環境省基準: 地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標: 地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満