


放射線量マップ【逆井小学校】

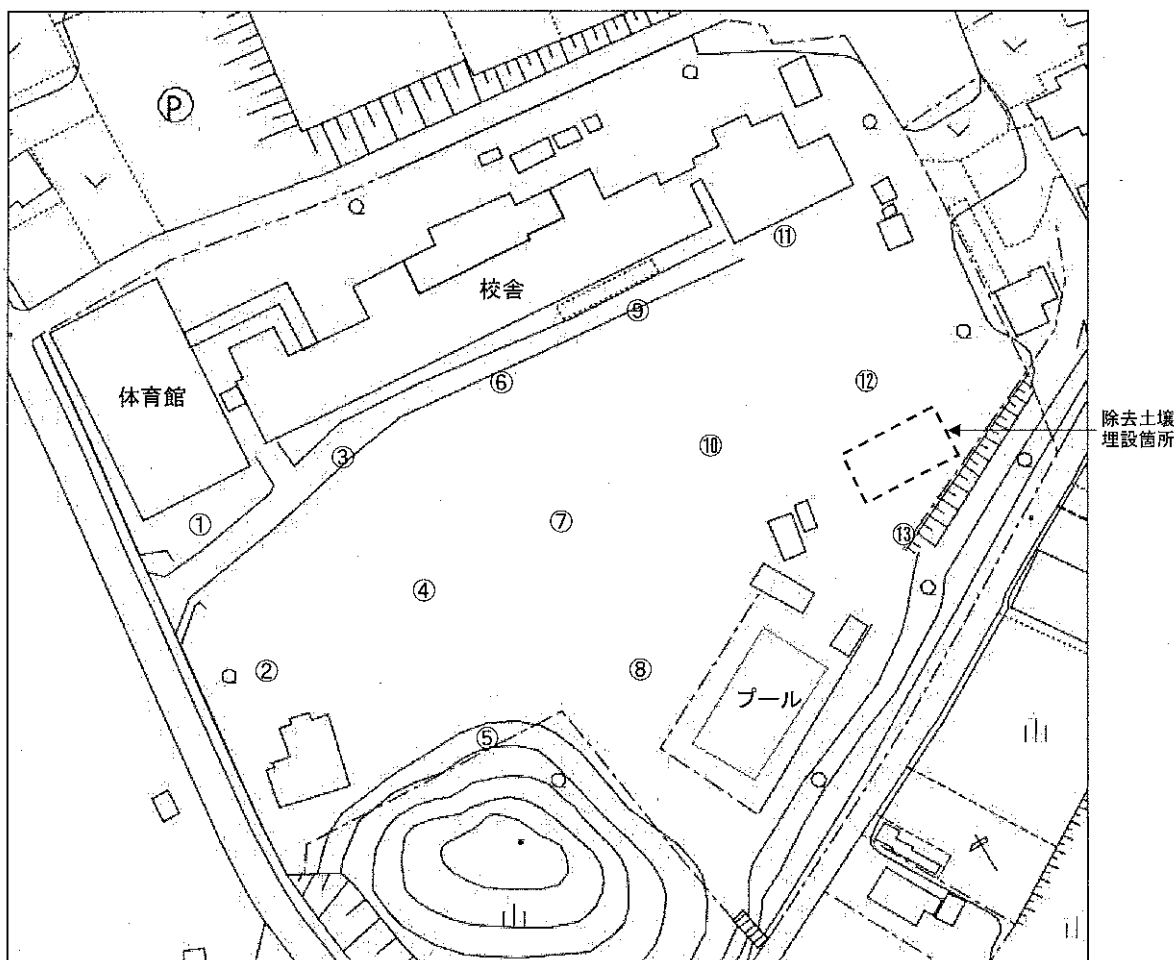

○除染完了日:平成24年8月30日

○測定日:平成26年11月13日(前回:平成26年5月7日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※ ₁ 環境省基準				※ ₂ 柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	土	工事中	0.112	工事中	0.097	工事中	0.152
②	グラウンド	土	0.064	0.092	0.049	0.070	0.058	0.091
③	グラウンド	舗装	0.071	0.073	0.072	0.066	0.052	0.048
④	グラウンド	土	0.031	0.038	0.042	0.039	0.036	0.044
⑤	グラウンド	土	0.067	0.125	0.063	0.111	0.066	0.099
⑥	グラウンド	舗装	0.046	0.068	0.057	0.040	0.042	0.037
⑦	グラウンド	土	0.051	0.057	0.054	0.052	0.052	0.027
⑧	グラウンド	土	0.066	0.092	0.076	0.065	0.073	0.072
⑨	グラウンド	舗装	0.043	0.048	0.052	0.043	0.043	0.048
⑩	グラウンド	土	0.054	0.045	0.057	0.040	0.050	0.052
⑪	グラウンド	舗装	0.060	0.067	0.048	0.056	0.049	0.036
⑫	グラウンド	土	0.066	0.054	0.052	0.050	0.058	0.041
⑬	グラウンド	土	0.102	0.101	0.120	0.076	0.125	0.086
平均			0.060	0.075	0.062	0.062	0.059	0.064

※₁ 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※₂ 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満