


放射線量マップ【富勢西小学校】

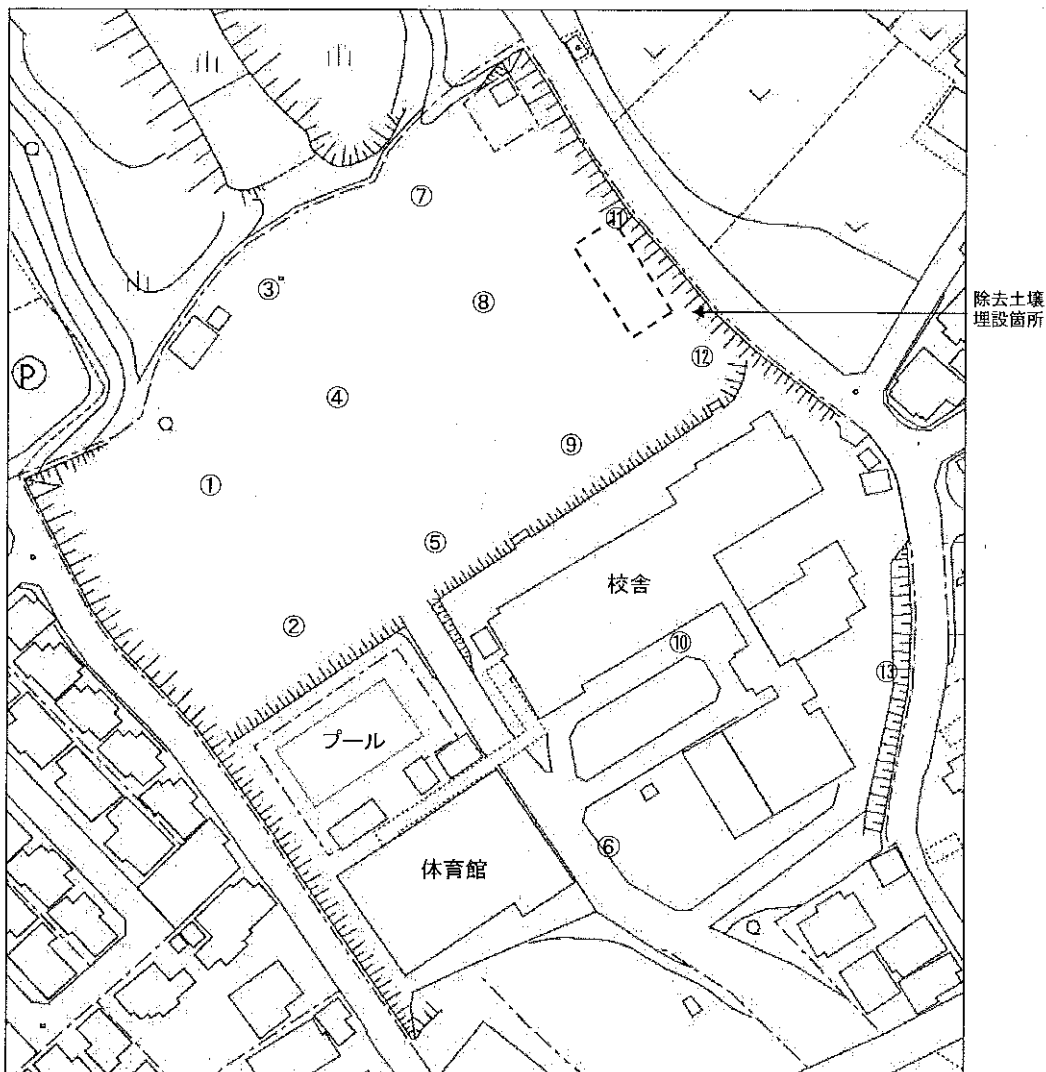

○除染完了日:平成24年4月9日

○測定日:平成26年11月7日(前回:平成26年5月7日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	土	0.061	0.069	0.077	0.059	0.076	0.080
②	グラウンド	土	0.070	0.057	0.063	0.059	0.060	0.063
③	グラウンド	土	0.075	0.111	0.049	0.104	0.056	0.105
④	グラウンド	土	0.060	0.080	0.065	0.077	0.063	0.068
⑤	グラウンド	土	0.069	0.073	0.072	0.062	0.066	0.072
⑥	通路端	土	0.118	0.110	0.132	0.151	0.137	0.185
⑦	グラウンド	土	0.058	0.066	0.059	0.061	0.038	0.081
⑧	グラウンド	土	0.055	0.082	0.066	0.048	0.084	0.075
⑨	グラウンド	土	0.074	0.073	0.068	0.068	0.058	0.084
⑩	校舎前	土	0.085	0.088	0.079	0.085	0.068	0.067
⑪	グラウンド	土	0.093	0.116	0.101	0.114	0.119	0.120
⑫	校舎前	土	0.083	0.078	0.089	0.072	0.064	0.103
⑬	校舎横	土	0.125	0.131	0.116	0.115	0.111	0.149
平均			0.079	0.087	0.080	0.083	0.077	0.096

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満