


放射線量マップ【風早南部小学校】

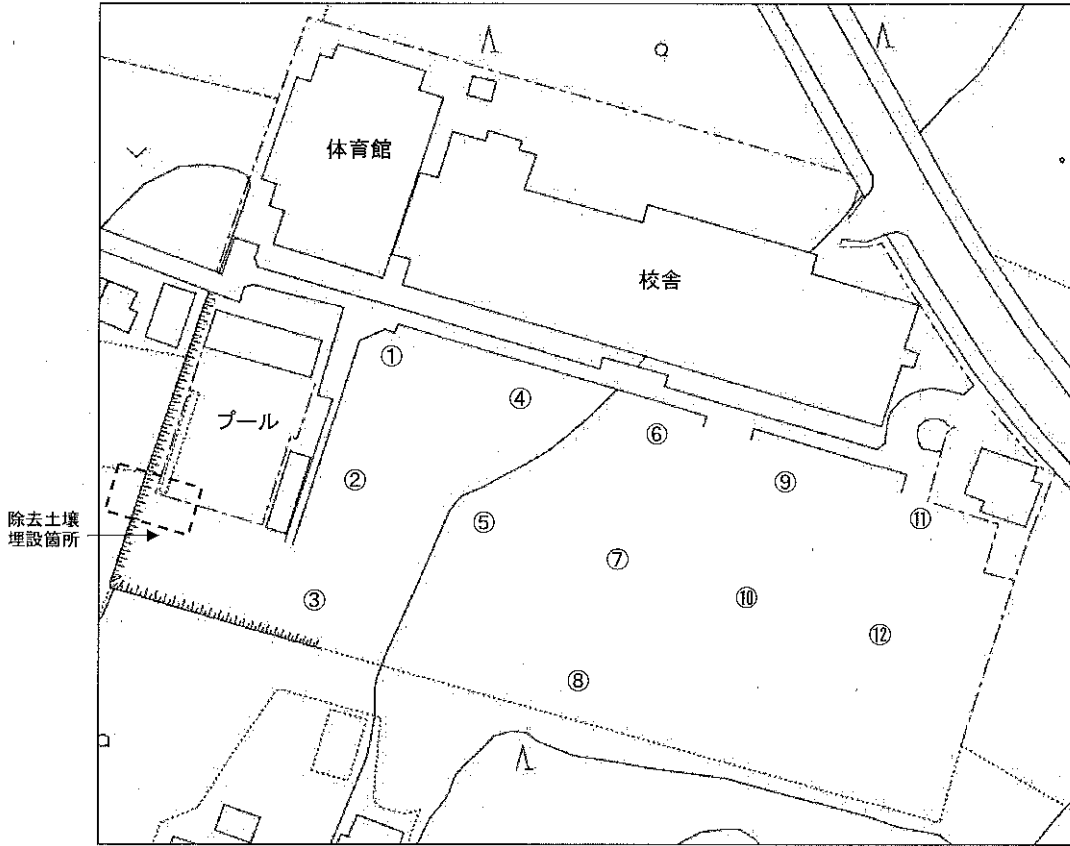

○除染完了日:平成24年7月12日

○測定日:平成26年11月6日(前回:平成26年5月1日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	側溝	0.094	0.096	0.075	0.094	0.080	0.075
②	グラウンド	側溝	0.048	0.059	0.074	0.074	0.045	0.066
③	グラウンド	側溝	0.057	0.048	0.070	0.074	0.053	0.050
④	グラウンド	土	0.095	0.056	0.085	0.066	0.098	0.037
⑤	グラウンド	土	0.084	0.081	0.091	0.100	0.098	0.101
⑥	グラウンド	土	0.066	0.057	0.064	0.049	0.092	0.044
⑦	グラウンド	土	0.051	0.045	0.050	0.073	0.062	0.045
⑧	グラウンド	側溝	0.056	0.063	0.061	0.097	0.051	0.057
⑨	グラウンド	土	0.058	0.040	0.044	0.063	0.053	0.050
⑩	グラウンド	土	0.061	0.054	0.064	0.044	0.072	0.033
⑪	グラウンド	土	0.050	0.055	0.057	0.062	0.050	0.043
⑫	グラウンド	土	0.054	0.027	0.051	0.041	0.036	0.043
平均			0.065	0.057	0.066	0.070	0.066	0.054

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満