


放射線量マップ【風早北部小学校】

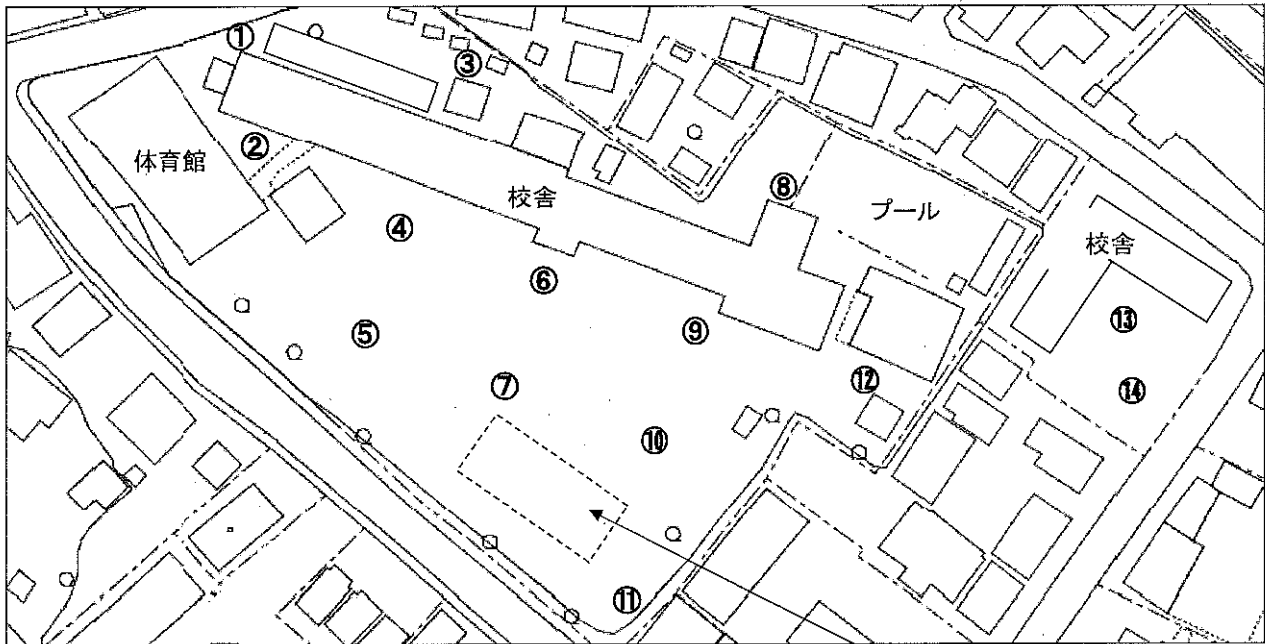

除去土壌  
埋設箇所

○除染完了日:平成24年6月28日

○測定日:平成26年11月4日(前回:平成26年5月8日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

| 測定箇所 |       |     | ※1環境省基準 |       |       |       | ※2柏市目標 |       |
|------|-------|-----|---------|-------|-------|-------|--------|-------|
|      |       |     | 100cm   |       | 50cm  |       | 5cm    |       |
|      |       |     | 今回      | 前回    | 今回    | 前回    | 今回     | 前回    |
| ①    | 校舎裏   | 土   | 0.047   | 0.051 | 0.059 | 0.066 | 0.058  | 0.047 |
| ②    | 校舎前   | 土   | 0.077   | 0.071 | 0.102 | 0.109 | 0.142  | 0.114 |
| ③    | 校舎裏   | 舗装  | 0.060   | 0.055 | 0.080 | 0.070 | 0.071  | 0.088 |
| ④    | 校舎前   | 土   | 0.047   | 0.051 | 0.060 | 0.051 | 0.082  | 0.069 |
| ⑤    | グラウンド | 土   | 0.037   | 0.044 | 0.032 | 0.053 | 0.040  | 0.035 |
| ⑥    | 校舎前   | 土   | 0.050   | 0.055 | 0.046 | 0.076 | 0.048  | 0.092 |
| ⑦    | グラウンド | 土   | 0.034   | 0.037 | 0.050 | 0.049 | 0.049  | 0.039 |
| ⑧    | 校舎裏   | 舗装  | 0.064   | 0.079 | 0.088 | 0.103 | 0.081  | 0.167 |
| ⑨    | 校舎前   | 土   | 0.048   | 0.066 | 0.087 | 0.076 | 0.071  | 0.081 |
| ⑩    | グラウンド | 土   | 0.040   | 0.047 | 0.046 | 0.061 | 0.053  | 0.066 |
| ⑪    | グラウンド | 側溝  | 0.063   | 0.058 | 0.063 | 0.096 | 0.053  | 0.045 |
| ⑫    | 校舎前   | 土   | 0.062   | 0.060 | 0.081 | 0.086 | 0.109  | 0.065 |
| ⑬    | グラウンド | 人工芝 | 0.062   | 0.046 | 0.062 | 0.078 | 0.085  | 0.059 |
| ⑭    | グラウンド | 人工芝 | 0.060   | 0.058 | 0.050 | 0.081 | 0.057  | 0.086 |
| 平均   |       |     | 0.054   | 0.056 | 0.065 | 0.075 | 0.071  | 0.075 |

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満