


放射線量マップ【大津ヶ丘第二小学校】

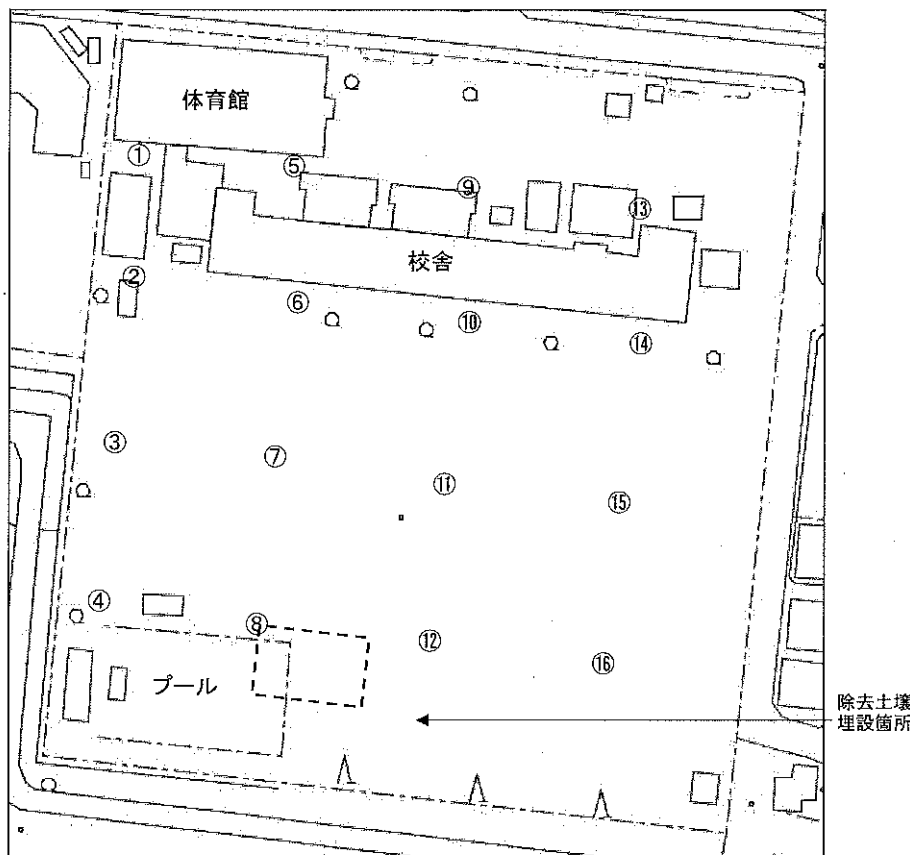

○除染完了日:平成24年7月12日

○測定日:平成26年11月6日(前回:平成26年5月2日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1:環境省基準				※2:柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	校舎裏	土	0.079	0.084	0.075	0.069	0.068	0.106
②	グラウンド	土	0.065	0.064	0.055	0.079	0.058	0.084
③	グラウンド	土	0.064	0.057	0.042	0.051	0.041	0.065
④	グラウンド	土	0.058	0.066	0.069	0.066	0.055	0.083
⑤	校舎裏	舗装	0.077	0.084	0.080	0.082	0.092	0.097
⑥	グラウンド	土	0.048	0.053	0.058	0.052	0.051	0.060
⑦	グラウンド	土	0.045	0.028	0.040	0.044	0.043	0.049
⑧	グラウンド	土	0.061	0.053	0.057	0.057	0.071	0.079
⑨	校舎裏	舗装	0.093	0.087	0.110	0.105	0.128	0.115
⑩	グラウンド	土	0.066	0.042	0.069	0.061	0.049	0.060
⑪	グラウンド	土	0.046	0.039	0.038	0.045	0.049	0.055
⑫	グラウンド	土	0.044	0.045	0.045	0.038	0.056	0.063
⑬	校舎裏	土	0.091	0.060	0.096	0.081	0.099	0.099
⑭	グラウンド	土	0.050	0.041	0.064	0.051	0.044	0.042
⑮	グラウンド	土	0.055	0.056	0.074	0.069	0.065	0.115
⑯	グラウンド	土	0.035	0.040	0.041	0.045	0.038	0.044
平均			0.061	0.056	0.063	0.062	0.063	0.076

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満