


放射線量マップ【柏中学校】

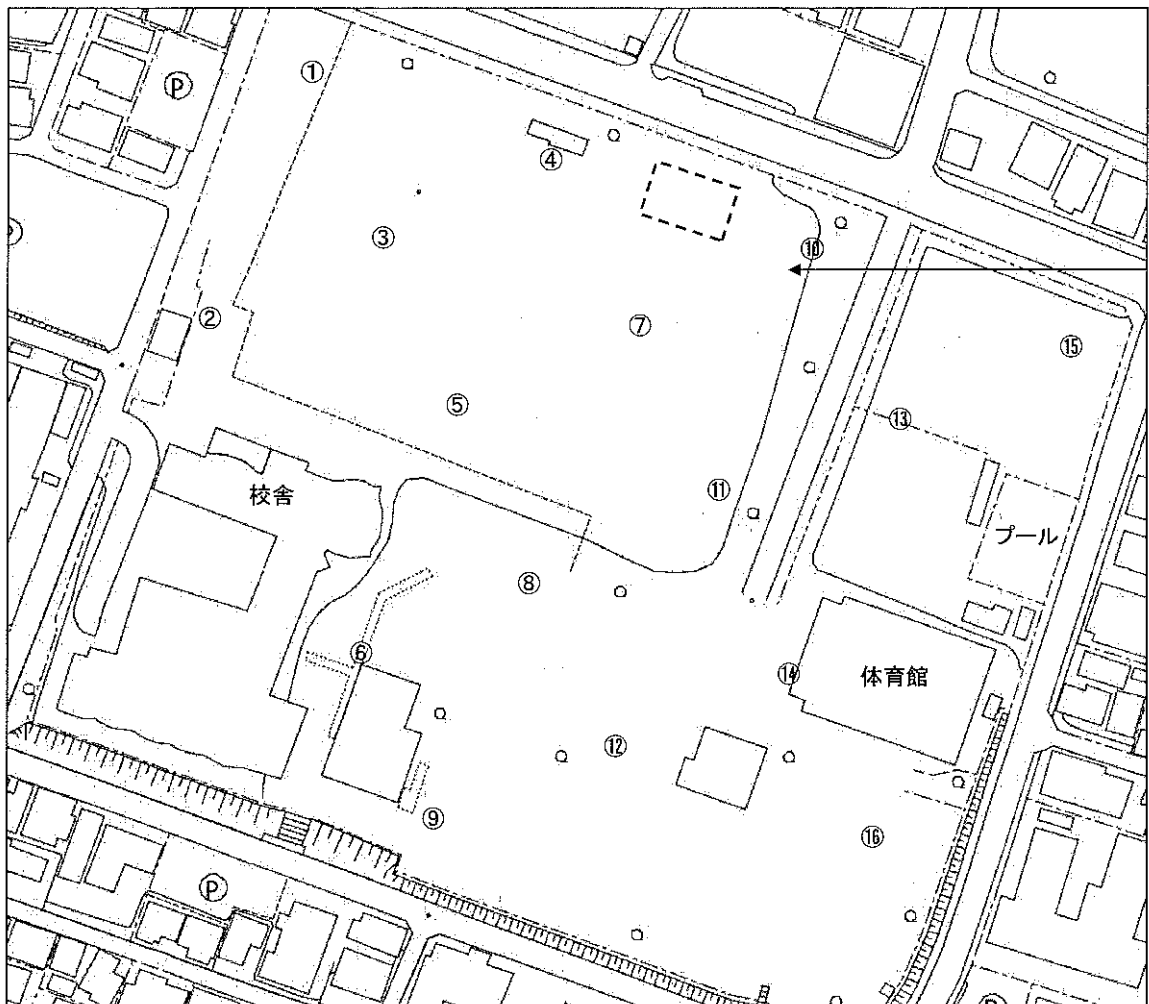

除去土壌
埋設箇所

○除染完了日:平成24年11月29日

○測定日:平成26年11月7日(前回:平成26年5月2日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準		※2柏市目標			
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	土	0.102	0.127	0.130	0.136	0.160	0.229
②	グラウンド	土	0.072	0.079	0.098	0.101	0.168	0.154
③	グラウンド	土	0.068	0.101	0.081	0.086	0.083	0.092
④	グラウンド	土	0.067	0.097	0.078	0.081	0.082	0.096
⑤	グラウンド	土	0.084	0.083	0.079	0.074	0.099	0.075
⑥	校舎前	土	工事中	工事中	工事中	工事中	工事中	工事中
⑦	グラウンド	土	0.076	0.079	0.056	0.078	0.081	0.093
⑧	通路	舗装	工事中	工事中	工事中	工事中	工事中	工事中
⑨	グラウンド	土	工事中	工事中	工事中	工事中	工事中	工事中
⑩	グラウンド	土	0.080	0.093	0.079	0.090	0.076	0.117
⑪	グラウンド	土	0.126	0.145	0.131	0.139	0.098	0.144
⑫	グラウンド	土	工事中	工事中	工事中	工事中	工事中	工事中
⑬	バレーコート	土	0.114	0.043	0.119	0.049	0.074	0.062
⑭	体育館前	土	0.063	0.138	0.070	0.141	0.061	0.117
⑮	テニスコート	土	0.044	0.055	0.045	0.040	0.046	0.029
⑯	グラウンド	土	工事中	工事中	工事中	工事中	工事中	工事中
平均			0.081	0.095	0.088	0.092	0.093	0.110

※1 環境省基準:地表高1mにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満