


放射線量マップ【高柳中学校】

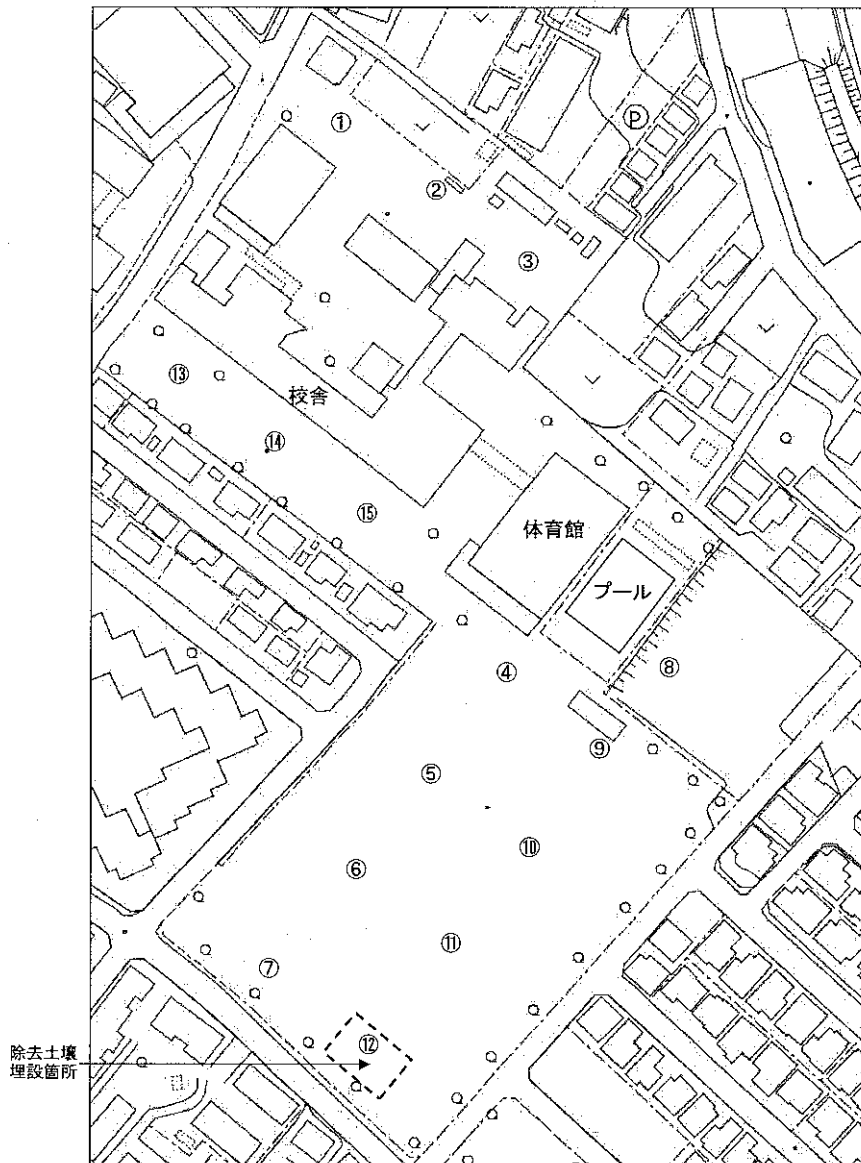

○除染完了日:平成25年1月15日

○測定日:平成26年11月7日(前回:平成26年5月2日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準		※2柏市目標			
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	通路	舗装	0.051	0.070	0.054	0.062	0.061	0.054
②	通路	舗装	0.054	0.077	0.061	0.054	0.069	0.056
③	通路	舗装	0.068	0.073	0.068	0.059	0.055	0.075
④	グラウンド	土	0.054	0.075	0.043	0.070	0.046	0.058
⑤	グラウンド	土	0.075	0.063	0.074	0.053	0.078	0.074
⑥	グラウンド	土	0.073	0.069	0.076	0.049	0.074	0.044
⑦	グラウンド	土	0.047	0.077	0.059	0.060	0.050	0.073
⑧	グラウンド	土	0.065	0.088	0.064	0.052	0.068	0.060
⑨	グラウンド	土	0.062	0.086	0.054	0.055	0.062	0.058
⑩	グラウンド	土	0.091	0.087	0.110	0.058	0.150	0.062
⑪	グラウンド	土	0.056	0.067	0.070	0.061	0.064	0.070
⑫	グラウンド	土	0.054	0.067	0.063	0.065	0.059	0.069
⑬	通路	舗装	0.055	0.108	0.061	0.072	0.075	0.056
⑭	通路	舗装	0.070	0.090	0.076	0.074	0.073	0.075
⑮	通路	舗装	0.060	0.087	0.054	0.047	0.060	0.052
平均			0.062	0.079	0.066	0.059	0.070	0.062

※1 環境省基準:地表高1mにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満