


放射線量マップ【柏第五小学校】

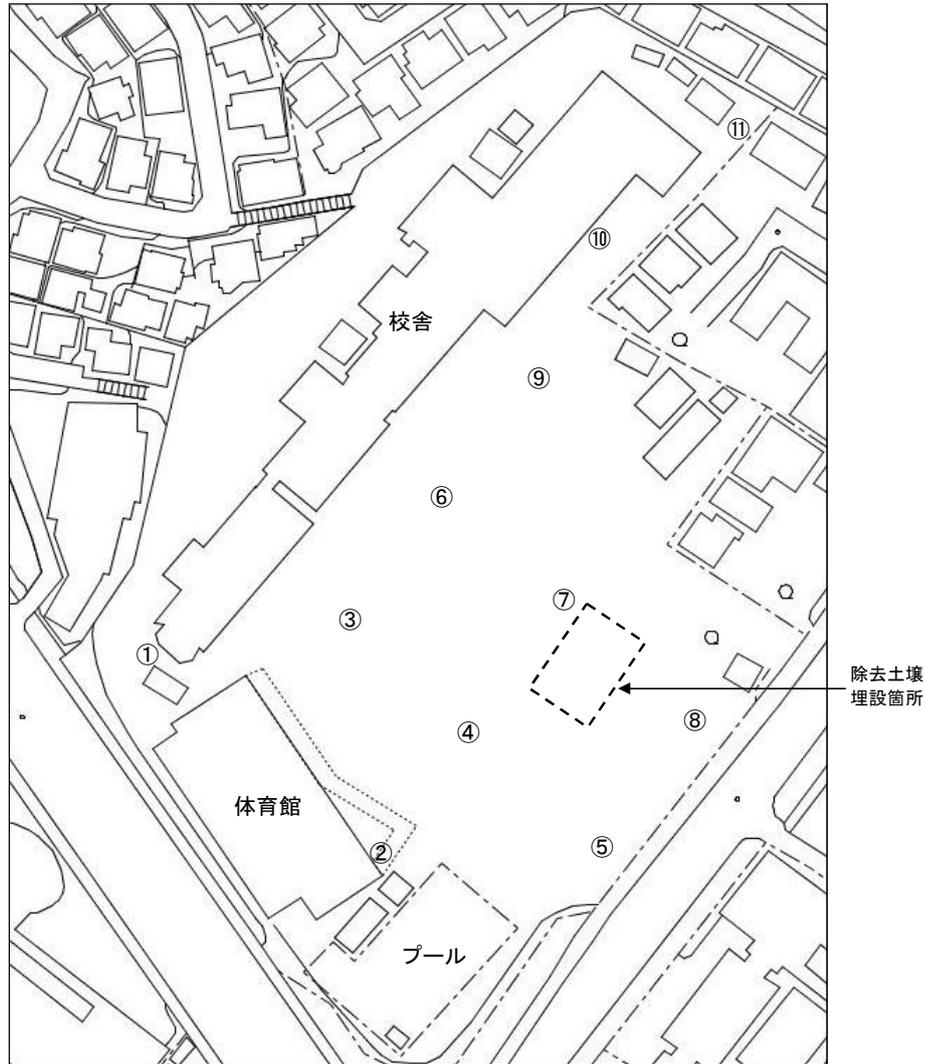

○除染完了日：平成24年8月30日

○測定日：平成27年5月14日(前回：平成26年11月5日) (単位：マイクロシーベルト/毎時)

| 測定箇所 | | | ※1:環境省基準 | | | | ※2:柏市目標 | |
|------|-------|----|----------|-------|-------|-------|---------|-------|
| | | | 100cm | | 50cm | | 5cm | |
| | | | 今回 | 前回 | 今回 | 前回 | 今回 | 前回 |
| ① | 校舎横 | 土 | 0.051 | 0.074 | 0.049 | 0.061 | 0.049 | 0.068 |
| ② | 体育館前 | 土 | 0.059 | 0.092 | 0.069 | 0.073 | 0.058 | 0.109 |
| ③ | グラウンド | 土 | 0.046 | 0.035 | 0.042 | 0.035 | 0.025 | 0.042 |
| ④ | グラウンド | 土 | 0.033 | 0.033 | 0.040 | 0.040 | 0.032 | 0.035 |
| ⑤ | グラウンド | 土 | 0.060 | 0.043 | 0.062 | 0.047 | 0.040 | 0.064 |
| ⑥ | グラウンド | 土 | 0.042 | 0.037 | 0.042 | 0.047 | 0.031 | 0.044 |
| ⑦ | グラウンド | 土 | 0.043 | 0.036 | 0.070 | 0.052 | 0.033 | 0.047 |
| ⑧ | グラウンド | 土 | 0.050 | 0.047 | 0.053 | 0.045 | 0.037 | 0.047 |
| ⑨ | グラウンド | 土 | 0.032 | 0.051 | 0.051 | 0.056 | 0.040 | 0.050 |
| ⑩ | 校舎前 | 土 | 0.058 | 0.072 | 0.084 | 0.080 | 0.086 | 0.080 |
| ⑪ | 校舎横 | 舗装 | 0.074 | 0.060 | 0.086 | 0.077 | 0.094 | 0.086 |
| 平均 | | | 0.050 | 0.053 | 0.059 | 0.056 | 0.048 | 0.061 |

※1 環境省基準：地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標：地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満