


### 放射線量マップ【光ヶ丘小学校】

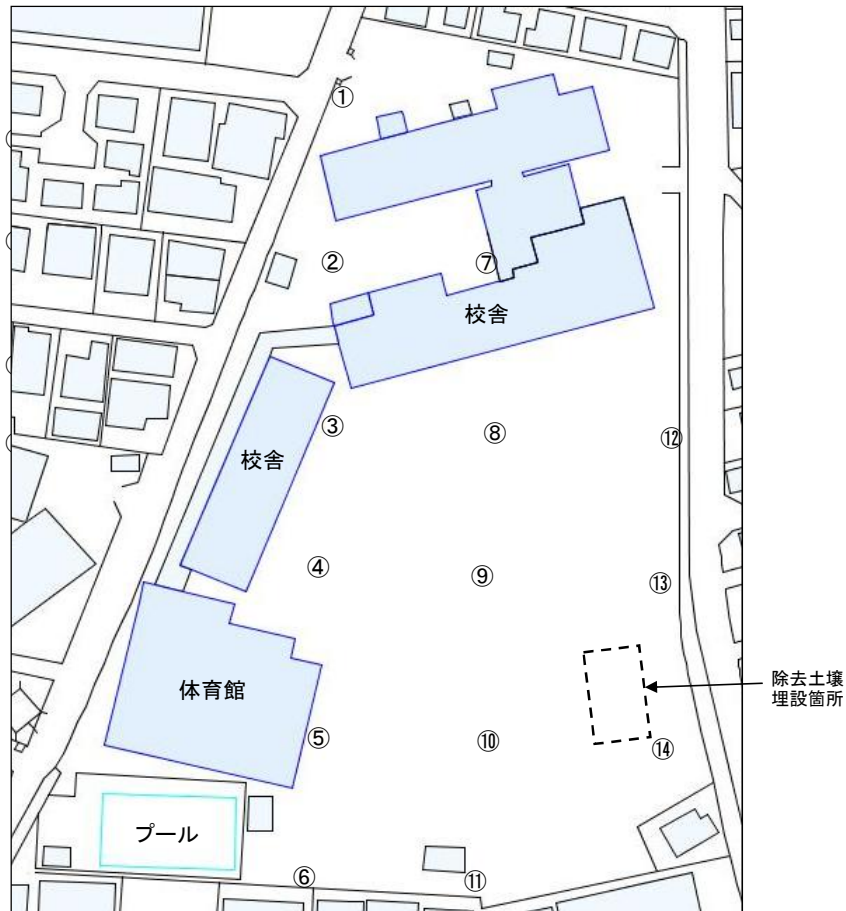

○除染完了日:平成24年7月12日

○測定日:平成27年5月8日(前回:平成26年11月11日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

| 測定箇所 |       |    | ※1環境省基準 |       |       |       | ※2柏市目標 |       |
|------|-------|----|---------|-------|-------|-------|--------|-------|
|      |       |    | 100cm   |       | 50cm  |       | 5cm    |       |
|      |       |    | 今回      | 前回    | 今回    | 前回    | 今回     | 前回    |
| ①    | 校舎裏   | 舗装 | 0.065   | 0.038 | 0.073 | 0.044 | 0.051  | 0.053 |
| ②    | グラウンド | 土  | 0.049   | 0.060 | 0.067 | 0.051 | 0.048  | 0.051 |
| ③    | グラウンド | 土  | 0.089   | 0.065 | 0.112 | 0.094 | 0.118  | 0.113 |
| ④    | グラウンド | 土  | 0.039   | 0.069 | 0.043 | 0.069 | 0.052  | 0.107 |
| ⑤    | グラウンド | 土  | 0.054   | 0.073 | 0.058 | 0.065 | 0.060  | 0.089 |
| ⑥    | グラウンド | 土  | 0.091   | 0.083 | 0.088 | 0.070 | 0.087  | 0.074 |
| ⑦    | 校舎裏   | 土  | 0.073   | 0.087 | 0.093 | 0.068 | 0.112  | 0.080 |
| ⑧    | グラウンド | 土  | 0.040   | 0.034 | 0.036 | 0.031 | 0.031  | 0.036 |
| ⑨    | グラウンド | 土  | 0.034   | 0.048 | 0.043 | 0.025 | 0.040  | 0.040 |
| ⑩    | グラウンド | 土  | 0.032   | 0.040 | 0.049 | 0.046 | 0.045  | 0.041 |
| ⑪    | グラウンド | 土  | 0.066   | 0.066 | 0.068 | 0.039 | 0.053  | 0.056 |
| ⑫    | グラウンド | 土  | 0.048   | 0.047 | 0.048 | 0.046 | 0.042  | 0.061 |
| ⑬    | グラウンド | 土  | 0.037   | 0.048 | 0.075 | 0.055 | 0.051  | 0.083 |
| ⑭    | グラウンド | 土  | 0.059   | 0.059 | 0.074 | 0.040 | 0.072  | 0.053 |
| 平均   |       |    | 0.055   | 0.058 | 0.066 | 0.053 | 0.062  | 0.067 |

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満