


### 放射線量マップ【旭小学校】

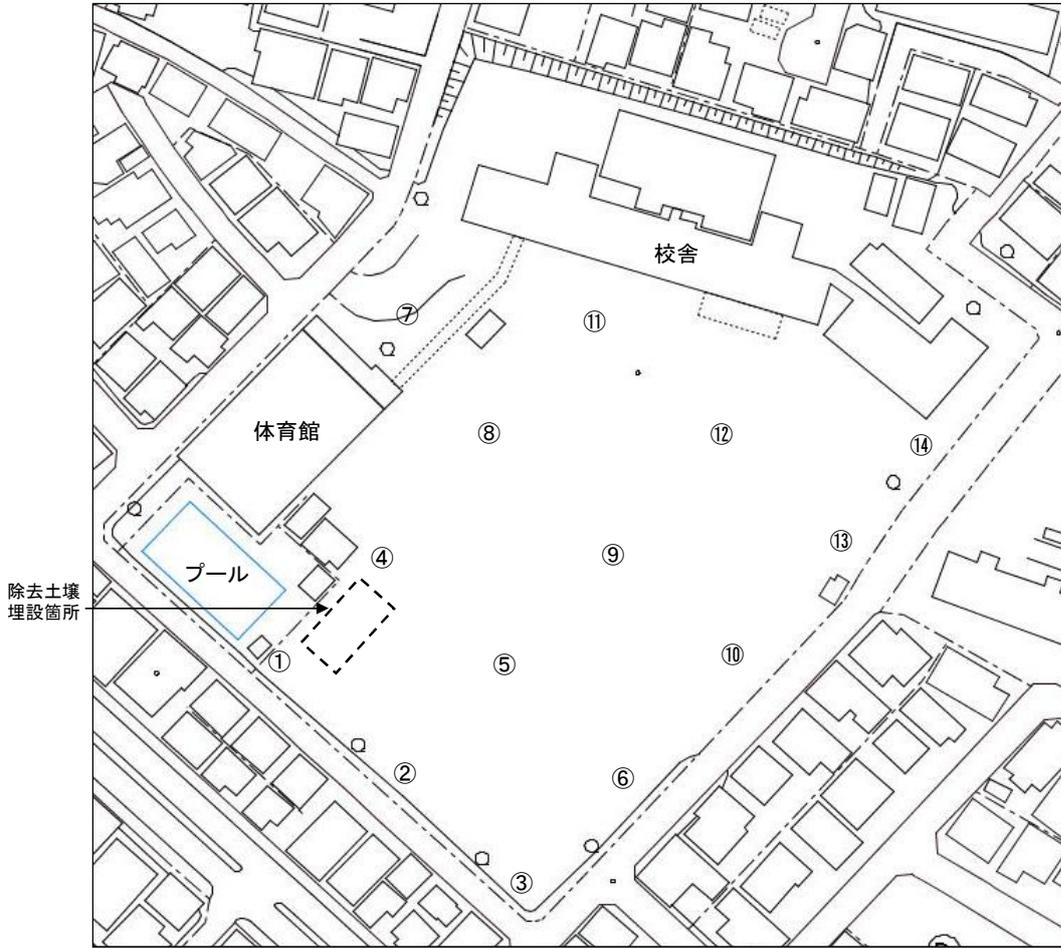

○除染完了日:平成24年5月9日

○測定日:平成27年5月11日(前回:平成26年11月7日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1:環境省基準				※2:柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	プール横	樋	0.098	0.096	0.136	0.120	0.155	0.120
②	グラウンド	土	0.068	0.071	0.077	0.086	0.091	0.095
③	グラウンド	土	0.060	0.056	0.067	0.063	0.077	0.085
④	グラウンド	土	0.037	0.048	0.046	0.078	0.042	0.085
⑤	グラウンド	土	0.024	0.034	0.023	0.027	0.040	0.033
⑥	グラウンド	土	0.040	0.043	0.052	0.062	0.048	0.056
⑦	グラウンド	アスファルト	0.043	0.065	0.045	0.053	0.055	0.045
⑧	グラウンド	土	0.041	0.045	0.046	0.043	0.036	0.026
⑨	グラウンド	土	0.036	0.030	0.032	0.052	0.027	0.041
⑩	グラウンド	土	0.065	0.049	0.040	0.067	0.054	0.054
⑪	グラウンド	土	0.036	0.050	0.047	0.053	0.045	0.037
⑫	グラウンド	土	0.026	0.054	0.029	0.036	0.045	0.032
⑬	グラウンド	土	0.042	0.061	0.048	0.067	0.046	0.044
⑭	校舎横	側溝	0.061	0.070	0.052	0.060	0.068	0.047
平均			0.048	0.055	0.053	0.062	0.059	0.057

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満