


放射線量マップ【中原小学校】

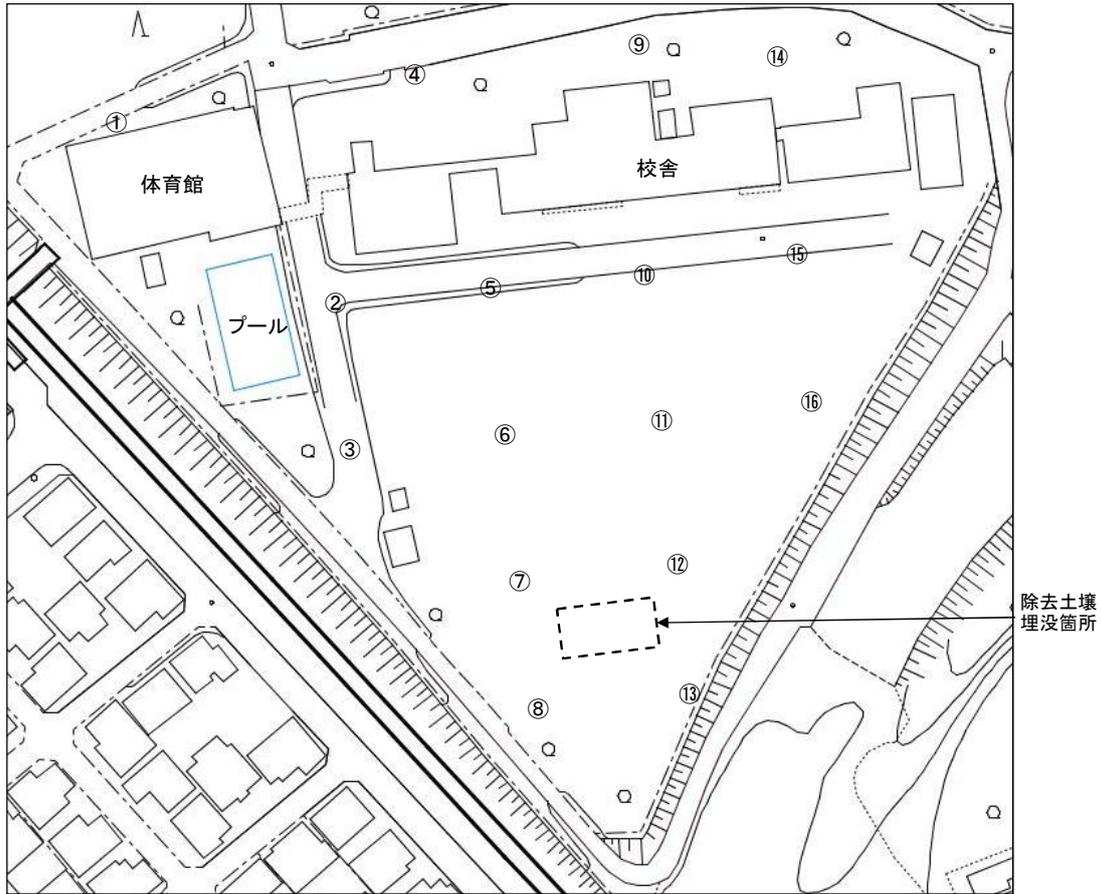

○除染完了日:平成24年5月9日

○測定日:平成27年5月8日(前回:平成26年11月11日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

| 測定箇所 | | | ※1環境省基準 | | | | ※2柏市目標 | |
|------|-------|---|---------|-------|-------|-------|--------|-------|
| | | | 100cm | | 50cm | | 5cm | |
| | | | 今回 | 前回 | 今回 | 前回 | 今回 | 前回 |
| ① | 体育館裏 | 土 | 0.074 | 0.075 | 0.084 | 0.074 | 0.121 | 0.139 |
| ② | グラウンド | 土 | 0.098 | 0.060 | 0.117 | 0.042 | 0.088 | 0.050 |
| ③ | グラウンド | 土 | 0.041 | 0.040 | 0.059 | 0.042 | 0.038 | 0.044 |
| ④ | 校舎裏 | 土 | 0.081 | 0.068 | 0.079 | 0.051 | 0.068 | 0.065 |
| ⑤ | 校舎前 | 土 | 0.070 | 0.071 | 0.099 | 0.061 | 0.068 | 0.058 |
| ⑥ | グラウンド | 土 | 0.027 | 0.018 | 0.044 | 0.028 | 0.028 | 0.033 |
| ⑦ | グラウンド | 土 | 0.046 | 0.032 | 0.046 | 0.024 | 0.036 | 0.038 |
| ⑧ | グラウンド | 土 | 0.051 | 0.037 | 0.063 | 0.040 | 0.035 | 0.041 |
| ⑨ | 校舎裏 | 土 | 0.066 | 0.074 | 0.089 | 0.075 | 0.056 | 0.081 |
| ⑩ | 校舎前 | 土 | 0.060 | 0.040 | 0.045 | 0.038 | 0.046 | 0.032 |
| ⑪ | グラウンド | 土 | 0.038 | 0.030 | 0.033 | 0.037 | 0.037 | 0.037 |
| ⑫ | グラウンド | 土 | 0.039 | 0.033 | 0.047 | 0.044 | 0.034 | 0.032 |
| ⑬ | グラウンド | 土 | 0.051 | 0.037 | 0.034 | 0.047 | 0.041 | 0.037 |
| ⑭ | 校舎裏 | 土 | 0.050 | 0.061 | 0.083 | 0.052 | 0.054 | 0.058 |
| ⑮ | 校舎前 | 土 | 0.047 | 0.040 | 0.054 | 0.048 | 0.042 | 0.041 |
| ⑯ | グラウンド | 土 | 0.035 | 0.036 | 0.041 | 0.039 | 0.028 | 0.031 |
| 平均 | | | 0.055 | 0.047 | 0.064 | 0.046 | 0.051 | 0.051 |

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満