


放射線量マップ【逆井小学校】

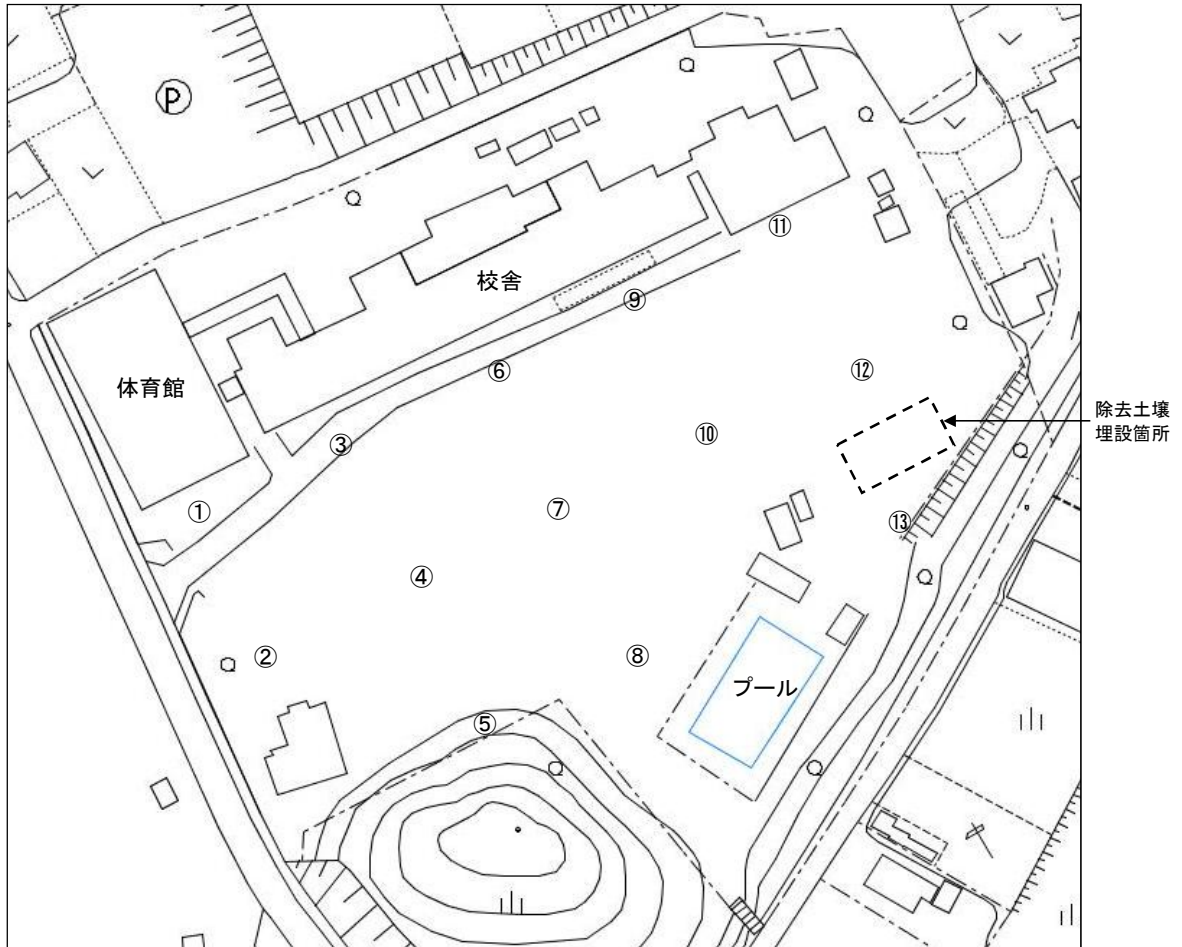

○除染完了日:平成24年8月30日

○測定日:平成27年5月7日(前回:平成26年11月13日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	土	0.077	工事中	0.072	工事中	0.086	工事中
②	グラウンド	土	0.056	0.064	0.058	0.049	0.042	0.058
③	グラウンド	舗装	0.063	0.071	0.055	0.072	0.042	0.052
④	グラウンド	土	0.035	0.031	0.029	0.042	0.037	0.036
⑤	グラウンド	土	0.064	0.067	0.059	0.063	0.041	0.066
⑥	グラウンド	舗装	0.044	0.046	0.049	0.057	0.048	0.042
⑦	グラウンド	土	0.065	0.051	0.053	0.054	0.044	0.052
⑧	グラウンド	土	0.076	0.066	0.080	0.076	0.074	0.073
⑨	グラウンド	舗装	0.059	0.043	0.061	0.052	0.037	0.043
⑩	グラウンド	土	0.043	0.054	0.040	0.057	0.032	0.050
⑪	グラウンド	舗装	0.067	0.060	0.062	0.048	0.048	0.049
⑫	グラウンド	土	0.066	0.066	0.053	0.052	0.037	0.058
⑬	グラウンド	土	0.080	0.102	0.089	0.120	0.064	0.125
平均			0.061	0.060	0.058	0.062	0.049	0.059

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満