


放射線量マップ【風早南部小学校】

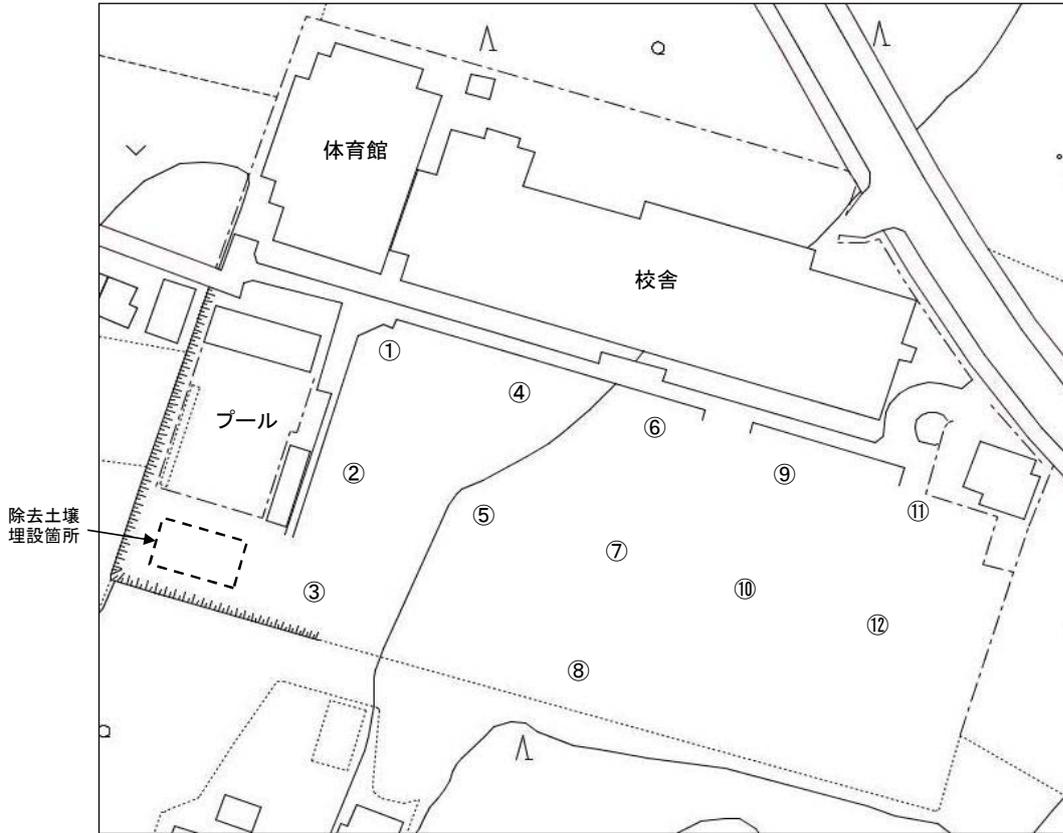

○除染完了日:平成24年7月12日

○測定日:平成27年5月8日(前回:平成26年11月6日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	側溝	0.096	0.094	0.094	0.075	0.080	0.080
②	グラウンド	側溝	0.069	0.048	0.064	0.074	0.064	0.045
③	グラウンド	側溝	0.062	0.057	0.075	0.070	0.058	0.053
④	グラウンド	土	0.067	0.095	0.051	0.085	0.039	0.098
⑤	グラウンド	土	0.065	0.084	0.069	0.091	0.041	0.098
⑥	グラウンド	土	0.054	0.066	0.059	0.064	0.038	0.092
⑦	グラウンド	土	0.057	0.051	0.030	0.050	0.064	0.062
⑧	グラウンド	側溝	0.079	0.056	0.065	0.061	0.056	0.051
⑨	グラウンド	土	0.065	0.058	0.060	0.044	0.036	0.053
⑩	グラウンド	土	0.054	0.061	0.067	0.064	0.051	0.072
⑪	グラウンド	土	0.044	0.050	0.047	0.057	0.038	0.050
⑫	グラウンド	土	0.045	0.054	0.040	0.051	0.027	0.036
平均			0.063	0.065	0.060	0.066	0.049	0.066

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満