


### 放射線量マップ【柏中学校】

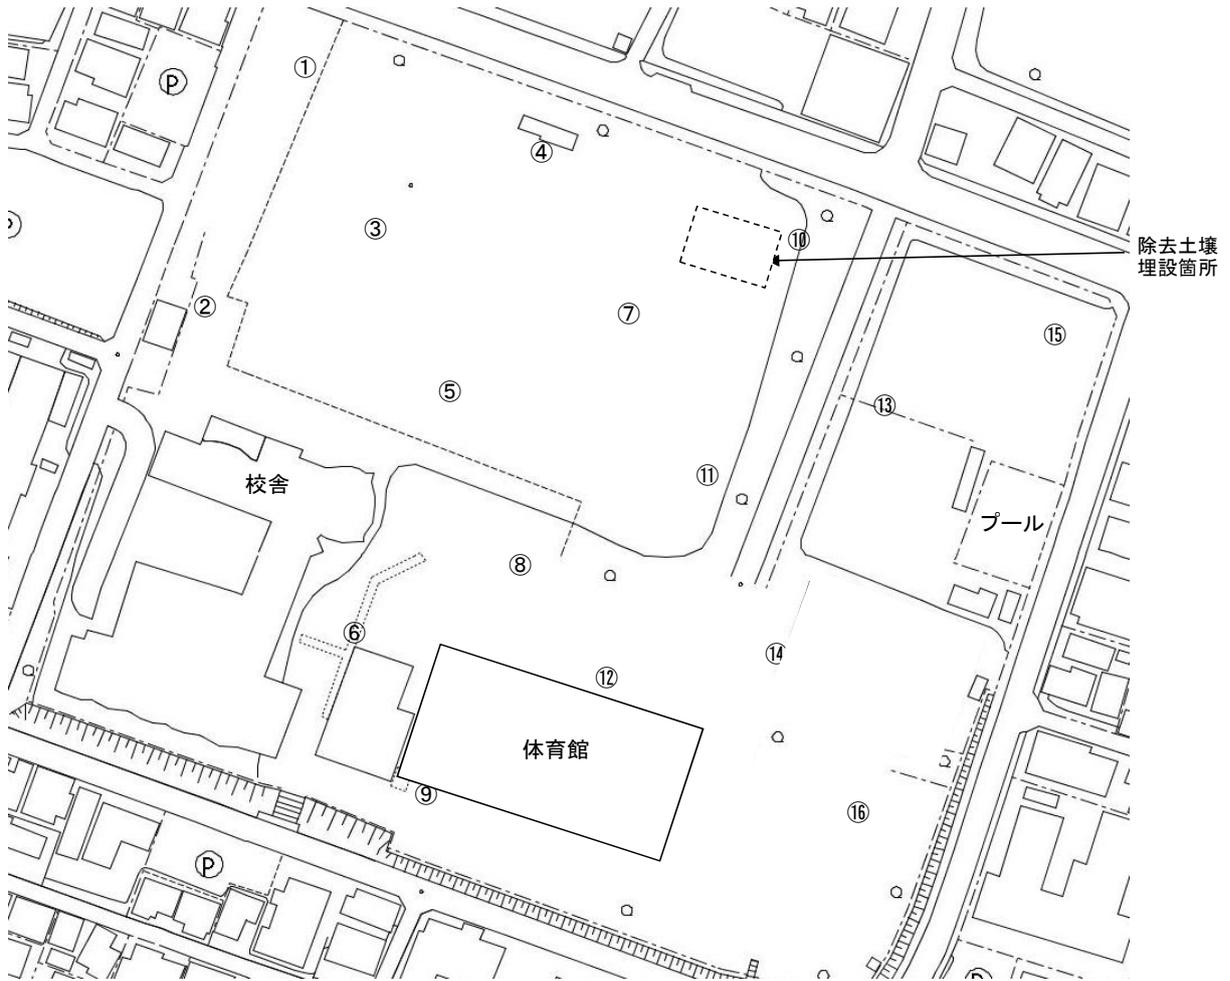

○除染完了日：平成24年11月29日

○測定日：平成27年5月11日（前回：平成26年11月7日）（単位：マイクロシーベルト/毎時）

測定箇所			※1環境省基準		※2柏市目標		5cm	
			100cm		50cm		今回	前回
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	土	0.069	0.102	0.078	0.130	0.080	0.160
②	グラウンド	土	0.065	0.072	0.070	0.098	0.123	0.168
③	グラウンド	土	0.061	0.068	0.081	0.081	0.084	0.083
④	グラウンド	土	0.074	0.067	0.102	0.078	0.088	0.082
⑤	グラウンド	土	0.072	0.084	0.076	0.079	0.080	0.099
⑥	校舎前	土	0.042	工事中	0.071	工事中	0.055	工事中
⑦	グラウンド	土	0.059	0.076	0.054	0.056	0.050	0.081
⑧	通路	舗装	0.066	工事中	0.083	工事中	0.084	工事中
⑨	体育館裏	土	0.044	工事中	0.050	工事中	0.037	工事中
⑩	グラウンド	土	0.072	0.080	0.082	0.079	0.081	0.076
⑪	グラウンド	土	0.091	0.126	0.126	0.131	0.127	0.098
⑫	体育館下	土	0.046	工事中	0.055	工事中	0.068	工事中
⑬	バレーコート	土	0.055	0.114	0.053	0.119	0.045	0.074
⑭	グラウンド	土	0.044	0.063	0.054	0.070	0.043	0.061
⑮	テニスコート	土	0.043	0.044	0.055	0.045	0.044	0.046
⑯	グラウンド	土	0.059	工事中	0.050	工事中	0.063	工事中
平均			0.060	0.081	0.071	0.088	0.072	0.093

※1 環境省基準：地表高1mにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標：地表高50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※3 ポイント⑫は、体育館が設置されたため、地表の放射線量は測定していません。