


放射線量マップ【高柳中学校】

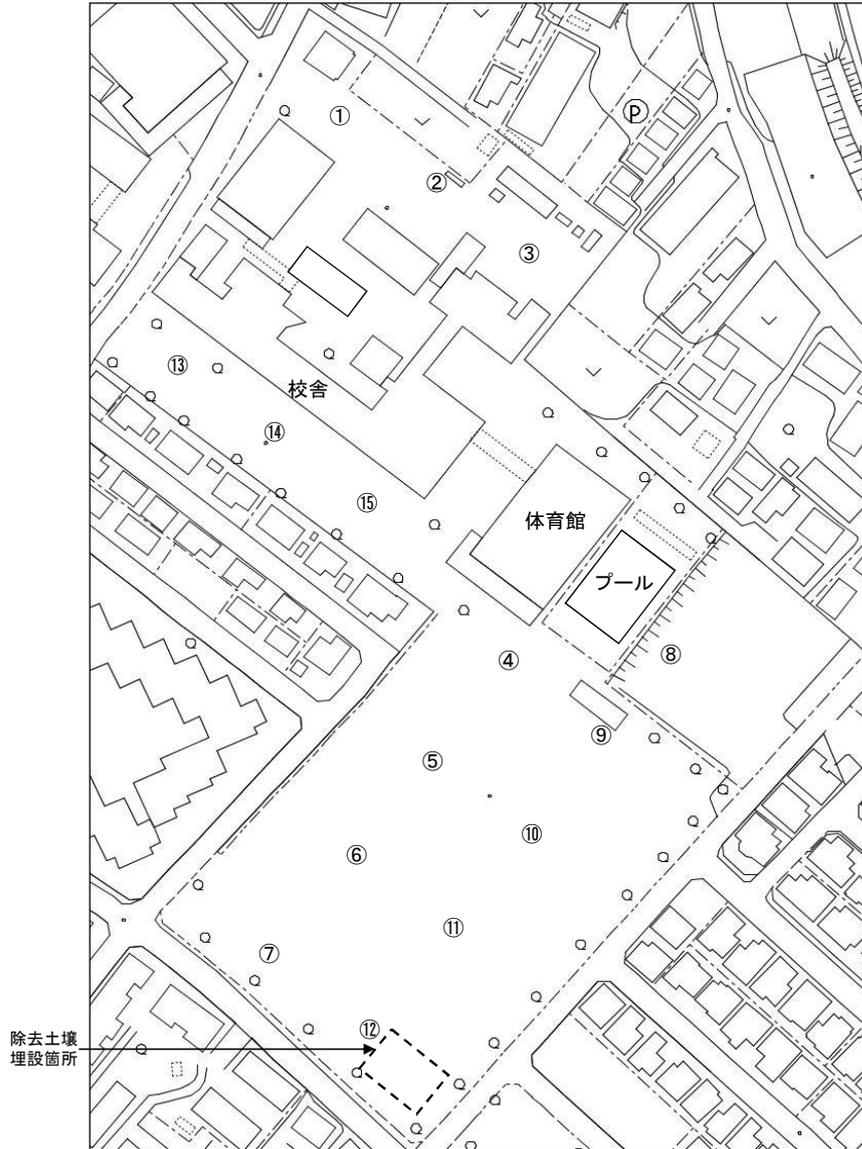

○除染完了日:平成25年1月15日

○測定日:平成27年5月8日(前回:平成26年11月7日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準		※2柏市目標			
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	通路	舗装	0.060	0.051	0.069	0.054	0.043	0.061
②	通路	舗装	0.064	0.054	0.080	0.061	0.049	0.069
③	通路	舗装	0.069	0.068	0.084	0.068	0.069	0.055
④	グラウンド	土	0.051	0.054	0.044	0.043	0.043	0.046
⑤	グラウンド	土	0.052	0.075	0.072	0.074	0.048	0.078
⑥	グラウンド	土	0.065	0.073	0.073	0.076	0.061	0.074
⑦	グラウンド	土	0.056	0.047	0.062	0.059	0.046	0.050
⑧	グラウンド	土	0.072	0.065	0.078	0.064	0.067	0.068
⑨	グラウンド	土	0.056	0.062	0.059	0.054	0.060	0.062
⑩	グラウンド	土	0.065	0.091	0.080	0.110	0.051	0.150
⑪	グラウンド	土	0.067	0.056	0.078	0.070	0.061	0.064
⑫	グラウンド	土	0.054	0.054	0.061	0.063	0.056	0.059
⑬	通路	舗装	0.080	0.055	0.076	0.061	0.060	0.075
⑭	通路	舗装	0.059	0.070	0.082	0.076	0.059	0.073
⑮	通路	舗装	0.054	0.060	0.074	0.054	0.059	0.060
平均			0.062	0.062	0.071	0.066	0.055	0.070

※1 環境省基準:地表高1mにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満