


放射線量マップ【逆井小学校】

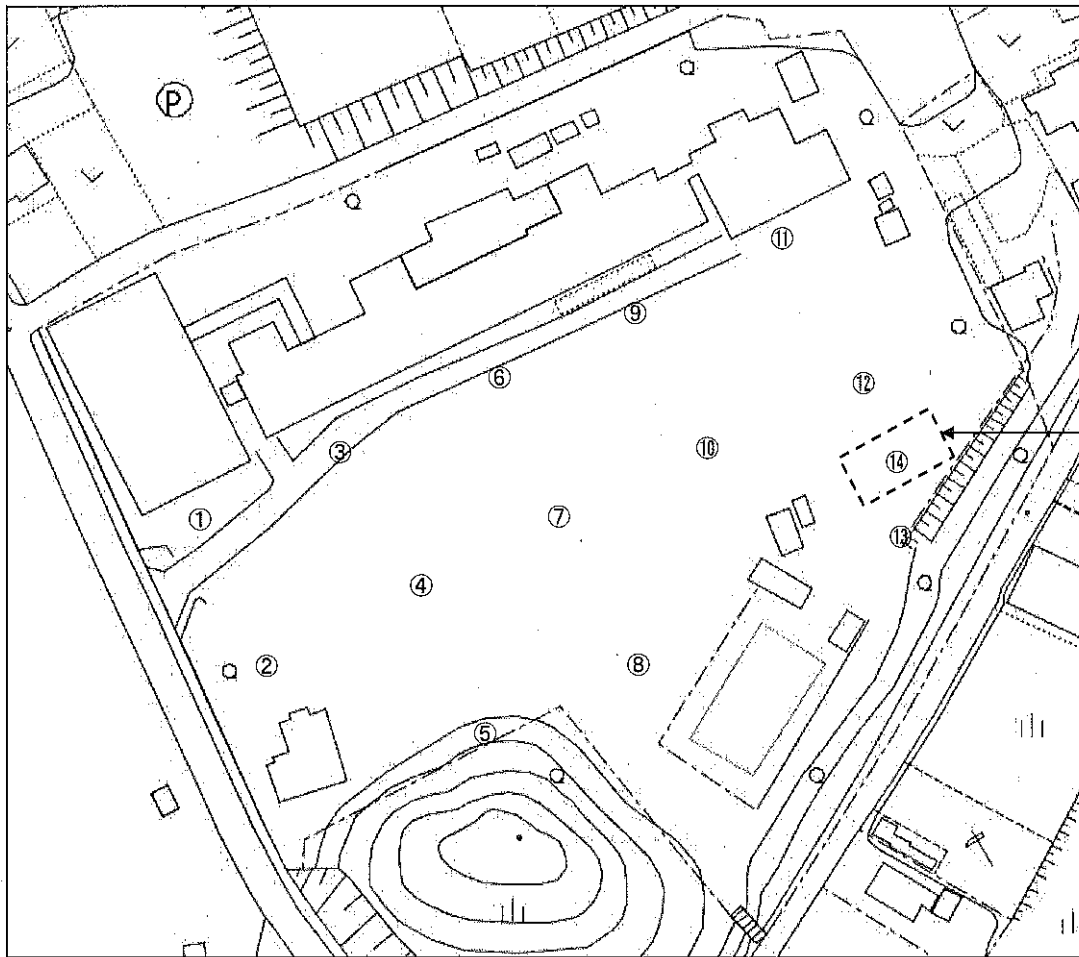

除去土壤埋設箇所

○除染完了日：平成24年8月30日

○測定日：平成27年11月11日（前回：平成27年5月7日）（単位：マイクロシーベルト/毎時）

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	土	0.059	0.077	0.084	0.072	0.124	0.086
②	グラウンド	土	0.058	0.056	0.066	0.058	0.073	0.042
③	グラウンド	舗装	0.035	0.063	0.053	0.055	0.061	0.042
④	グラウンド	土	0.017	0.035	0.025	0.029	0.033	0.037
⑤	グラウンド	土	0.056	0.064	0.085	0.059	0.105	0.041
⑥	グラウンド	舗装	0.037	0.044	0.050	0.049	0.061	0.048
⑦	グラウンド	土	0.035	0.065	0.040	0.053	0.045	0.044
⑧	グラウンド	土	0.057	0.076	0.055	0.080	0.070	0.074
⑨	グラウンド	舗装	0.049	0.059	0.034	0.061	0.047	0.037
⑩	グラウンド	土	0.029	0.043	0.049	0.040	0.047	0.032
⑪	グラウンド	舗装	0.034	0.067	0.056	0.062	0.060	0.048
⑫	グラウンド	土	0.039	0.066	0.056	0.053	0.063	0.037
⑬	グラウンド	土	0.056	0.080	0.082	0.089	0.090	0.064
⑭	グラウンド	土	0.041	-	0.038	-	0.033	-
平均			0.043	0.061	0.055	0.058	0.065	0.049

※1 環境省基準：地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標：地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満