


放射線量マップ【富勢西小学校】

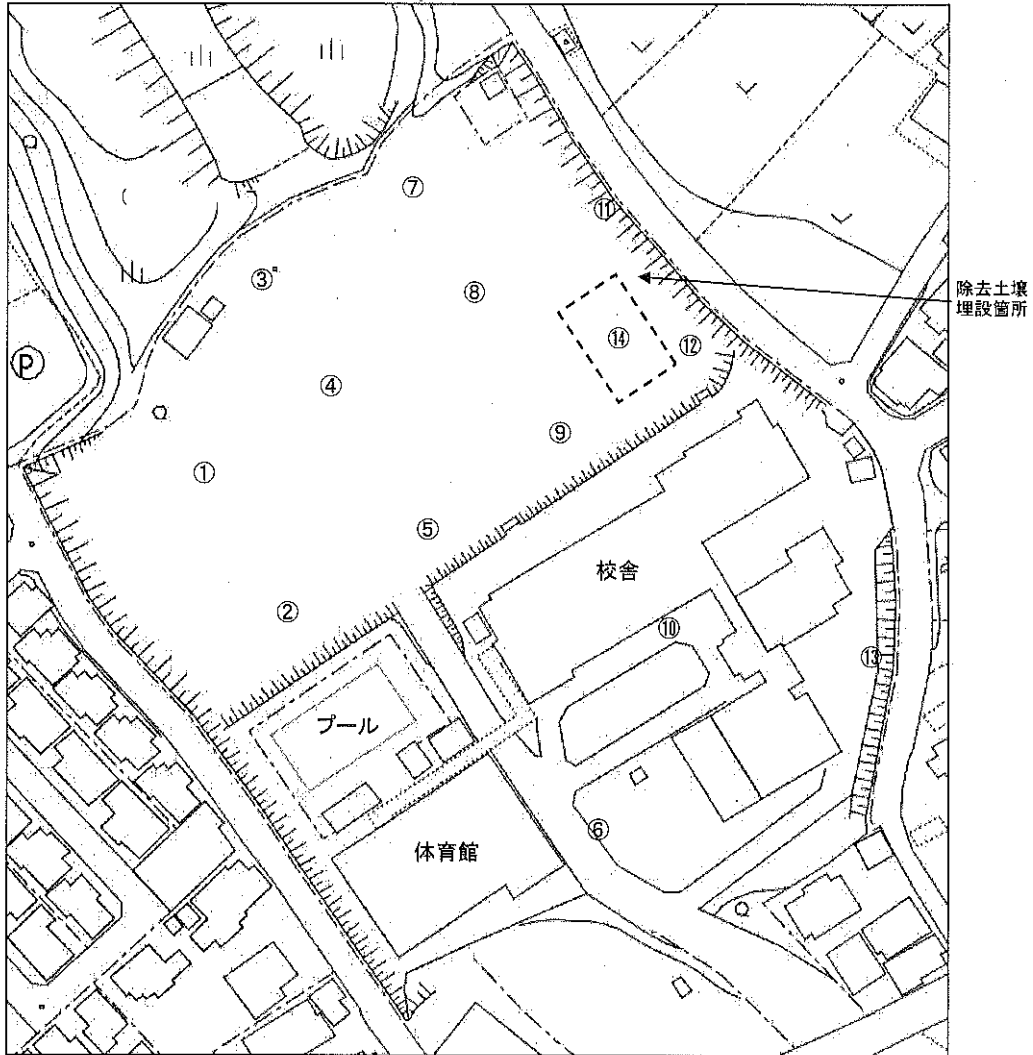

○除染完了日:平成24年4月9日

○測定日:平成27年11月11日(前回:平成27年5月11日)(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	土	0.078	0.043	0.069	0.070	0.062	0.078
②	グラウンド	土	0.067	0.051	0.050	0.070	0.049	0.069
③	グラウンド	土	0.072	0.069	0.076	0.110	0.076	0.084
④	グラウンド	土	0.058	0.059	0.081	0.076	0.049	0.059
⑤	グラウンド	土	0.084	0.103	0.072	0.115	0.067	0.108
⑥	通路端	土	0.091	0.095	0.109	0.095	0.105	0.125
⑦	グラウンド	土	0.063	0.076	0.060	0.108	0.050	0.184
⑧	グラウンド	土	0.066	0.061	0.052	0.077	0.059	0.076
⑨	グラウンド	土	0.056	0.070	0.063	0.086	0.066	0.069
⑩	校舎前	土	0.065	0.084	0.080	0.095	0.062	0.131
⑪	グラウンド	土	0.096	0.087	0.103	0.115	0.090	0.091
⑫	校舎前	土	0.080	0.086	0.077	0.084	0.073	0.066
⑬	校舎横	土	0.084	0.108	0.074	0.110	0.051	0.143
⑭	グラウンド	土	0.057	-	0.063	-	0.064	-
平均			0.073	0.076	0.074	0.093	0.066	0.099

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満