


放射線量マップ【風早南部小学校】

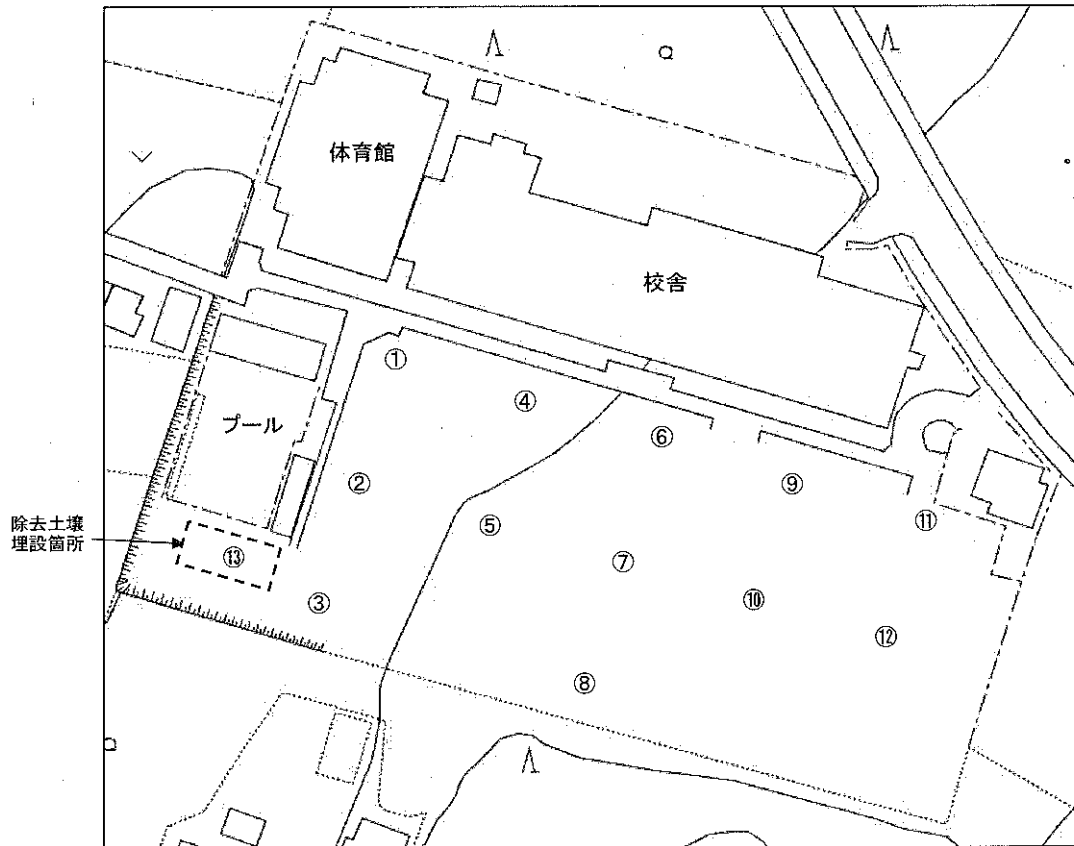

○除染完了日:平成24年7月12日

○測定日:平成27年11月4日(前回:平成27年5月8日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※ ₁ 環境省基準				※ ₂ 柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	側溝	0.074	0.096	0.074	0.094	0.049	0.080
②	グラウンド	側溝	0.043	0.069	0.051	0.064	0.061	0.064
③	グラウンド	側溝	0.062	0.062	0.051	0.075	0.050	0.058
④	グラウンド	土	0.077	0.067	0.065	0.051	0.071	0.039
⑤	グラウンド	土	0.050	0.065	0.056	0.069	0.055	0.041
⑥	グラウンド	土	0.050	0.054	0.049	0.059	0.033	0.038
⑦	グラウンド	土	0.064	0.057	0.060	0.030	0.056	0.064
⑧	グラウンド	側溝	0.064	0.079	0.049	0.065	0.058	0.056
⑨	グラウンド	土	0.041	0.065	0.045	0.060	0.045	0.036
⑩	グラウンド	土	0.052	0.054	0.052	0.067	0.039	0.051
⑪	グラウンド	土	0.047	0.044	0.038	0.047	0.039	0.038
⑫	グラウンド	土	0.046	0.045	0.037	0.040	0.041	0.027
⑬	バスケットコート	土	0.048	-	0.050	-	0.046	-
平均			0.055	0.063	0.052	0.060	0.049	0.049

※₁ 環境省基準: 地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※₂ 柏市目標: 地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満