


放射線量マップ【大津ヶ丘第二小学校】

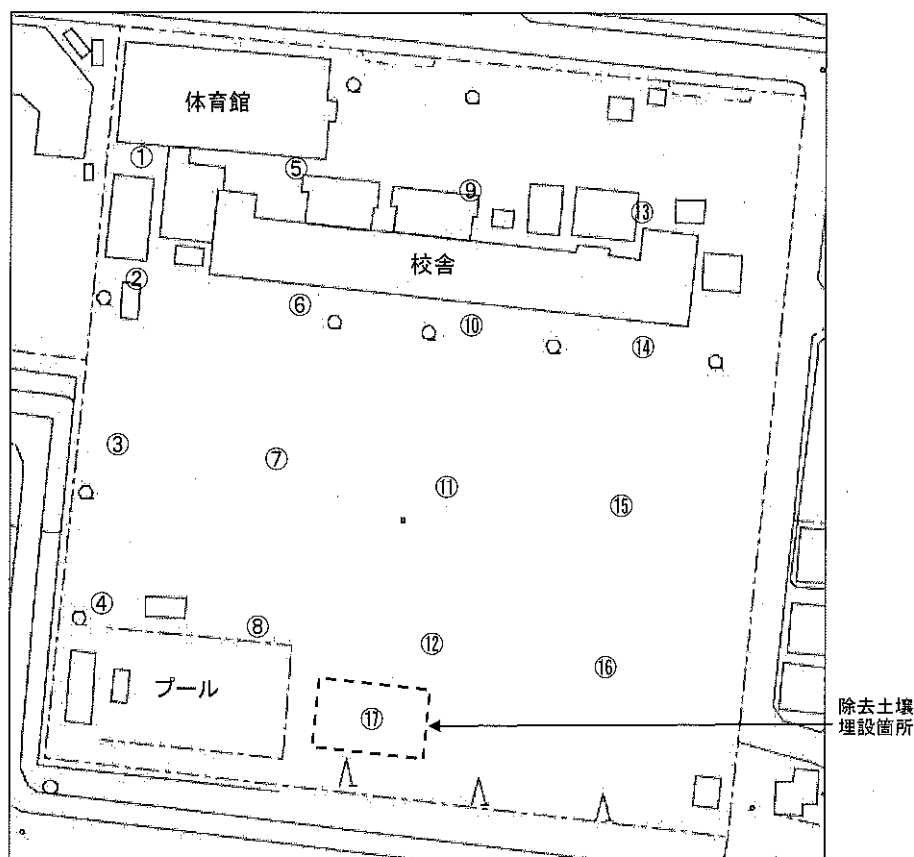

○除染完了日:平成24年7月12日

○測定日:平成27年11月5日(前回:平成27年5月12日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	校舎裏	土	0.045	0.072	0.061	0.065	0.063	0.075
②	グラウンド	土	0.049	0.053	0.071	0.069	0.050	0.052
③	グラウンド	土	0.049	0.084	0.063	0.082	0.055	0.065
④	グラウンド	土	0.042	0.072	0.061	0.075	0.054	0.054
⑤	校舎裏	舗装	0.069	0.079	0.078	0.080	0.074	0.083
⑥	グラウンド	土	0.041	0.057	0.059	0.060	0.060	0.043
⑦	グラウンド	土	0.032	0.026	0.034	0.038	0.040	0.029
⑧	グラウンド	土	0.040	0.055	0.052	0.055	0.068	0.062
⑨	校舎裏	舗装	0.081	0.091	0.075	0.092	0.093	0.099
⑩	グラウンド	土	0.042	0.059	0.069	0.064	0.046	0.060
⑪	グラウンド	土	0.041	0.058	0.052	0.051	0.044	0.032
⑫	グラウンド	土	0.041	0.038	0.043	0.071	0.039	0.036
⑬	校舎裏	土	0.051	0.085	0.072	0.124	0.081	0.077
⑭	グラウンド	土	0.051	0.053	0.043	0.071	0.044	0.053
⑮	グラウンド	土	0.042	0.077	0.057	0.064	0.060	0.057
⑯	グラウンド	土	0.041	0.037	0.047	0.049	0.050	0.025
⑰	グラウンド	土	0.043	-	0.044	-	0.049	-
平均			0.047	0.062	0.058	0.069	0.057	0.056

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満