


放射線量マップ【柏の葉小学校】

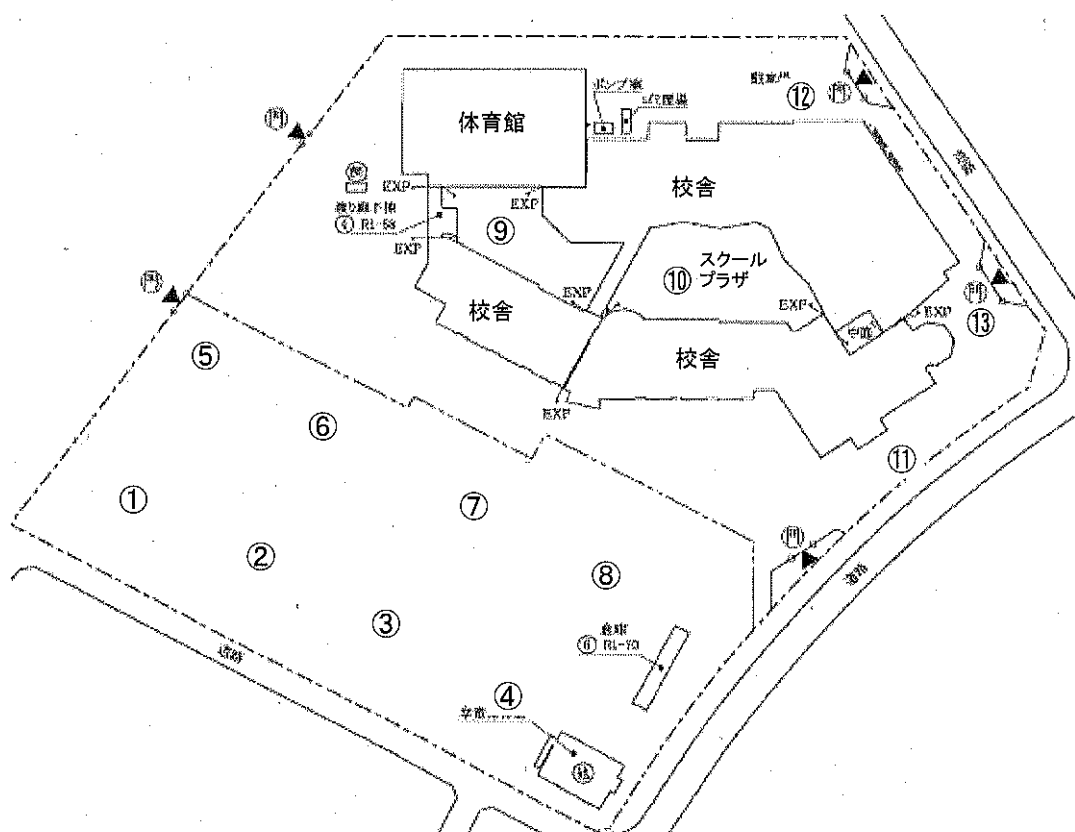

○測定日:平成27年11月4日(前回:平成27年6月9日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	土	0.051	0.048	0.057	0.060	0.044	0.056
②	グラウンド	土	0.055	0.047	0.066	0.062	0.047	0.043
③	グラウンド	土	0.057	0.039	0.051	0.051	0.039	0.046
④	グラウンド	土	0.047	0.053	0.040	0.037	0.051	0.045
⑤	グラウンド	土	0.053	工事中	0.042	工事中	0.048	工事中
⑥	グラウンド	土	0.049	0.045	0.045	0.057	0.052	0.053
⑦	グラウンド	土	0.059	0.042	0.063	0.046	0.065	0.043
⑧	グラウンド	土	0.048	0.033	0.043	0.060	0.054	0.036
⑨	中庭	舗装	0.043	0.029	0.032	0.039	0.039	0.040
⑩	中庭	舗装	0.048	0.048	0.047	0.053	0.042	0.051
⑪	校舎脇	舗装	0.060	0.051	0.054	0.062	0.053	0.079
⑫	裏門	舗装	0.082	0.059	0.080	0.074	0.075	0.066
⑬	正門	舗装	0.069	0.047	0.067	0.078	0.054	0.075
平均			0.055	0.045	0.053	0.057	0.051	0.053

※：環境省基準：地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標：地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満