


富勢こどもルーム

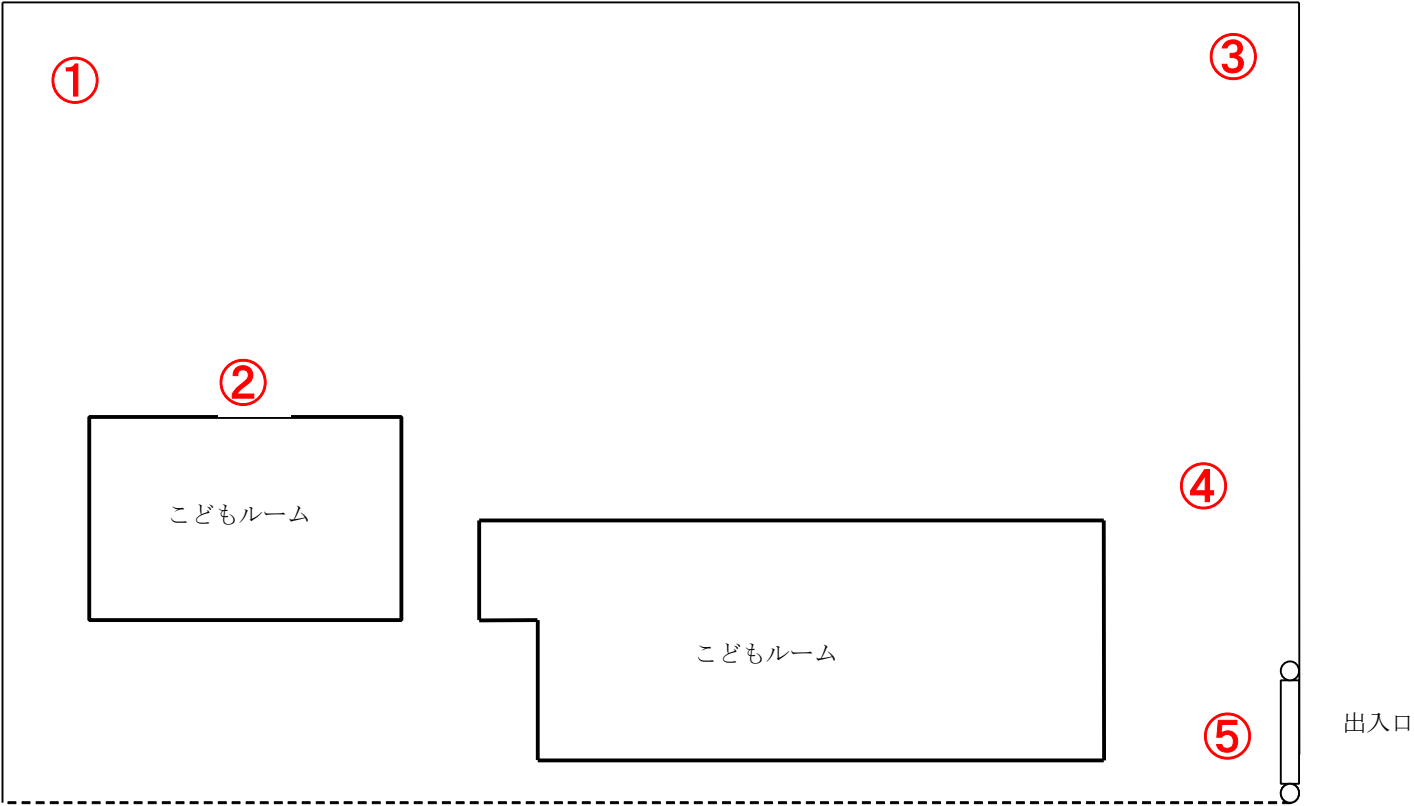

測定日：平成 2 4 年 2 月 2 日

天 候：晴

(単位：マイクロシーベルト/時)

測定箇所		100 cm	50 cm	5 cm
①	角（タイヤ側）	0. 360	0. 450	0. 425
②	通用門	0. 238	0. 256	0. 263
③	角	0. 286	0. 377	0. 507
④	玄関横	0. 287	0. 344	0. 383
⑤	玄関	0. 156	0. 183	0. 227