


柏の葉キャンパス保育園

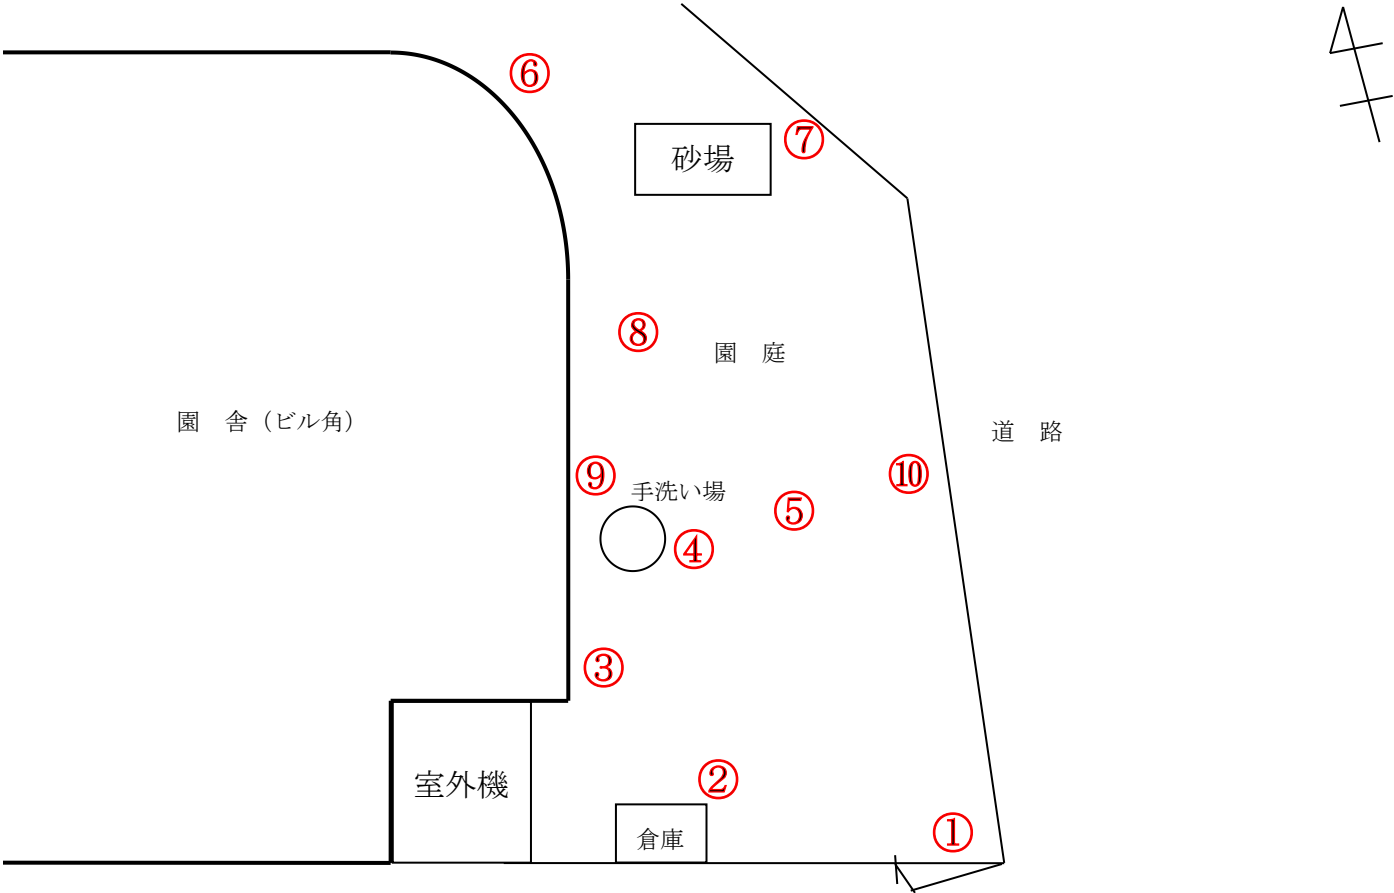

測定日：平成27年5月15日

天候：晴

（単位：マイクロシーベルト/時）

測定箇所		100 cm	50 cm	5 cm	測定箇所		100 cm	50 cm	5 cm
①	園庭非常口前	0.081	0.074	0.086	⑥	0歳児入り口付近	0.070	0.059	0.081
②	倉庫前	0.068	0.066	0.065	⑦	砂場西側フェンス角	0.080	0.092	0.109
③	室外機前排水口	0.063	0.065	0.065	⑧	園庭排水口	0.078	0.075	0.076
④	屋外水道前	0.065	0.066	0.068	⑨	園児下駄箱裏	0.066	0.063	0.068
⑤	園庭中央	0.068	0.066	0.070	⑩	中央排水口付金	0.080	0.078	0.078