


除染後放射線量マップ【柏第八小学校】

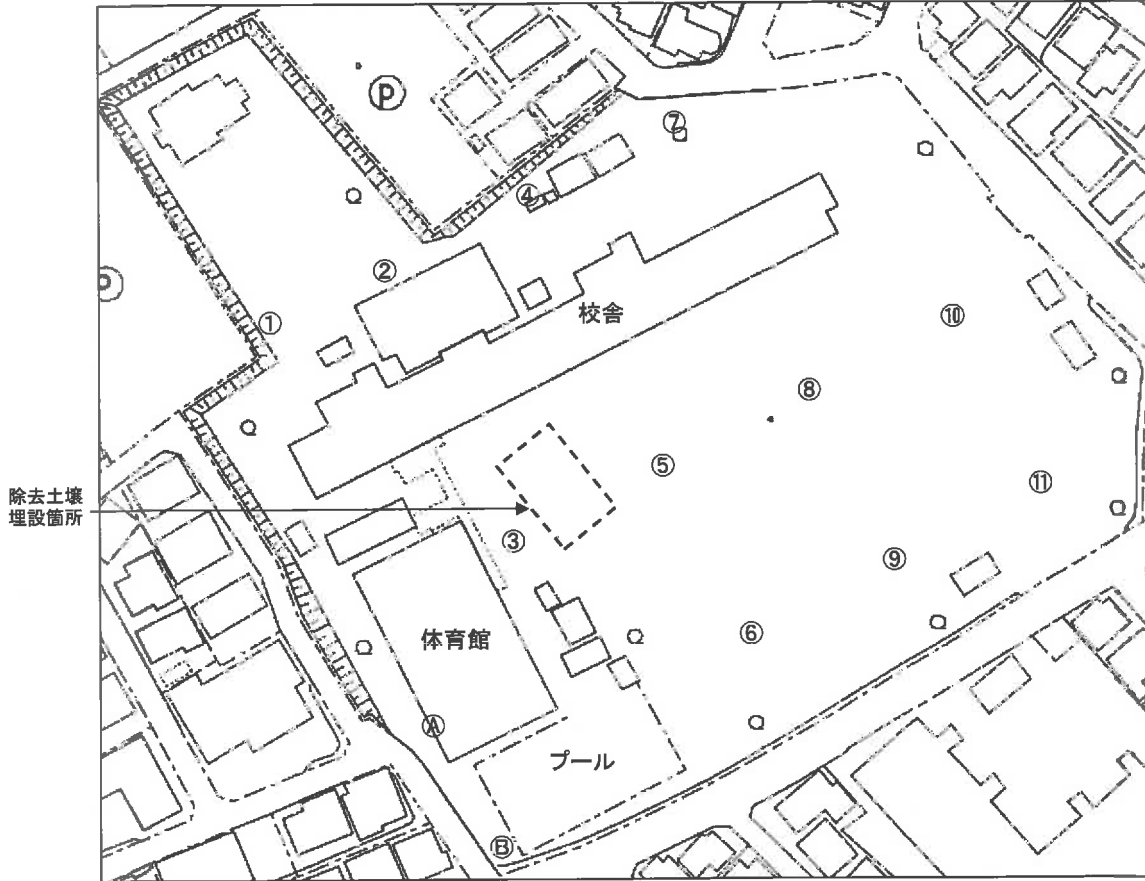

○除染前測定日:平成24年7月10日

○除染後測定日:平成24年8月30日

(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
①	校舎裏	土	0.158	0.116	0.181	0.110	0.204	0.114
②	校舎裏	土	0.199	0.092	0.214	0.107	0.288	0.086
③	グラウンド	土	0.160	0.072	0.169	0.076	0.160	0.077
④	校舎裏	土	0.261	0.106	0.312	0.109	0.412	0.108
⑤	グラウンド	土	0.115	0.056	0.126	0.047	0.127	0.035
⑥	グラウンド	土	0.149	0.068	0.157	0.064	0.181	0.065
⑦	校舎裏	土	0.198	0.061	0.217	0.072	0.222	0.081
⑧	グラウンド	土	0.119	0.041	0.125	0.049	0.090	0.046
⑨	グラウンド	土	0.126	0.052	0.141	0.038	0.147	0.076
⑩	グラウンド	土	0.165	0.057	0.182	0.039	0.190	0.043
⑪	グラウンド	土	0.112	0.041	0.119	0.056	0.120	0.053
平均			0.160	0.069	0.177	0.070	0.195	0.071

局所的な柏市の目標値超過箇所

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
Ⓐ	体育館	集水桝	0.192	0.124	0.267	0.164	0.552	0.405
Ⓑ	プール脇	側溝	0.271	0.174	0.355	0.182	0.456	0.271

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満