


除染後放射線量マップ【松葉第二小学校】

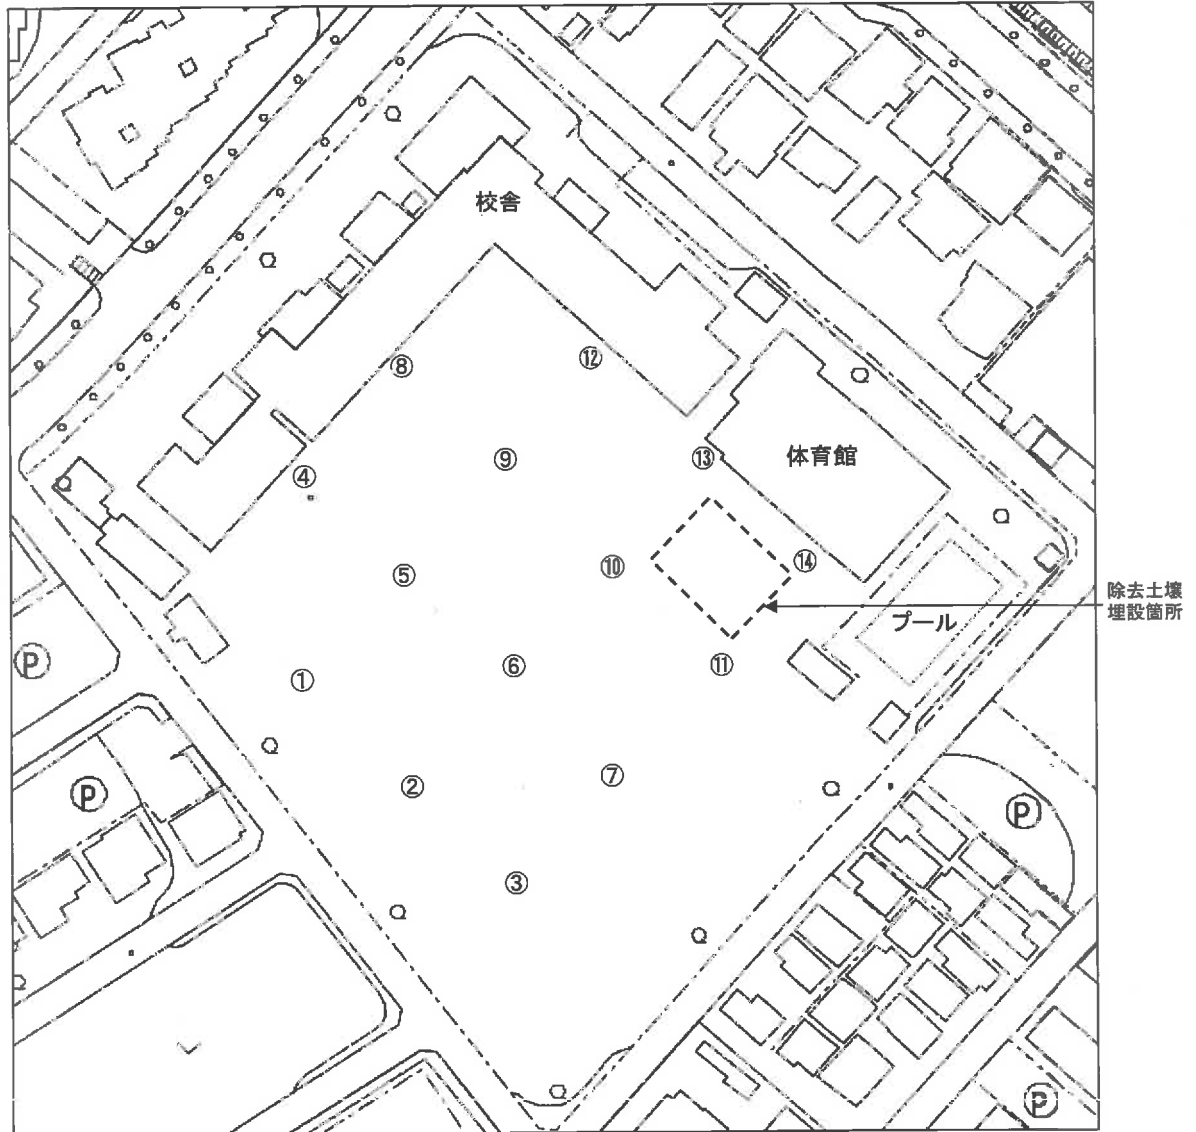

○除染前測定日:平成24年7月6日

○除染後測定日:平成24年8月29日

(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
①	グラウンド	舗装	0.151	0.063	0.163	0.078	0.205	0.112
②	グラウンド	土	0.174	0.055	0.184	0.057	0.221	0.074
③	グラウンド	土	0.136	0.083	0.167	0.084	0.161	0.102
④	グラウンド	土	0.198	0.104	0.208	0.103	0.184	0.105
⑤	グラウンド	土	0.117	0.051	0.114	0.056	0.119	0.069
⑥	グラウンド	土	0.098	0.053	0.114	0.062	0.113	0.066
⑦	グラウンド	土	0.112	0.072	0.131	0.073	0.147	0.074
⑧	グラウンド	土	0.233	0.129	0.215	0.107	0.246	0.093
⑨	グラウンド	土	0.112	0.060	0.132	0.069	0.118	0.057
⑩	グラウンド	土	0.124	0.071	0.117	0.083	0.102	0.091
⑪	グラウンド	土	0.153	0.090	0.169	0.094	0.190	0.094
⑫	グラウンド	土	0.255	0.087	0.321	0.091	0.233	0.113
⑬	グラウンド	土	0.163	0.072	0.164	0.084	0.153	0.110
⑭	グラウンド	土	0.224	0.170	0.212	0.180	0.195	0.229
平均			0.161	0.083	0.172	0.087	0.171	0.099

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満