


除染後放射線量マップ【土中学校】

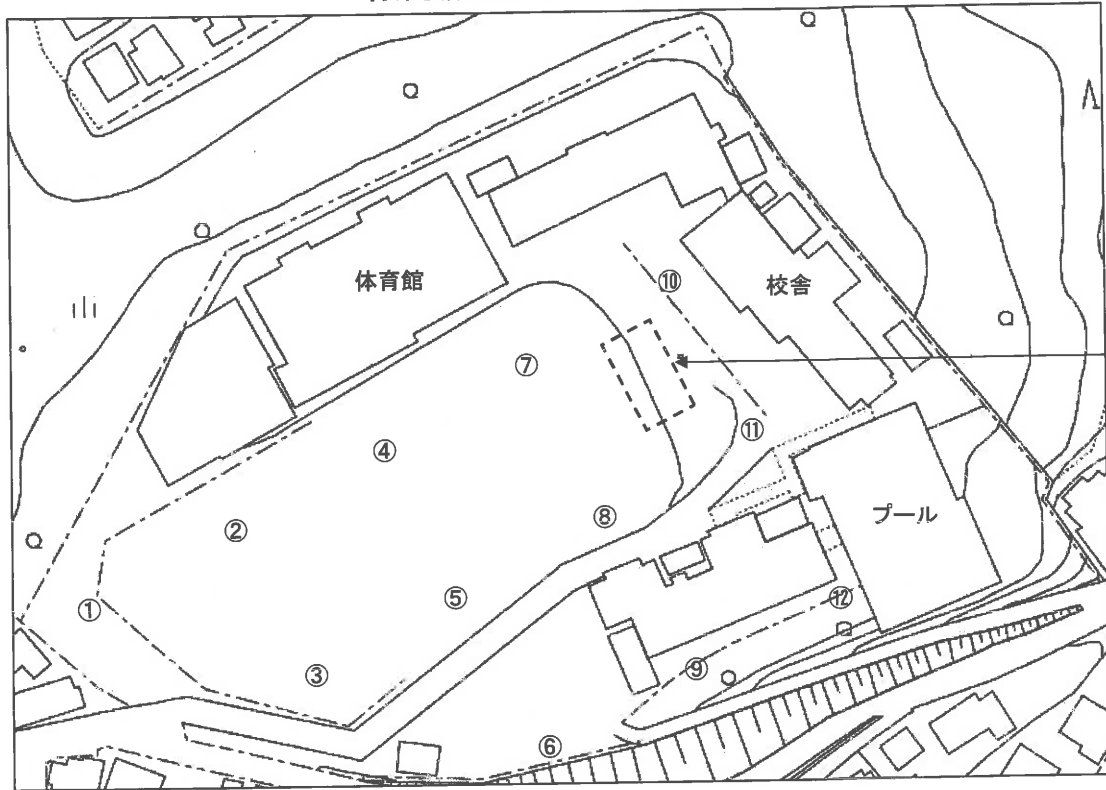

除去土壌
埋設箇所

○除染前測定日:平成24年10月3日

○除染後測定日:平成24年11月27日

(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準		※2柏市目標			
			100cm		50cm		5cm	
			除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
①	グラウンド	舗装	0.164	0.109	0.156	0.110	0.152	0.123
②	グラウンド	土	0.164	0.058	0.229	0.075	0.263	0.070
③	グラウンド	土	0.222	0.081	0.170	0.095	0.211	0.092
④	グラウンド	土	0.174	0.060	0.185	0.102	0.222	0.093
⑤	グラウンド	土	0.230	0.070	0.280	0.094	0.300	0.093
⑥	グラウンド	土	0.168	0.084	0.170	0.086	0.162	0.078
⑦	グラウンド	土	0.120	0.074	0.167	0.085	0.153	0.090
⑧	グラウンド	土	0.164	0.085	0.172	0.093	0.218	0.091
⑨	校舎裏	土	0.151	0.110	0.177	0.116	0.165	0.114
⑩	グラウンド	土	0.198	0.095	0.242	0.113	0.360	0.087
⑪	グラウンド	土	0.146	0.127	0.141	0.132	0.123	0.137
⑫	校舎裏	土	0.178	0.075	0.194	0.082	0.214	0.073
平均			0.173	0.086	0.190	0.099	0.212	0.095

※1 環境省基準:地表高1mにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満