


除染後放射線量マップ【光ヶ丘中学校】

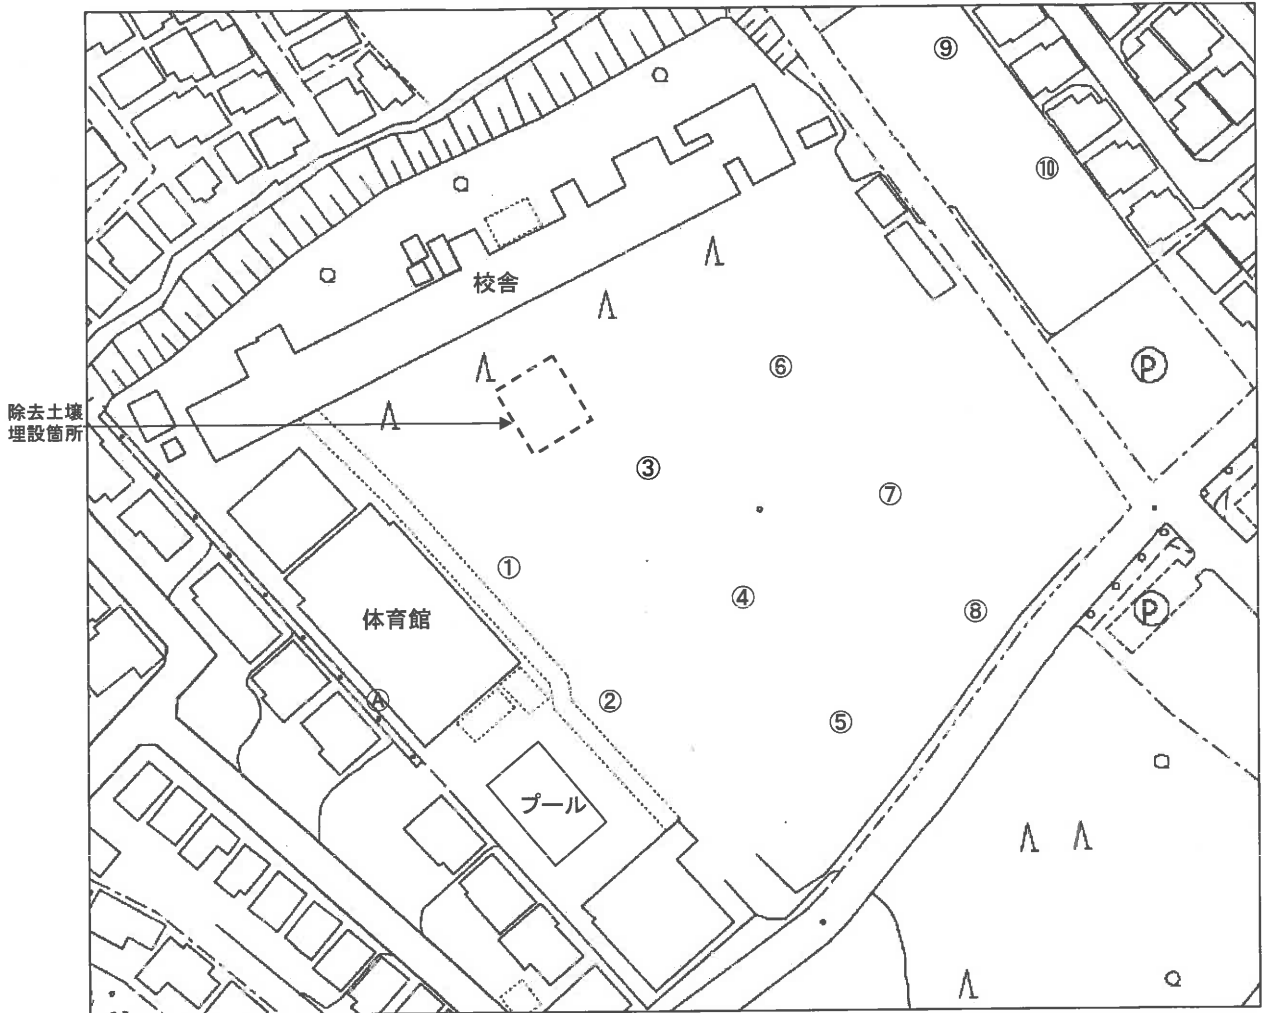

○除染前測定日:平成24年10月10日

○除染後測定日:平成24年11月28日

(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準		※2柏市目標			
			100cm		50cm		5cm	
			除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
①	グラウンド	土	0.132	0.082	0.144	0.089	0.136	0.086
②	グラウンド	土	0.211	0.111	0.184	0.112	0.190	0.110
③	グラウンド	土	0.125	0.087	0.146	0.088	0.139	0.098
④	グラウンド	土	0.175	0.071	0.185	0.094	0.201	0.093
⑤	グラウンド	土	0.128	0.096	0.117	0.091	0.135	0.124
⑥	グラウンド	土	0.109	0.100	0.168	0.105	0.169	0.102
⑦	グラウンド	土	0.145	0.092	0.137	0.087	0.154	0.089
⑧	グラウンド	土	0.259	0.169	0.254	0.191	0.288	0.177
⑨	テニスコート	土	0.115	0.090	0.130	0.080	0.096	0.072
⑩	テニスコート	土	0.137	0.071	0.136	0.079	0.100	0.082
平均			0.154	0.097	0.160	0.102	0.161	0.103

局所的な柏市の目標値超過箇所

測定箇所			※1環境省基準		※2柏市目標			
			100cm		50cm		5cm	
			除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
①	体育館裏	U字溝	0.261	0.275	0.293	0.315	0.406	0.475

※1 環境省基準:地表高1mにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満