


放射線量マップ

松ヶ崎香取第一公園

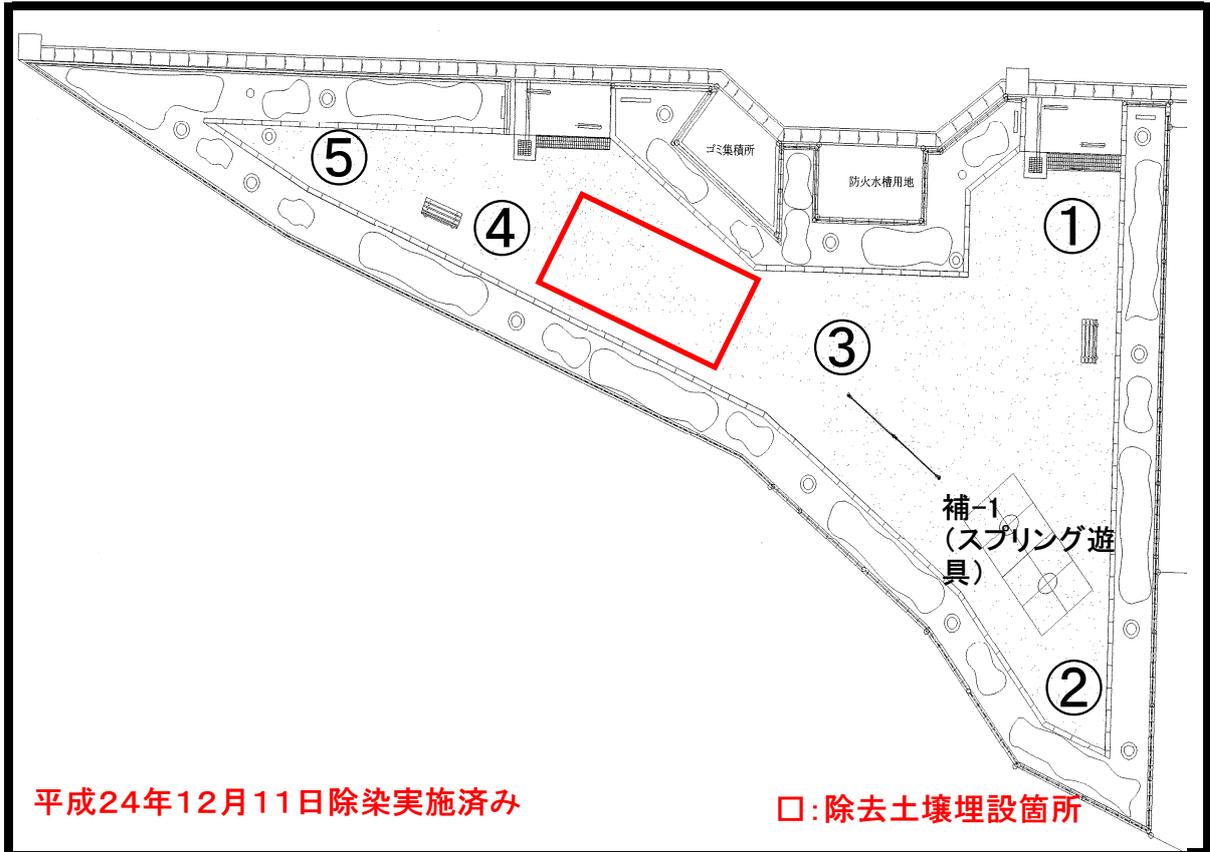

○除染前 測定日:平成24年11月21日 天気:晴れ

○除染後 測定日:平成24年12月11日 天気:晴れ

番号	測定箇所	高さ	除染前測定値	除染後測定値
①	角(ダスト舗装部)	100cm	0.195	0.081
		50cm	0.237	0.087
		5cm	0.403	0.086
②	角(ダスト舗装部)	100cm	0.237	0.091
		50cm	0.276	0.102
		5cm	0.325	0.093
③	中央(ダスト舗装部)	100cm	0.218	0.099
		50cm	0.253	0.084
		5cm	0.264	0.082
④	中央(ダスト舗装部)	100cm	0.209	0.106
		50cm	0.233	0.092
		5cm	0.272	0.100
⑤	角(ダスト舗装部)	100cm	0.245	0.132
		50cm	0.263	0.112
		5cm	0.235	0.087
補-1	スプリング遊具	100cm	0.236	0.173
		50cm	0.240	0.206
		5cm	0.363	0.331
	平均	100cm	0.220	0.101
		50cm	0.252	0.095
		5cm	0.299	0.089

単位:毎時マイクロシーベルト